


PRILOGA:

### Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo $-20^{\circ}\text{C}$ .

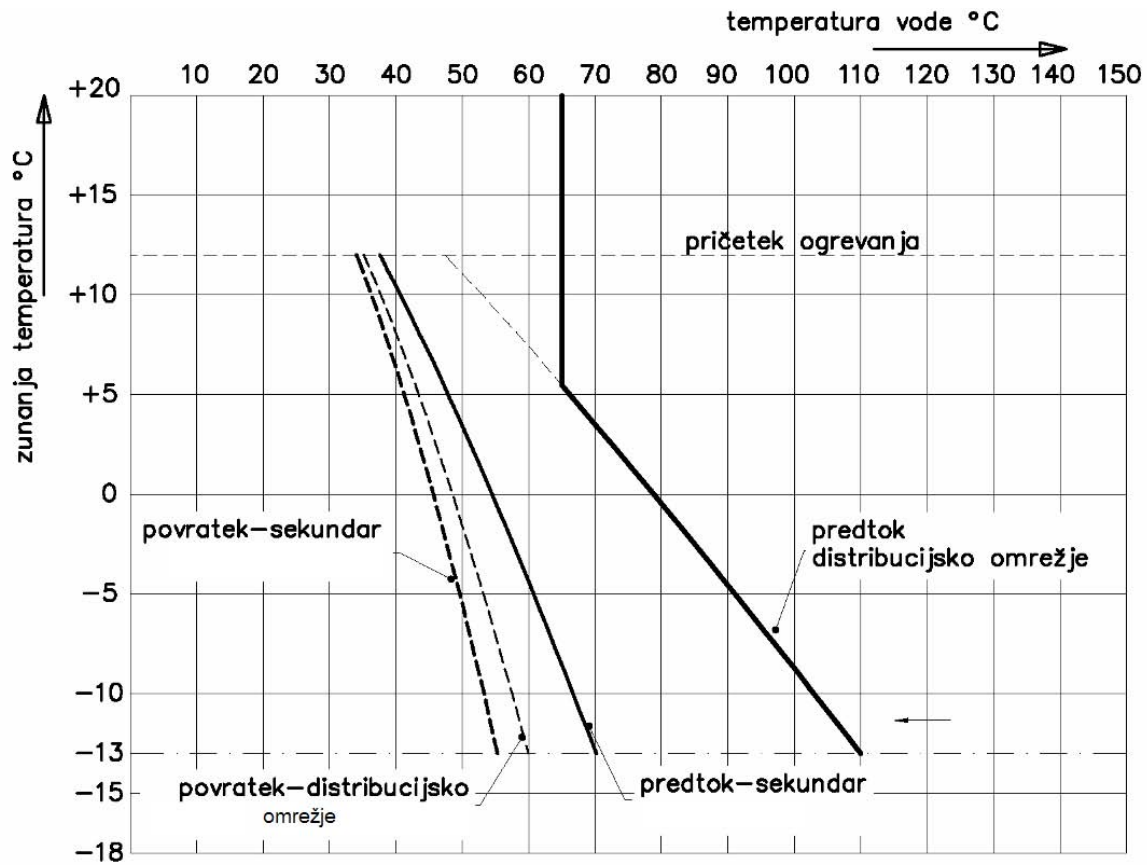

Opomba:

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu v dovodnem vodu distribucijskega omrežja je  $\pm 3^{\circ}\text{C}$ .