




**DODATEK PRILOGE SPLOŠNIH TEHNIČNIH ZAHTEV ZA OPREMO, NAMENJENO
ZA PRIKLJUČEVANJE NA ANALOGNI PRIKLJUČEK JAVNEGA
TELEFONSKEGA OMREŽJA**

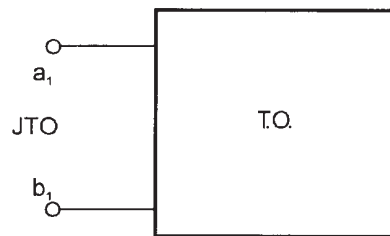


Shema 1.4.4.1.a : Končna T.O.

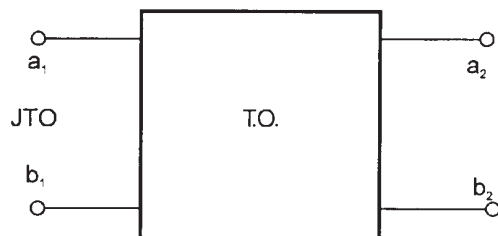


Shema 1.4.4.1.b: Zaporedno vezana T.O.

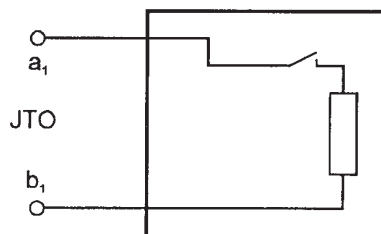


Shema 1.4.4.2.a. Končna T.O. z enosmernim zaključevanjem zanke

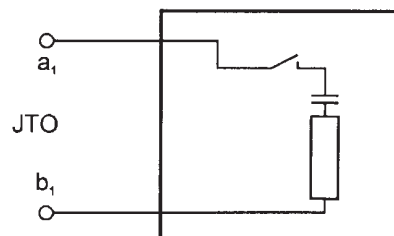


Shema 1.4.4.2.b: Končna T.O. brez enosmernega zaključevanja zanke

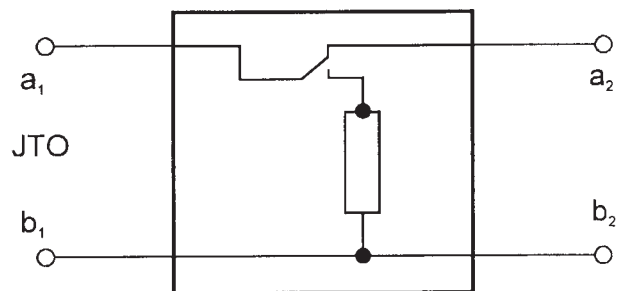


Shema 1.4.4.2.c: Zaporedna T.O. s preklapljanjem voda na izhod ali na enosmerno zaključevanje zanke

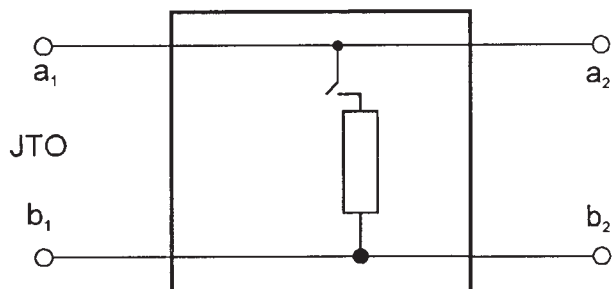

Shema 1.4.4.2.d: Zaporedna T.O. s stalno vezanim izhodom in možnostjo enosmernega zaključevanja zanke

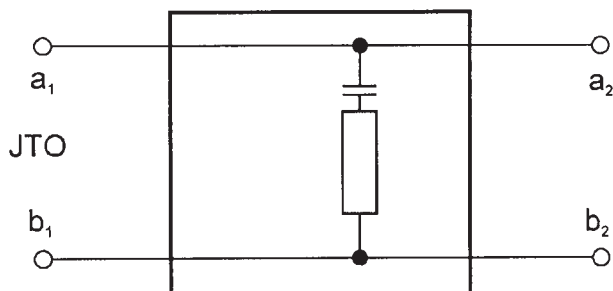


Shema 1.4.4.2.e: Zaporedna T.O. brez enosmernega zaključevanja zanke

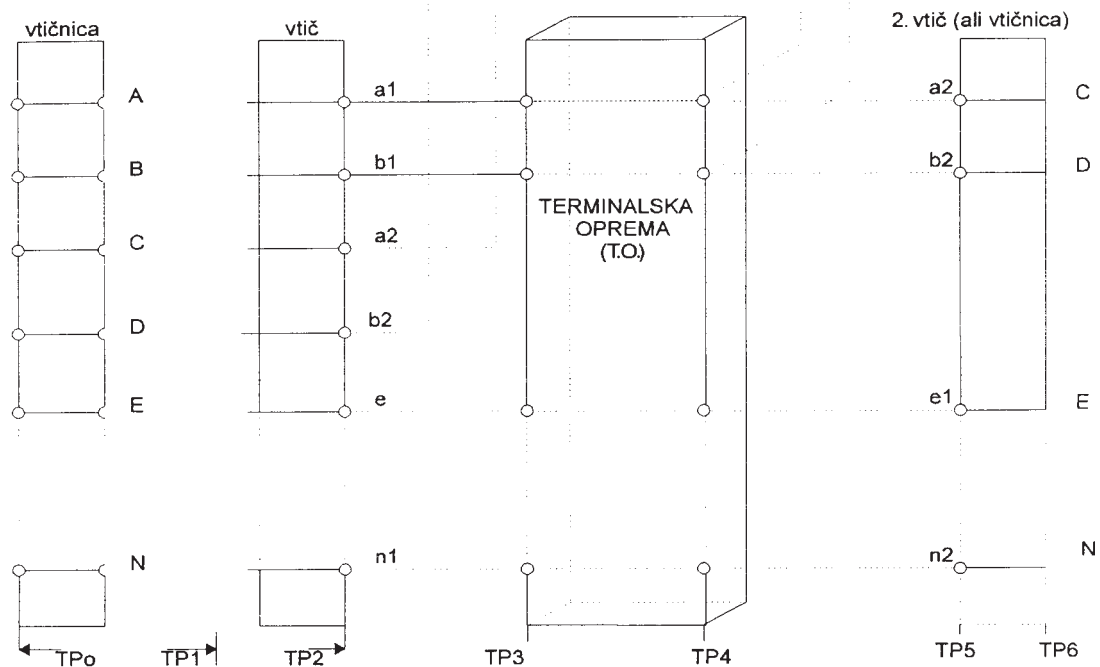


TP = Merilna (preskusna) točka


Shema 1.4.4.3. T.O. - referenčni model

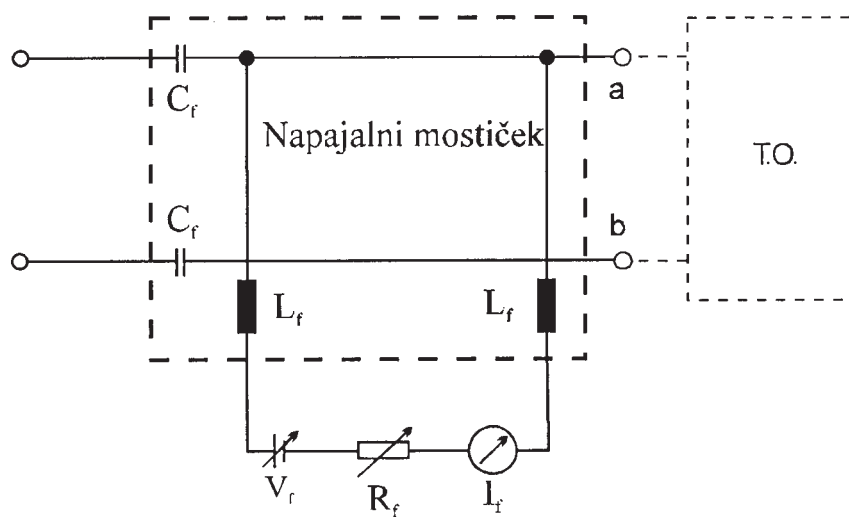


Shema 1.5: Idealiziran tokokrog napajalnega mostička

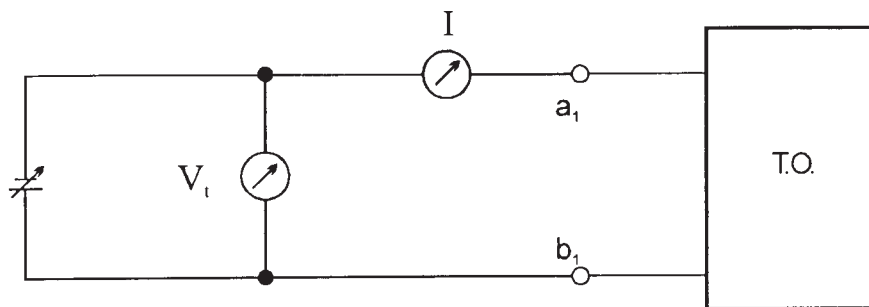


Shema A.2.2.1.1: Meritev izolacijske upornosti T.O. med priključkoma voda

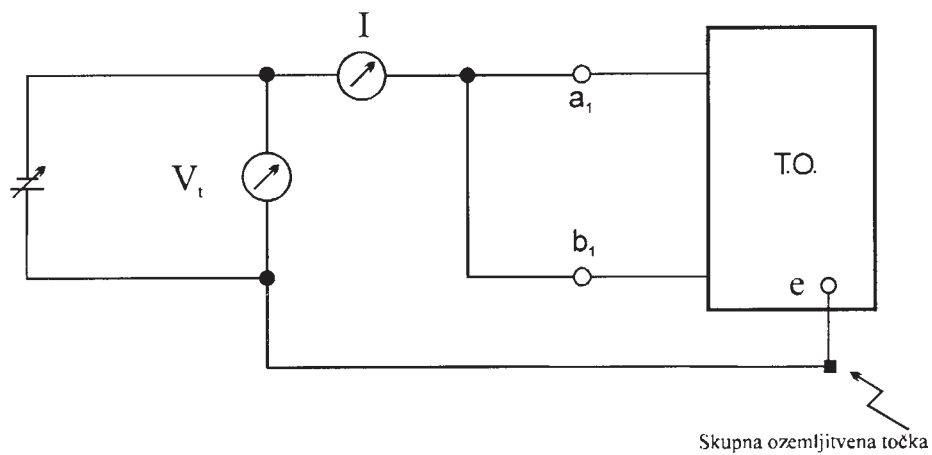


Shema A.2.2.1.2: Meritev izolacijske upornosti T.O. med priključkoma voda in signalno ozemljitvijo

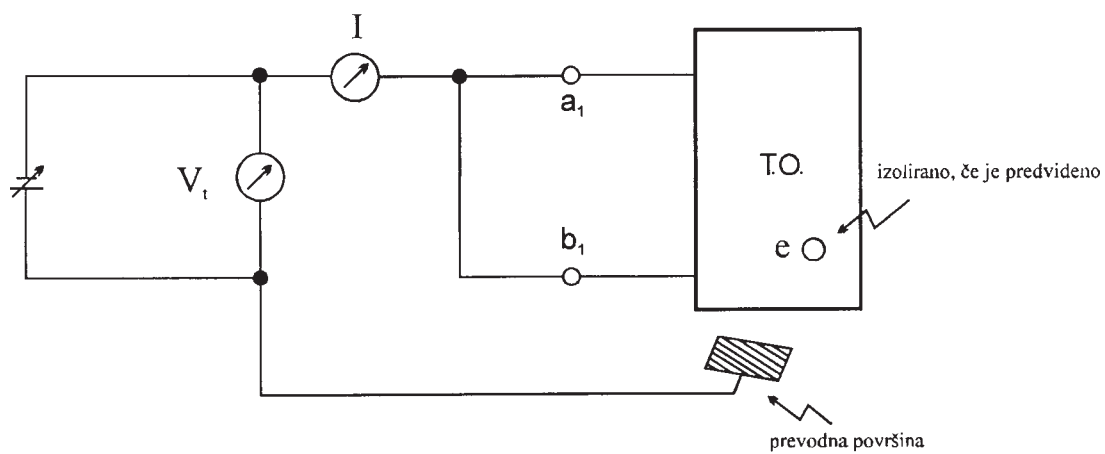


Shema A.2.2.1.3: Meritev izolacijske upornosti T.O. med priključkoma

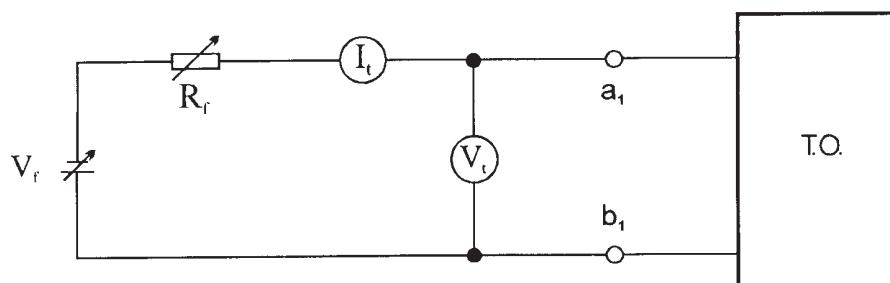


Shema A.2.3: Meritev enosmerne upornosti T.O. v stanju zaseganja voda

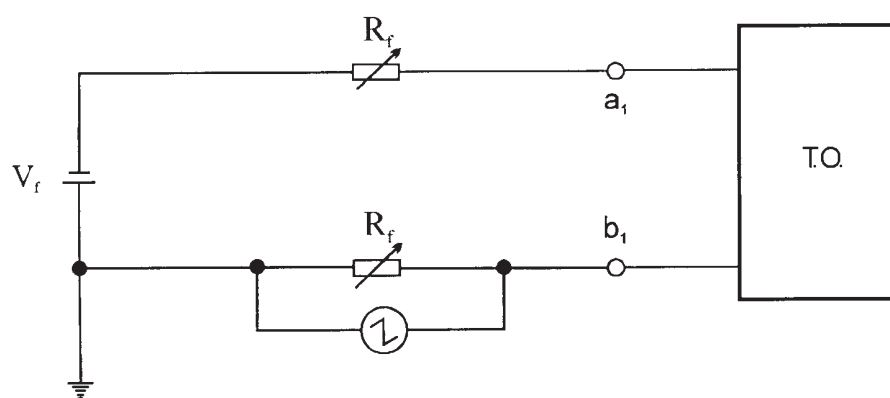


Shema A.2.4.1: Meritev prehodnega pojava

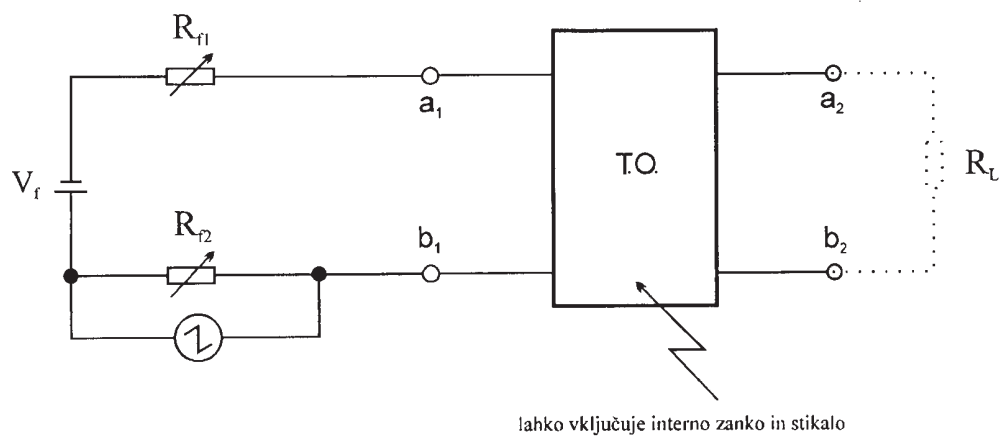


Shema A.2.4.2: Meritev prehodnega pojava pri preklapljanju voda

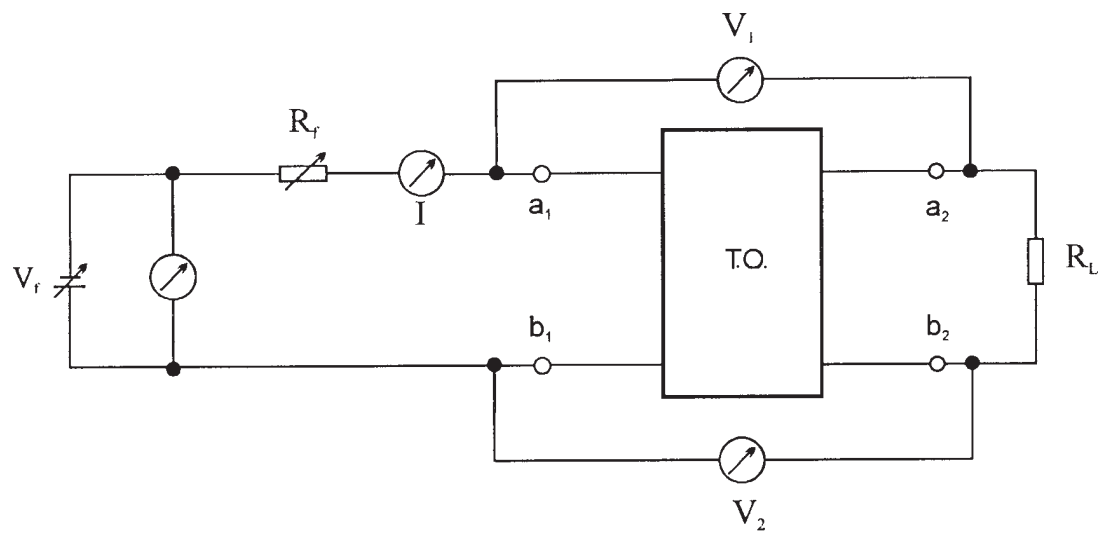


Shema A.2.5: Zaporedna upornost

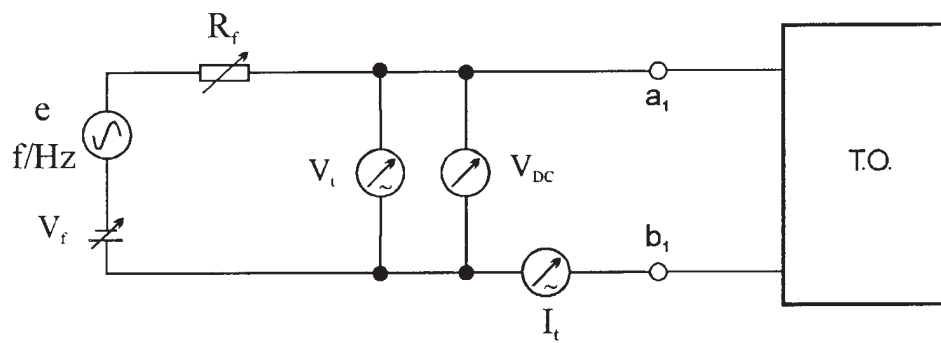


Shema A.3.1: Vhodna napetostno - tokovna karakteristika

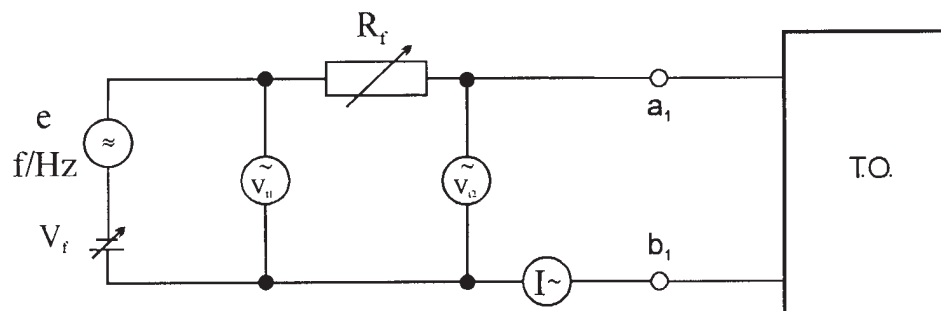


Shema A.4.1.1: Vhodna impedanca T.O. v mirovnem stanju

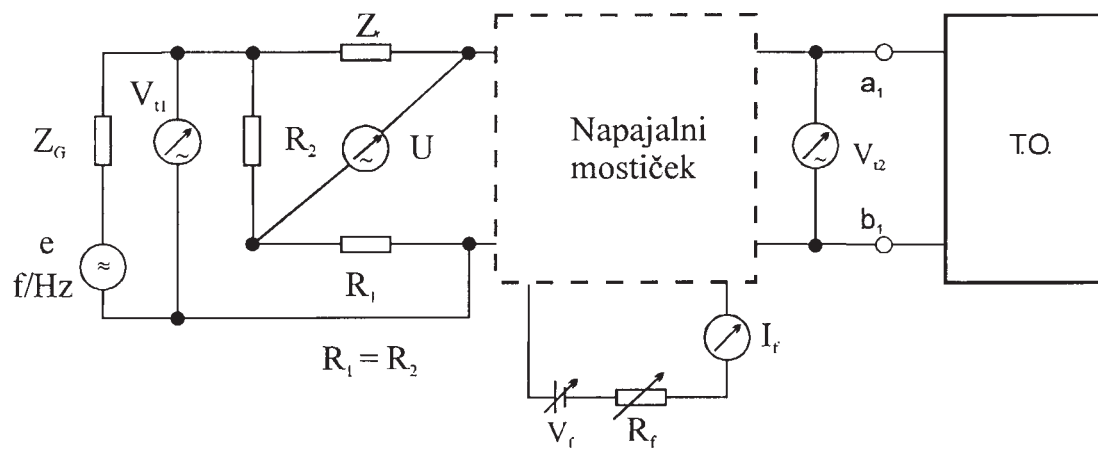


Shema A.4.1.2: Vhodna impedanca T.O. v delovnem stanju

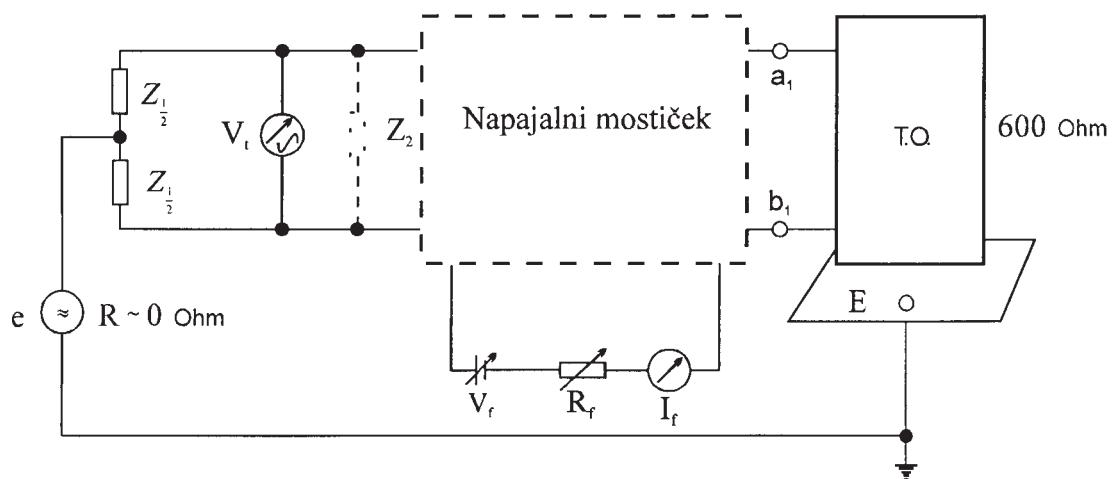


Shema A.4.2.a: Stopnja nesimetrije proti zemlji za končno T.O

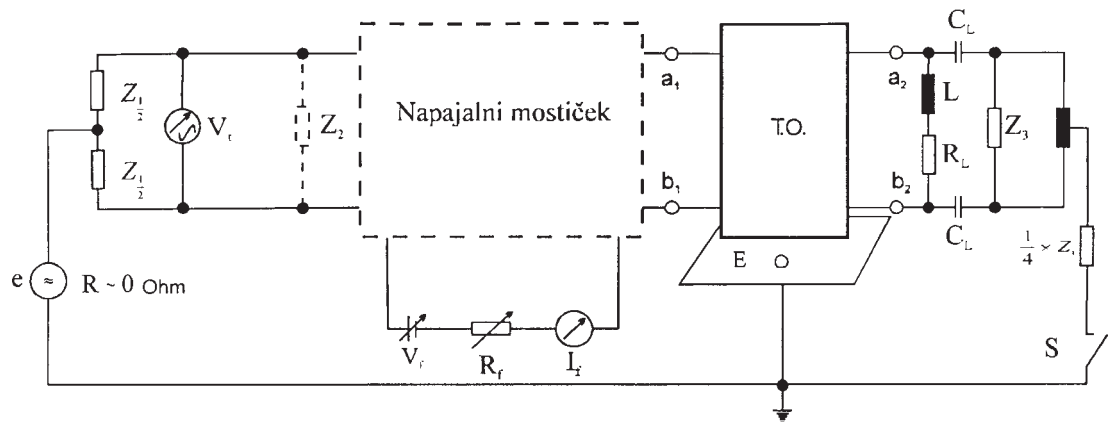


Shema A.4.2.b: Stopnja nesimetrije proti zemlji za zaporedno vezano T.O.

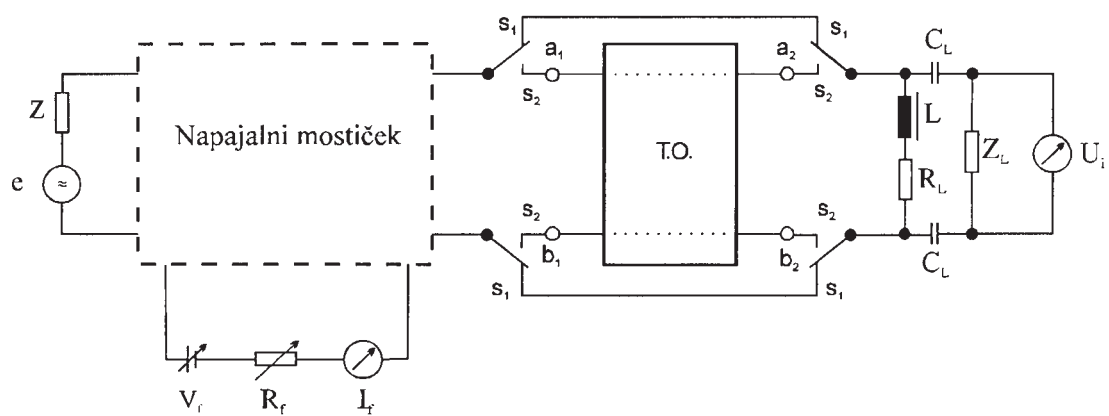


Shema A.4.3: Vnešeno slabljenje zaporedno vezane T.O.

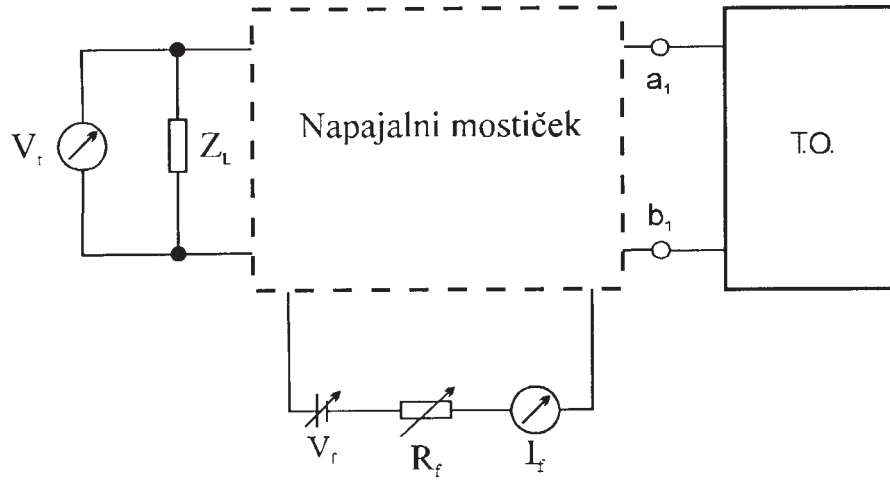


Shema A.4.4.1: Najvišji oddajni nivoji signalov T.O.

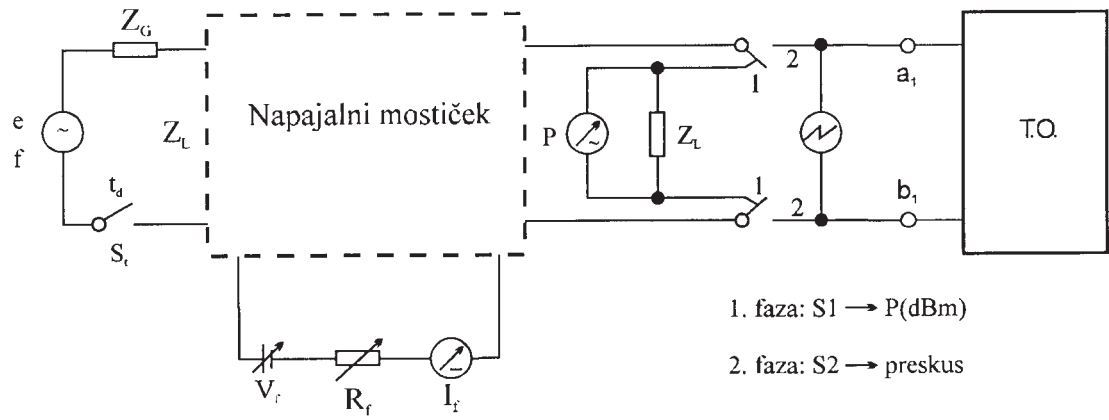


Shema A.5.2.1: Občutljivost detektorja tona izbiranja

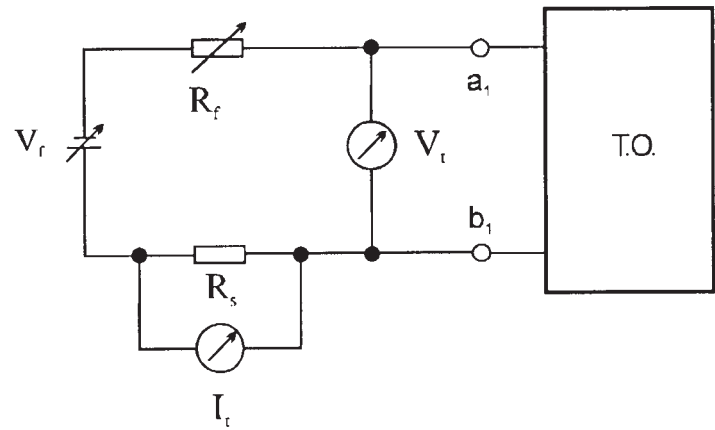


Shema A.5.3: Meritev impulznega izbiranja

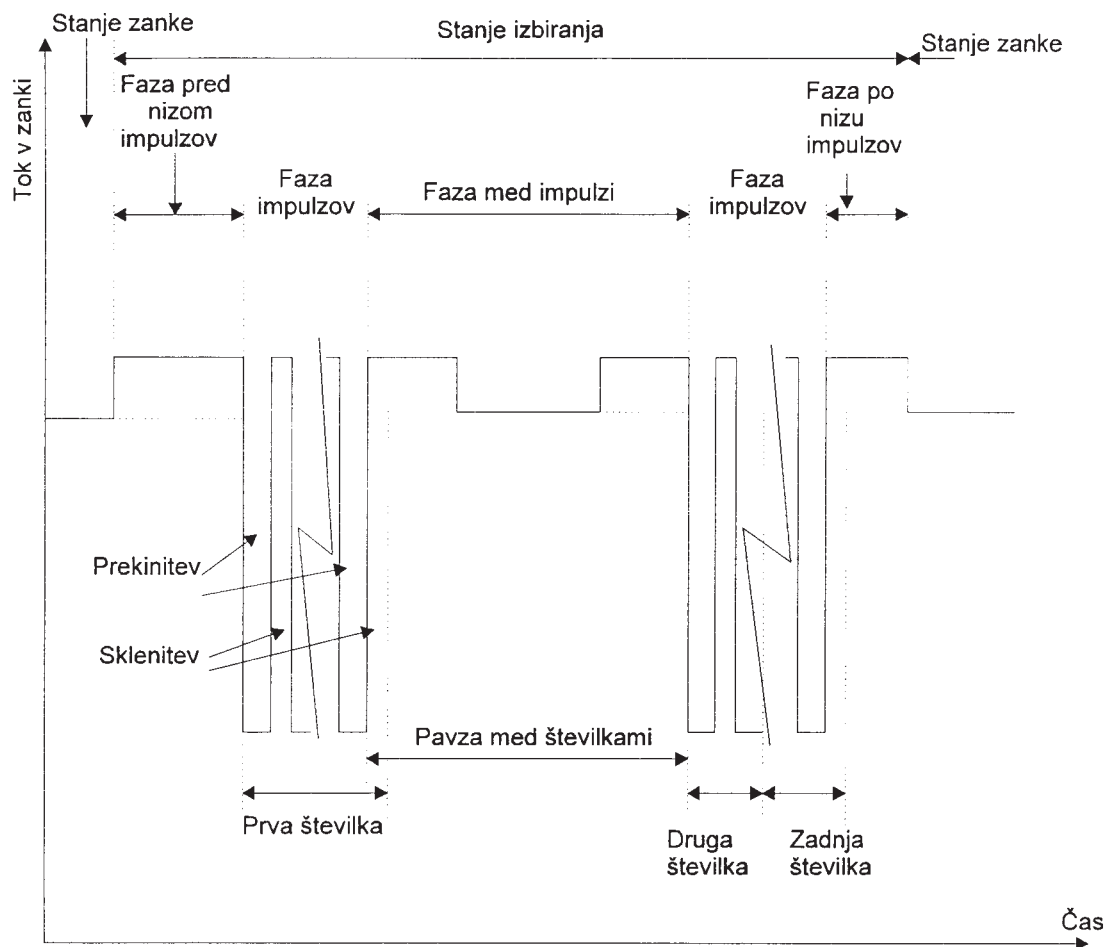


Shema 5.3.a: Faze stanja izbiranja - idealizirana shema

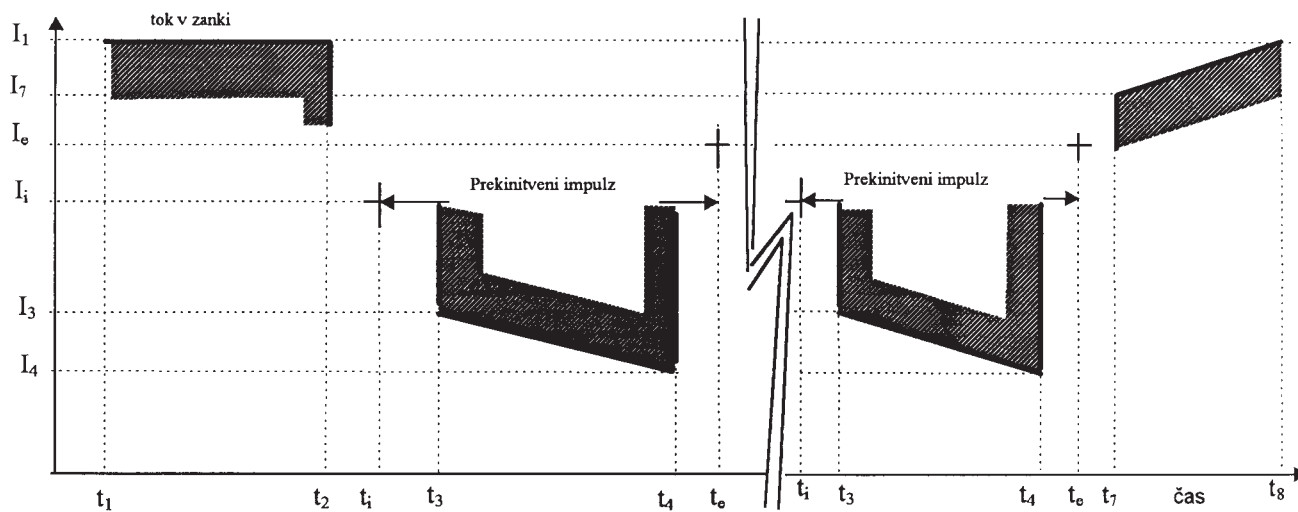


Shema 5.3.b: Tok v zanki v fazi pred izbiranjem, v času prvega prekinitvenega impulza, v času zadnjega prekinitvenega impulza in v fazi po izbiranju

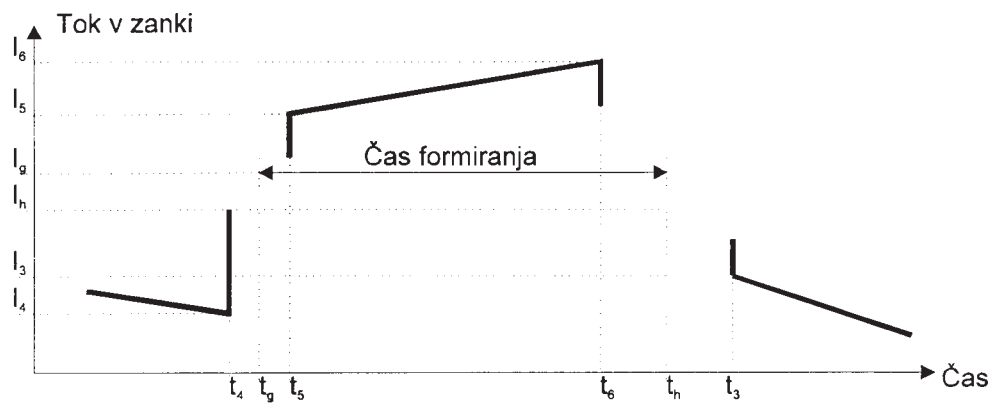


Shema 5.3.c: Tok v zanki med dvema prekinitvenima impulzoma

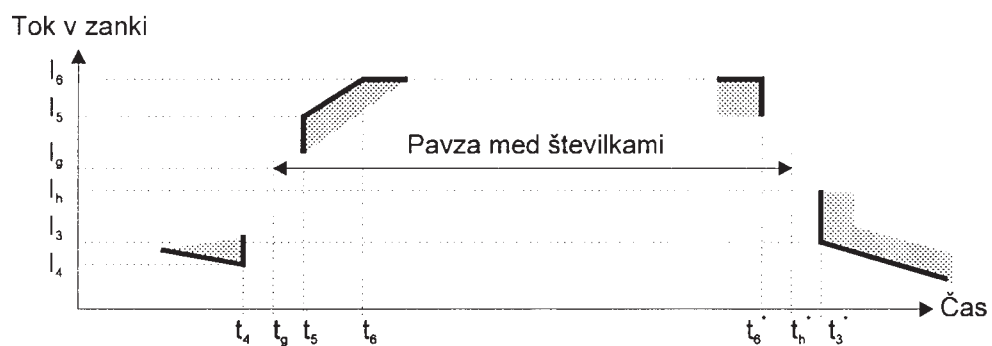


Shema 5.3.d: Tok v zanki v pavzi med posameznimi številkami

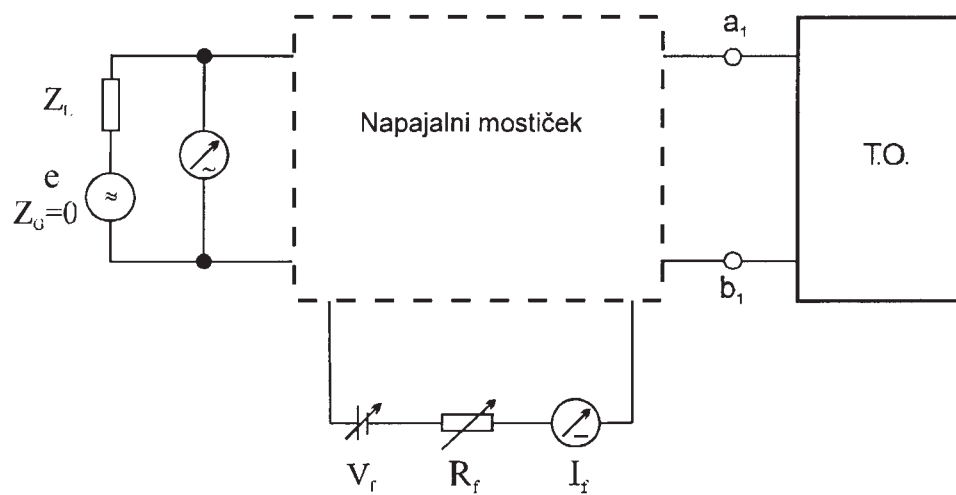


Shema A.5.4.4: Oddajni nivoji

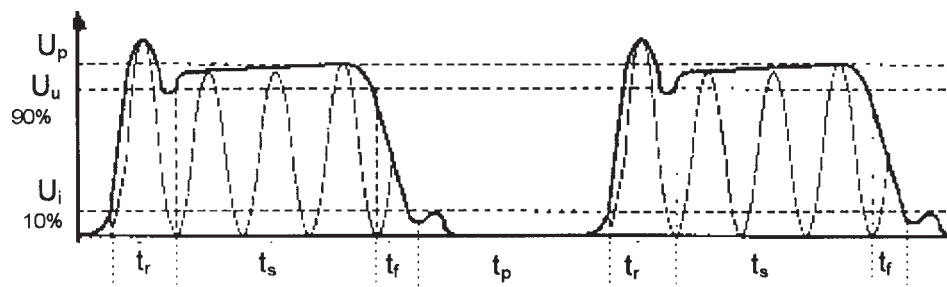


Shema 5.4.6: Prehodni časi DTMF

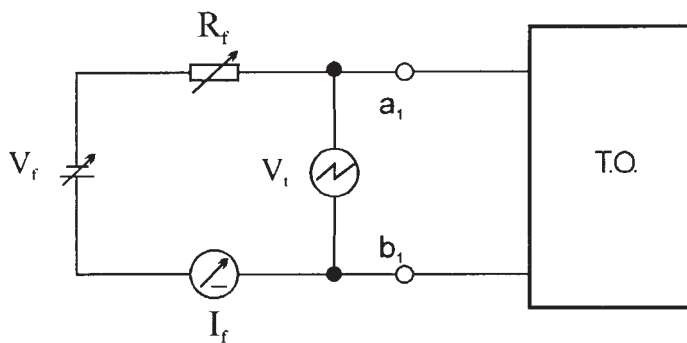


Shema A.5.4.6: Meritev prehodnih časov DTMF izbiranja

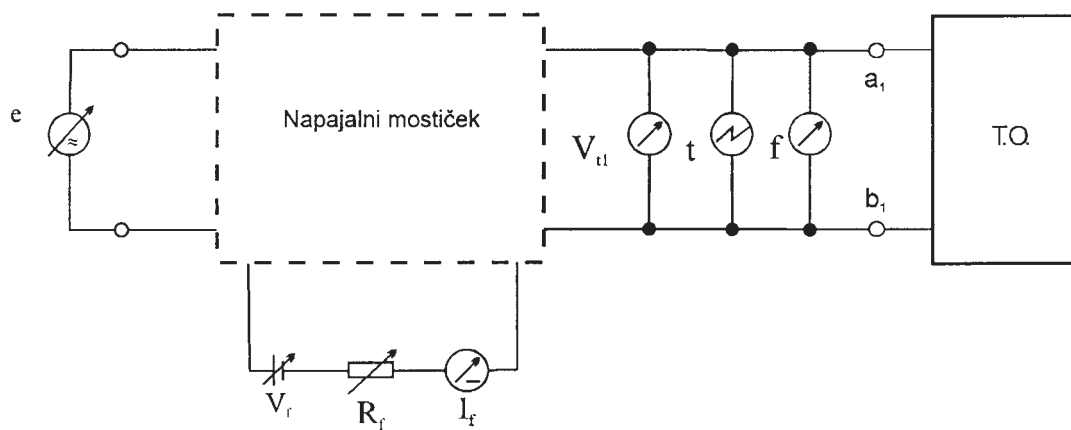


Shema A.5.6.3.1: Meritev parametrov avtomatskega izbiranja

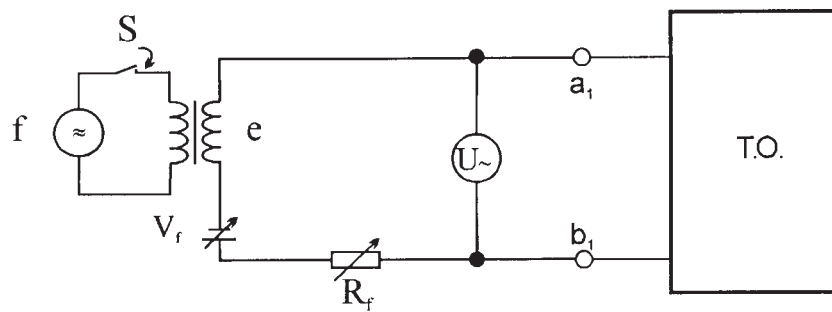


Shema A.6.2.1: Občutljivost detektorja poziva

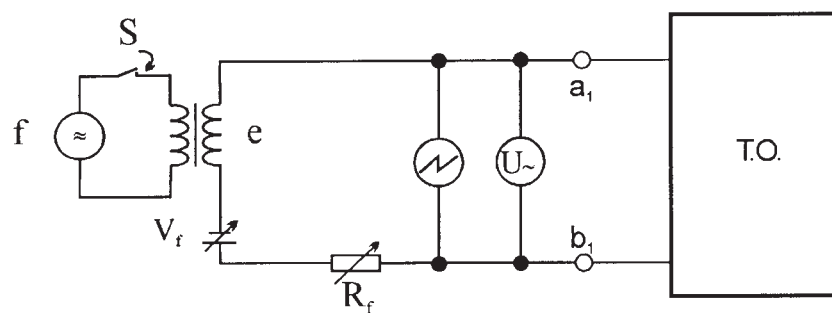


Shema A.6.3.1: Avtomatsko vzpostavljanje delovnega stanja

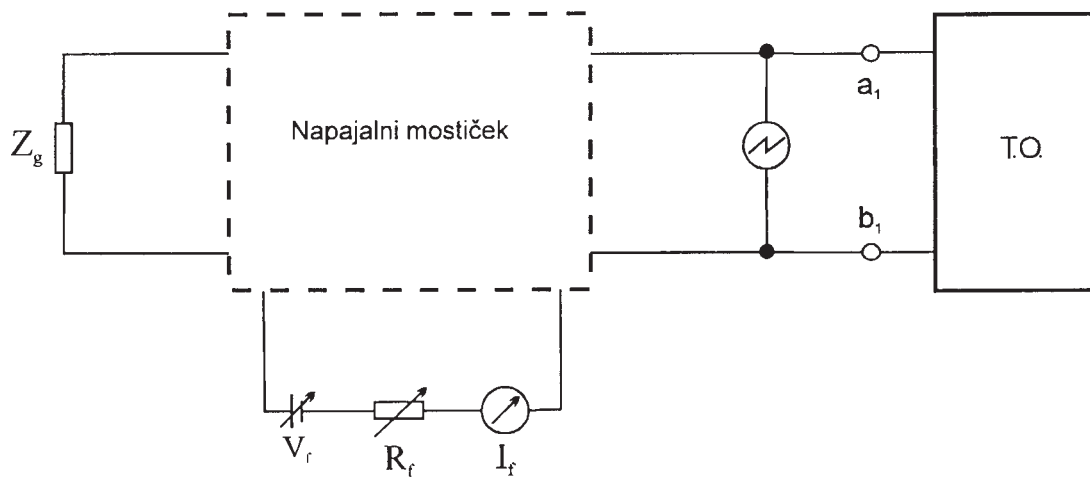


Shema A.6.4.1: T.O. brez daljinskega krmiljenja stanja voda

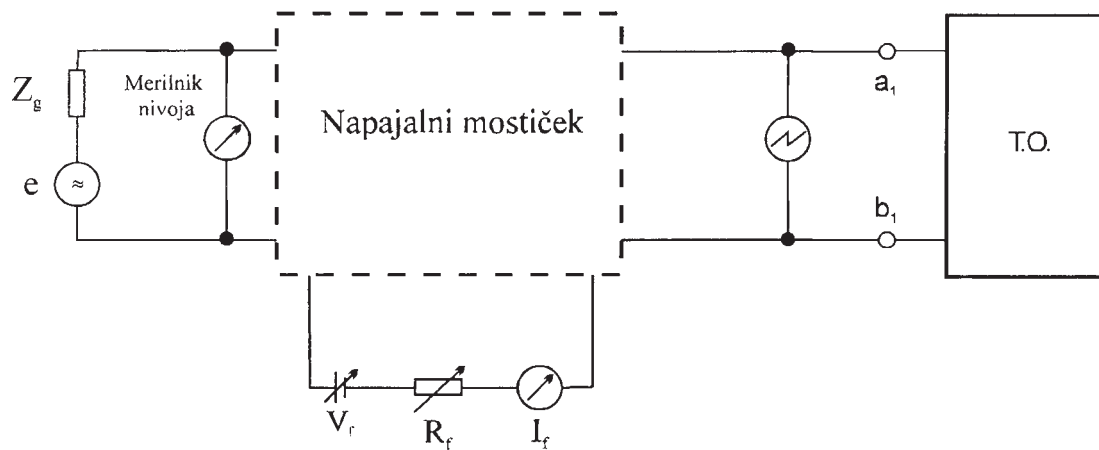


Shema A.6.4.2.1: T.O. z daljinskim krmiljenjem stanja voda

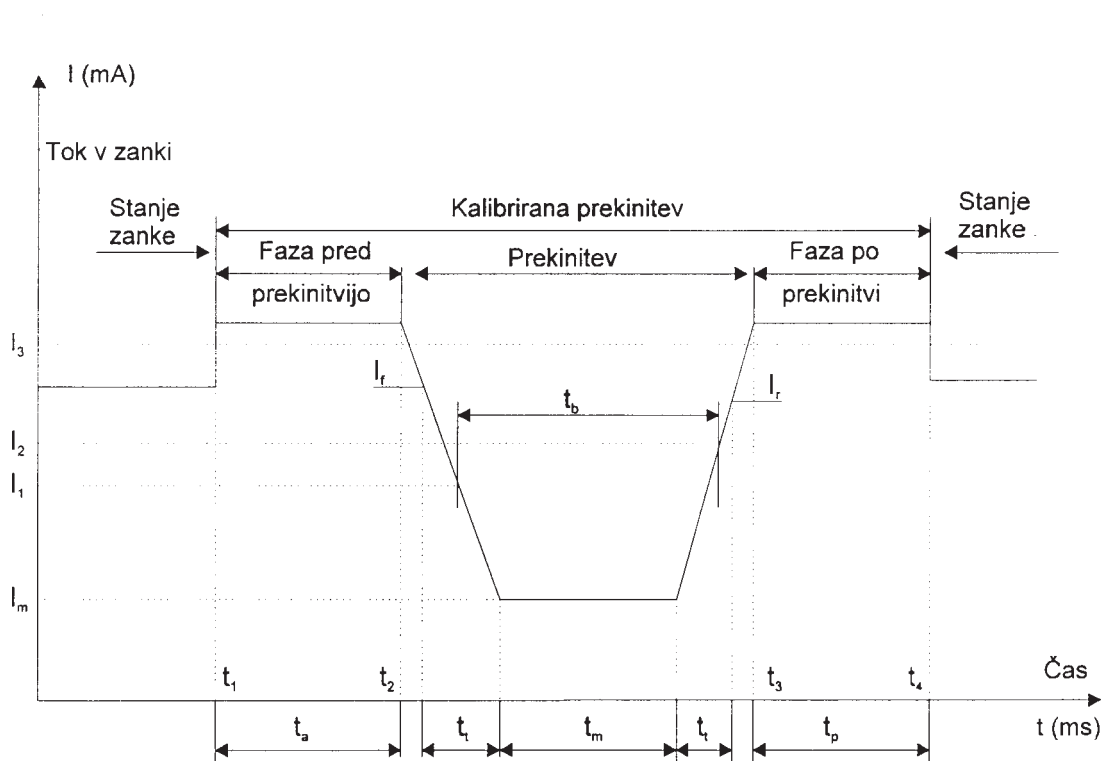


Shema 9.1: Kalibrirana prekinitev

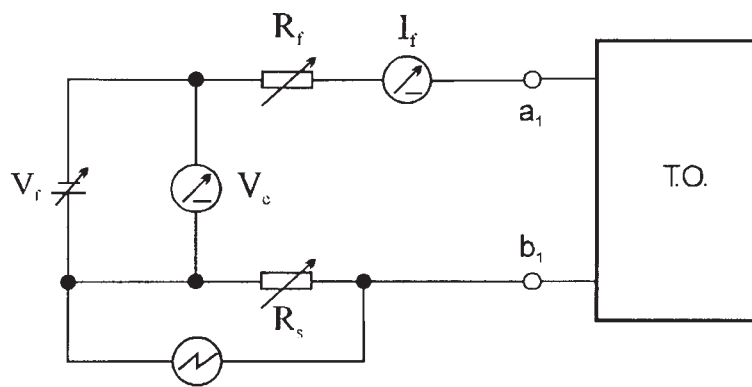


Shema A.9.1: Kalibrirana prekinitev

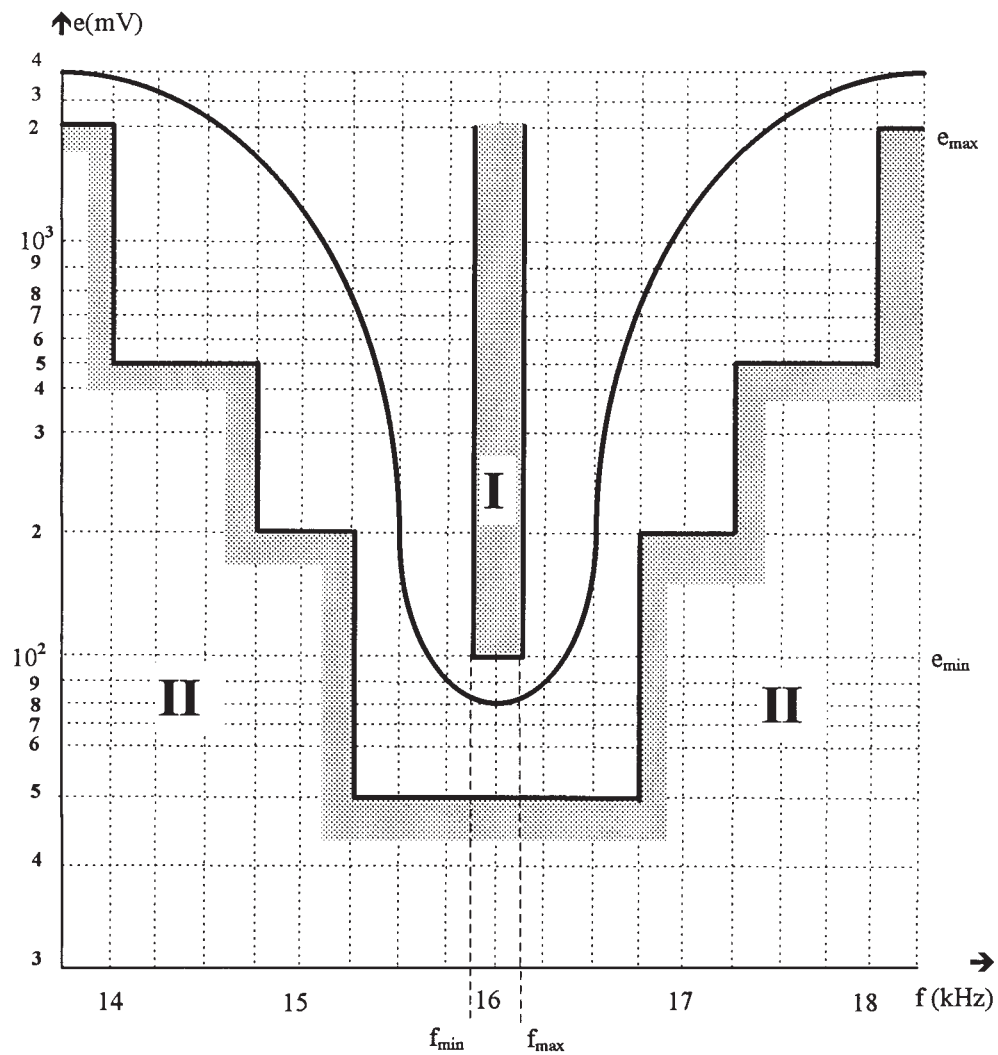


Shema 9.2.1.1: Selektivnost in občutljivost sprejemnika

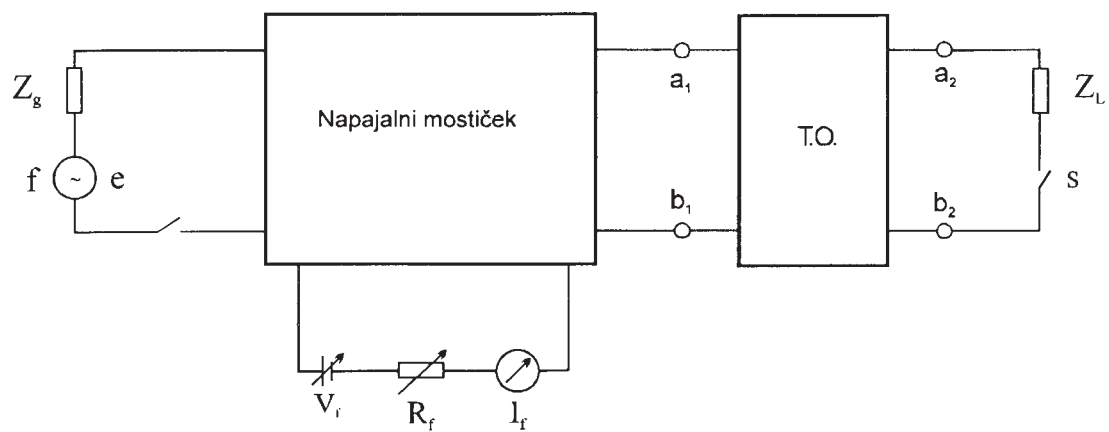


Shema A.9.2.1.1.a: Občutljivost sprejemnika pri zaporedni T.O.

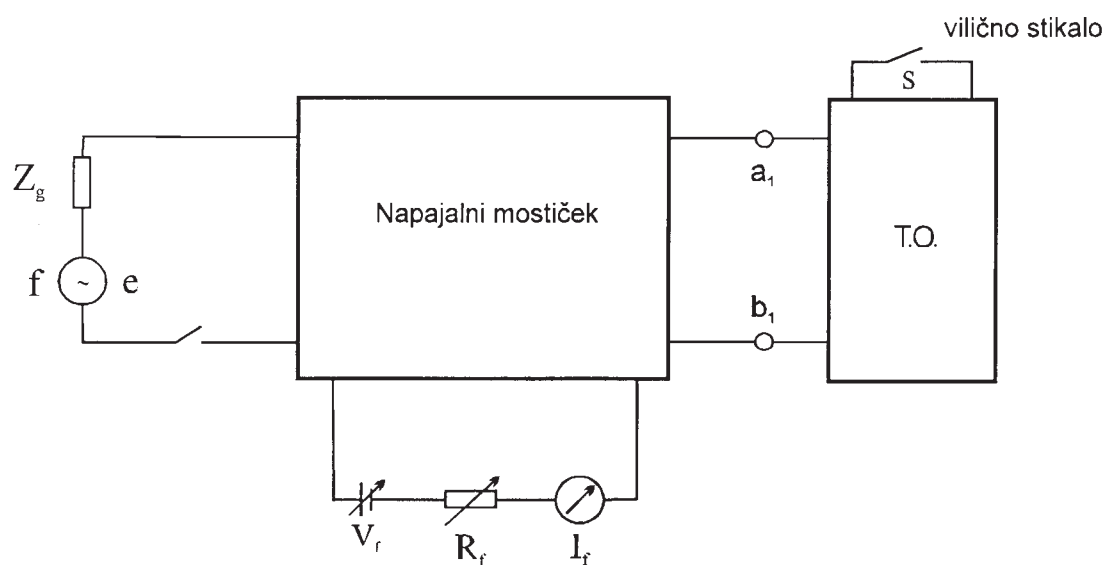


Shema A.9.2.1.1.b: Občutljivost sprejemnika končne T.O.

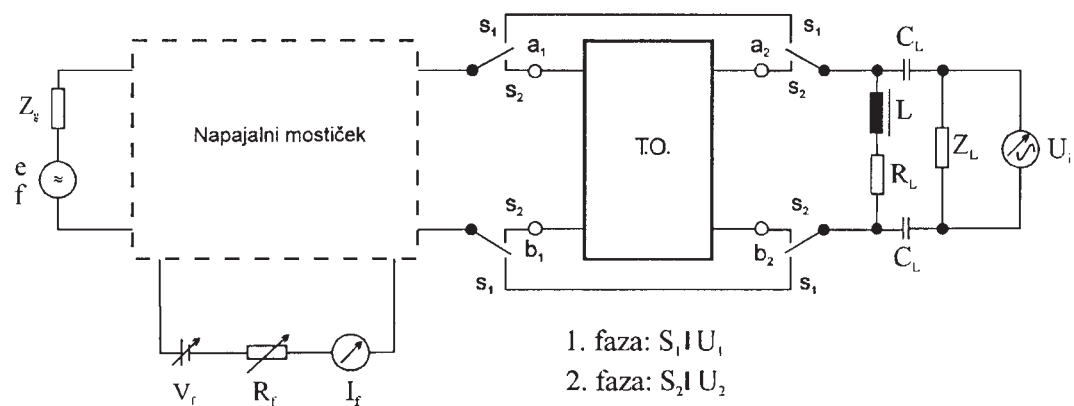


Shema A.9.2.1.3: Slabljenje signalizacije tarifieranja pri zaporedni T.O.

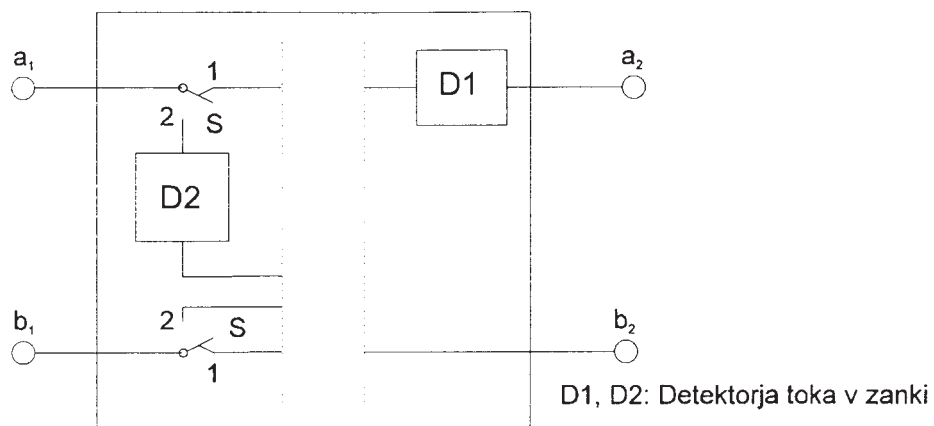

Shema 9.4.a: Detekcija toka zanke, tip A

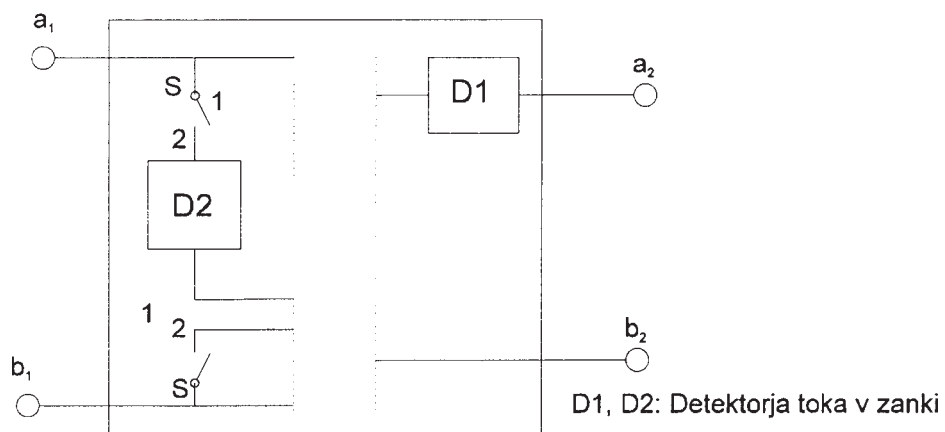

Shema 9.4.b: Detekcija toka zanke, tip B

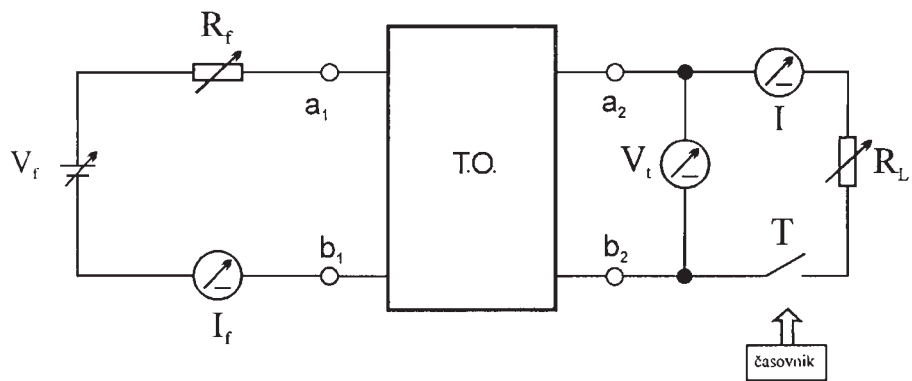

Shema A.9.4.1.1: Preverjanje detektorja vodovnega toka