

Priloga II

Tabele za ugotavljanje skladnosti

1. Sklicevanja na kategorije modulov v tabelah so naslednje:

I = modul A

II = moduli A1, D1, E1

III = moduli B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H

IV = moduli B + D, B + F, G, H1

2. Varovalna oprema, definirana v 1.3. 2. člena in navedena v 4. točki drugega odstavka 5. člena, je uvrščena v IV. kategorijo. Izjemoma je lahko varovalna oprema, izdelana za posebno opremo, uvrščena v isto kategorijo kot oprema, ki jo varuje.

3. Tlačni pribor, definiran v 1.4. 2. člena in naveden v 4. točki drugega odstavka 5. člena, je uvrščen na podlagi:

- svojega največjega dopustnega tlaka PS in
- svoje prostornine V oziroma imenske mere DN, kar od tega ustreza, in
- skupine fluidov, za katero je namenjen.

Za določitev kategorije za ugotavljanje skladnosti mora biti uporabljena ustrezna tabela za posode ali cevi.


Kadar tako prostornina kot imenska mera veljata kot ustrezna podlaga za uvrstitev v kategorijo, mora biti tlačni pribor uvrščen v najvišjo kategorijo.

4. Ločilne črte v tabelah za ugotavljanje skladnosti v nadaljevanju označujejo zgornje meje vsake kategorije.

Tabela 1

Posode, navedene v 1. točki drugega odstavka 5. člena, prva alineja a)


Tabela 1

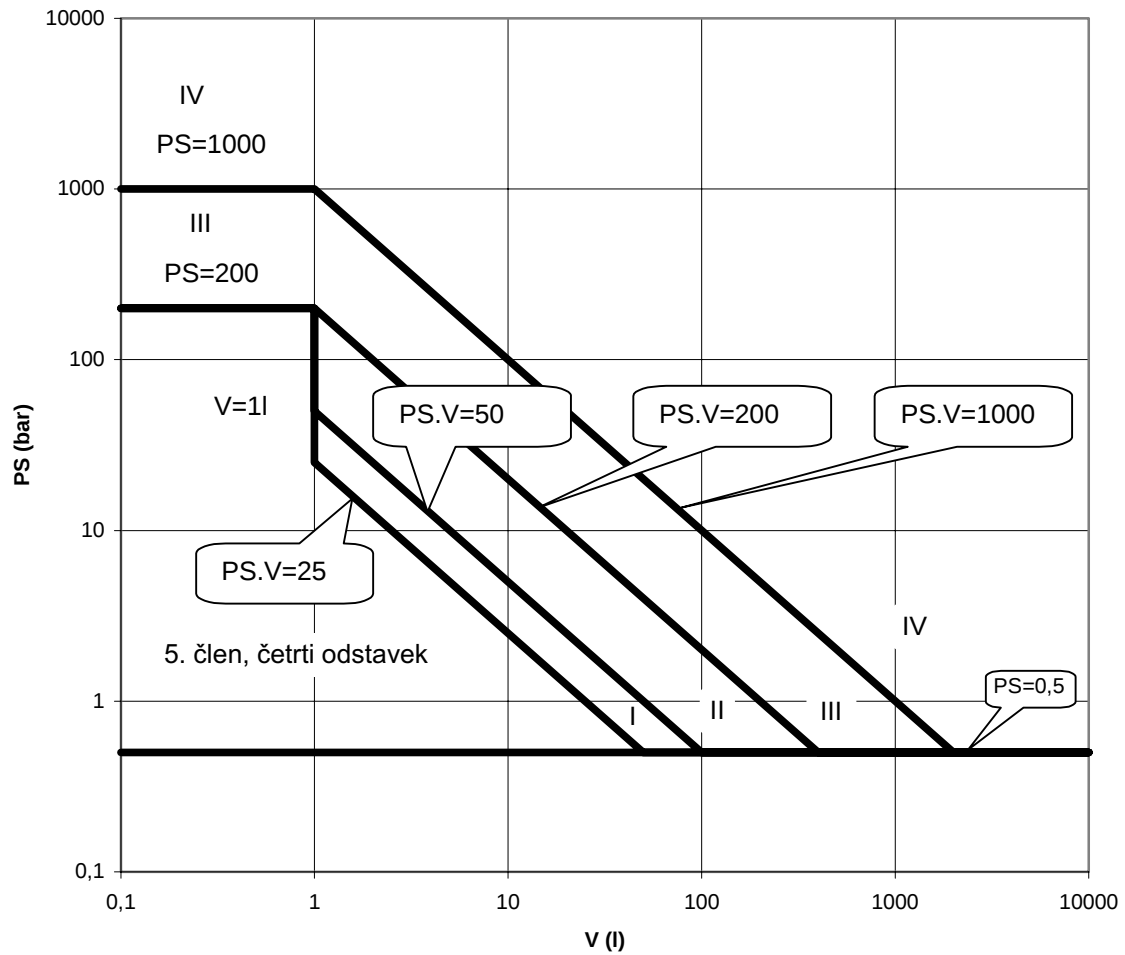

Izjemoma morajo biti posode, namenjene za hranjenje nestabilnih plinov in po tabeli 1 uvrščene v I. ali II. kategorijo, premeščene v III. kategorijo.

Tabela 2

Posode, navedene v 1. točki drugega odstavka 5. člena, druga alineja a)

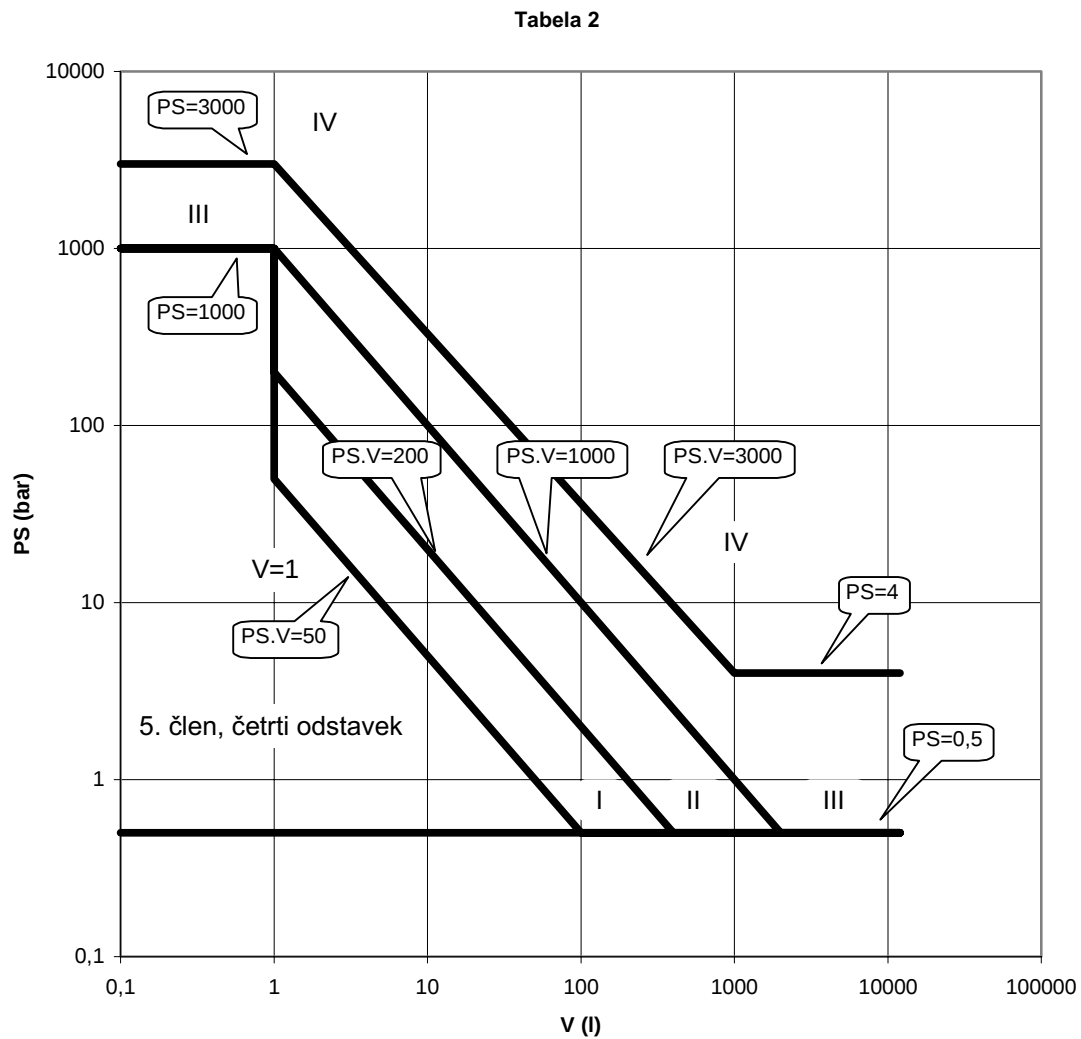

Izjemoma morajo biti prenosni gasilni aparati in posode dihalnih aparatov uvrščeni najmanj v III. kategorijo.

Tabela 3

Posode navedene v 1. točki drugega odstavka 5. člena, prva alineja b)

Tabela 3


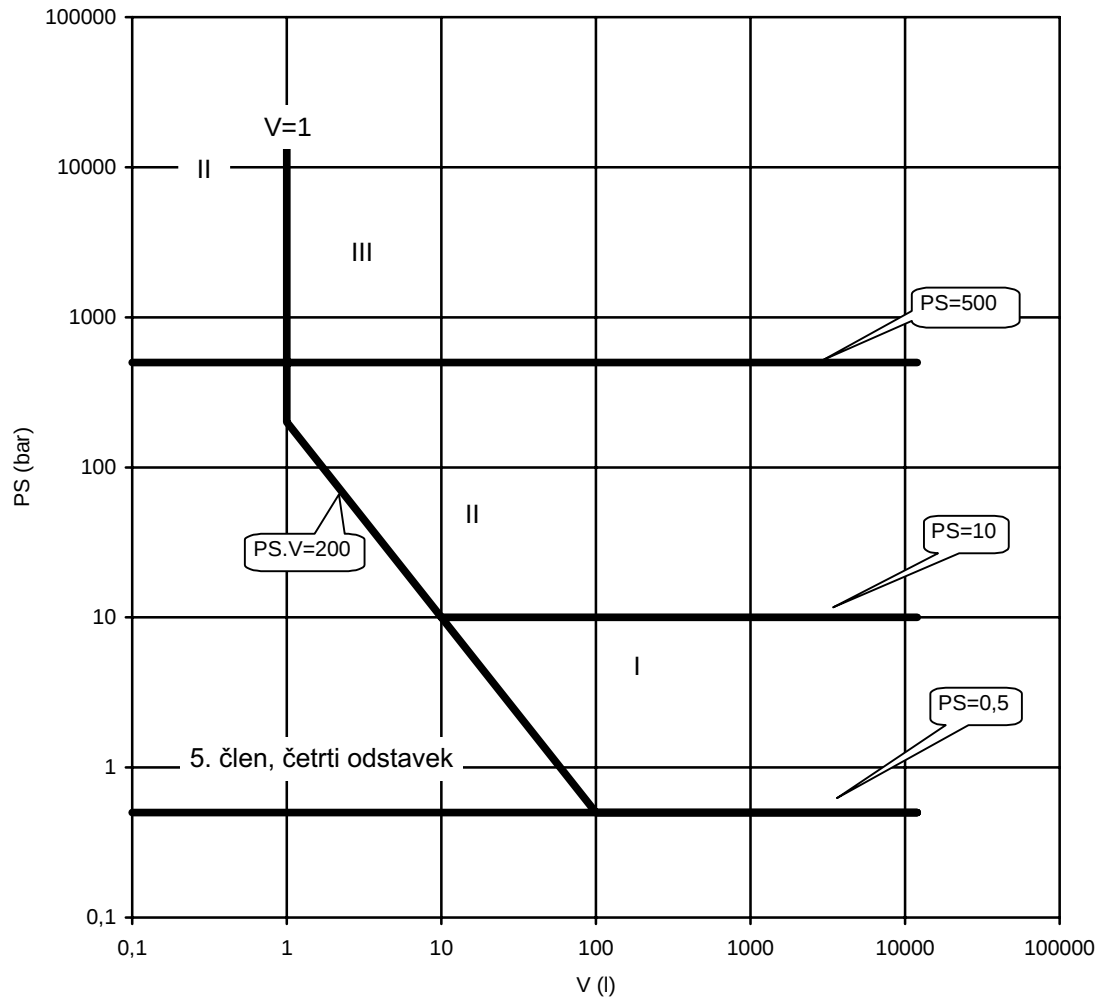


Tabela 4

Posode, navedene v 1. točki drugega odstavka 5. člena, druga alineja b)

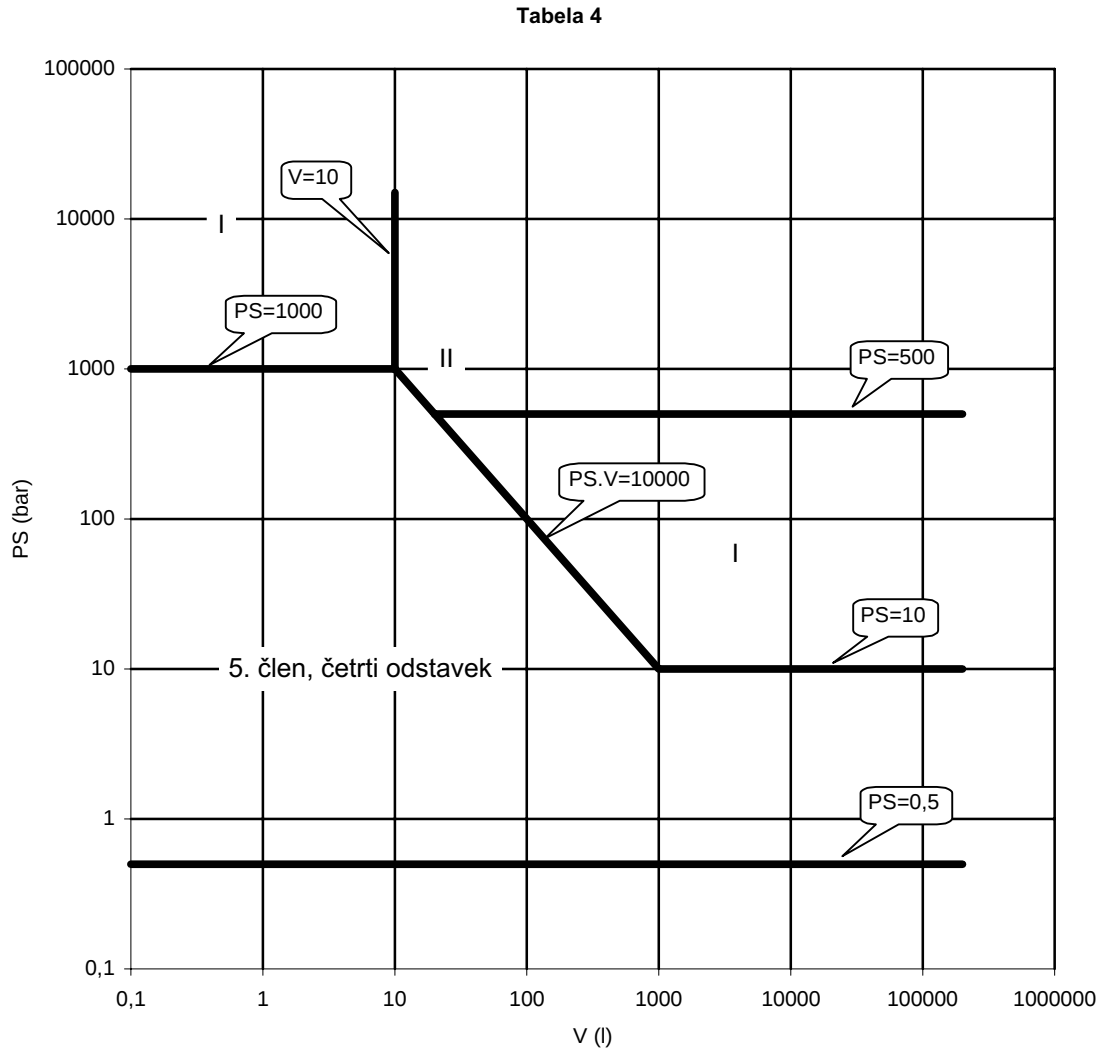


Izjemoma mora biti na sklopih, ki so namenjeni za pridobivanje tople vode in navedeni v 3. točki tretjega odstavka 5. člena, opravljen bodisi ES pregled načrtovanja (modul B1) glede skladnosti z bistvenimi zahtevami, navedenimi v 2.10., 2.11. in 3.4. ter odstavkih a) in d) 5. točke Priloge I, ali poln postopek zagotavljanja kakovosti (modul H).

Tabela 5

Tlačna oprema, navedena v 2. točki drugega odstavka 5. člena

Tabela 5

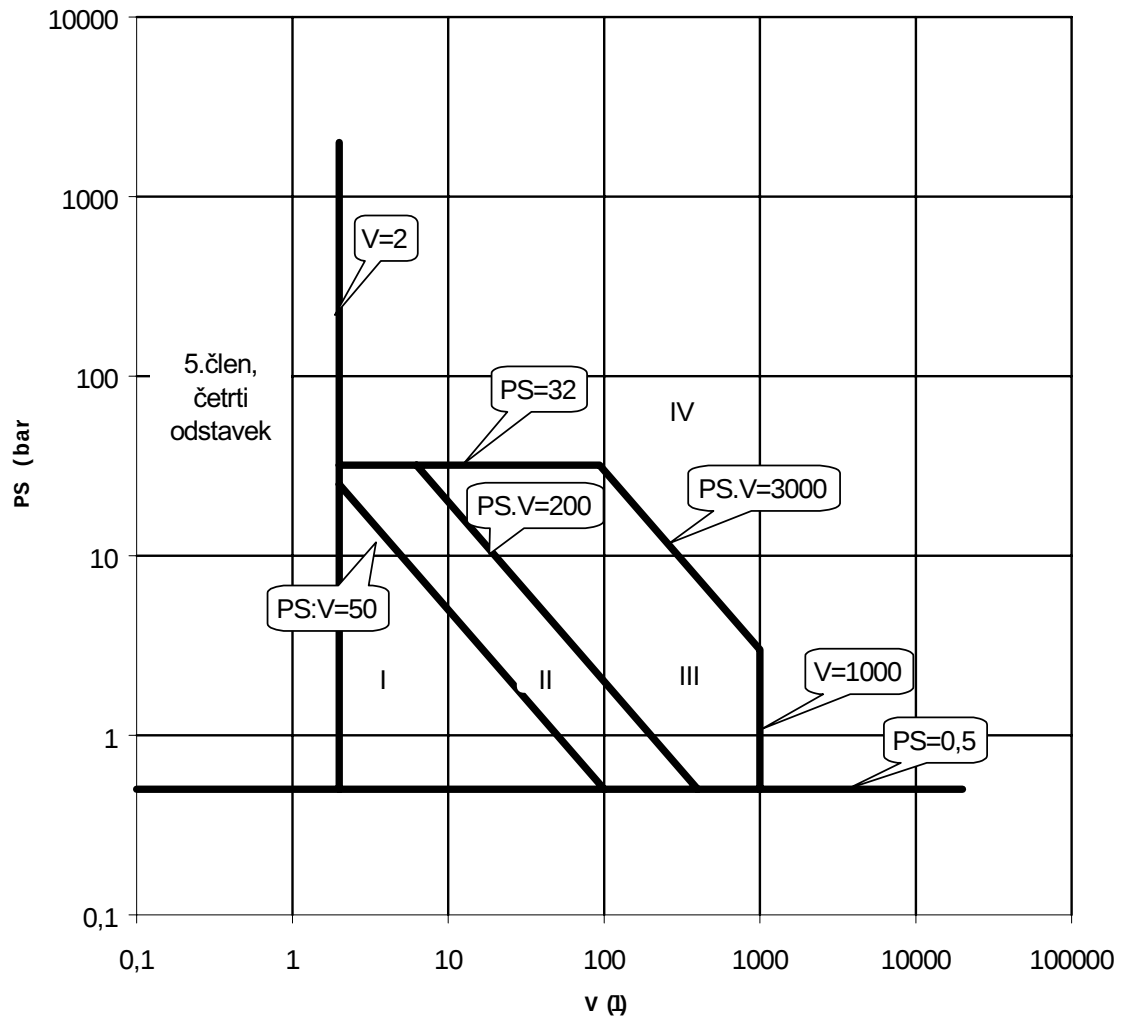


Izjemoma mora biti pri tlačni kuhalni posodi opravljen postopek presoje skladnosti načrtovanja, ki je vsaj enakovreden postopkom katerega od modulov III. kategorije.

Tabela 6

Cevovodi, navedeni v 3. točki drugega odstavka 5. člena, prva alineja a)

obveščeva
Ino var

Tabela 6

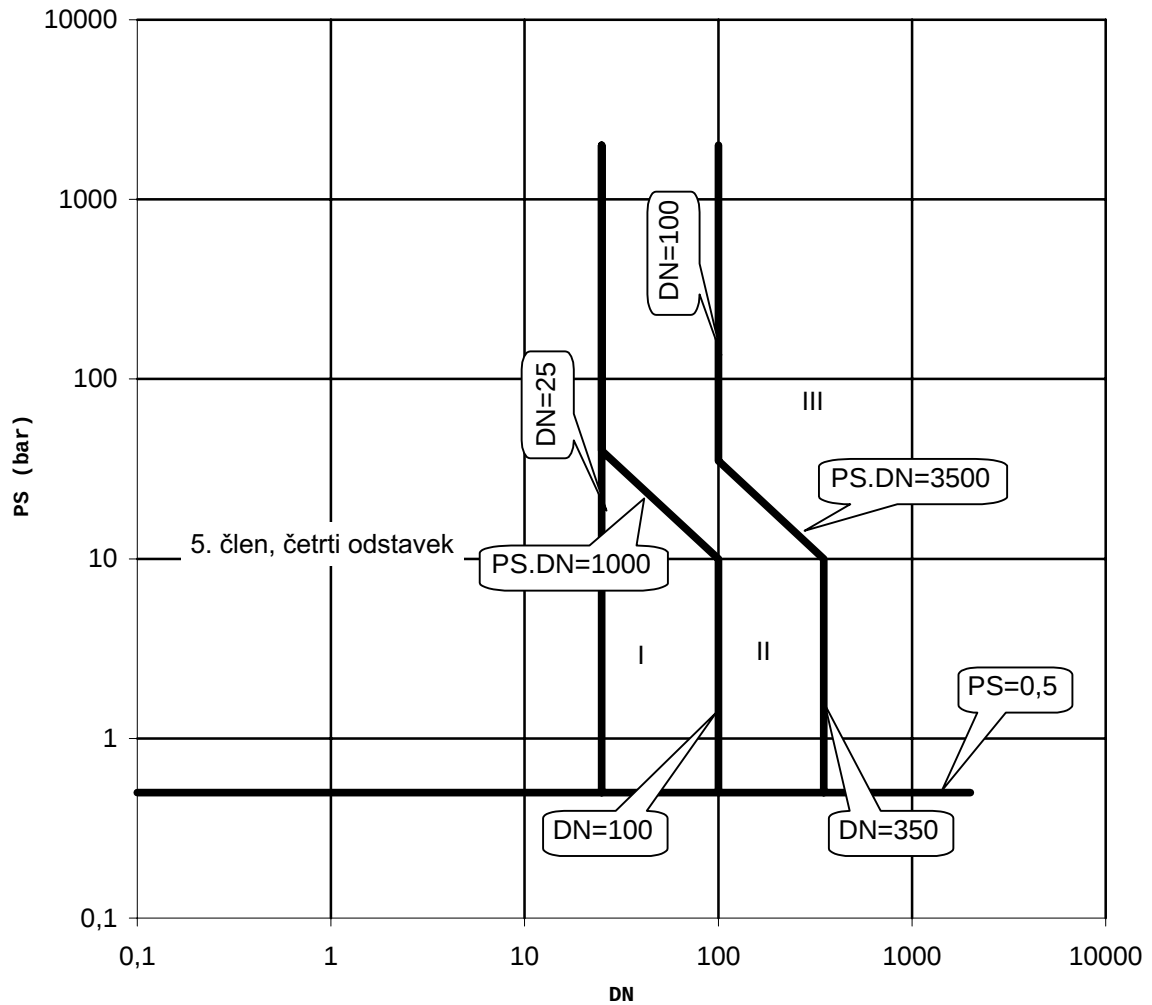


Izjemoma morajo biti cevovodi, ki so namenjeni za prenos nestabilnih plinov in po tabeli 6 uvrščeni v I. ali II. kategorijo, premeščeni v III. kategorijo.

Tabela 7

Cevovodi, navedeni v 3. točki drugega odstavka 5. člena, druga alineja a)

Tabela 7

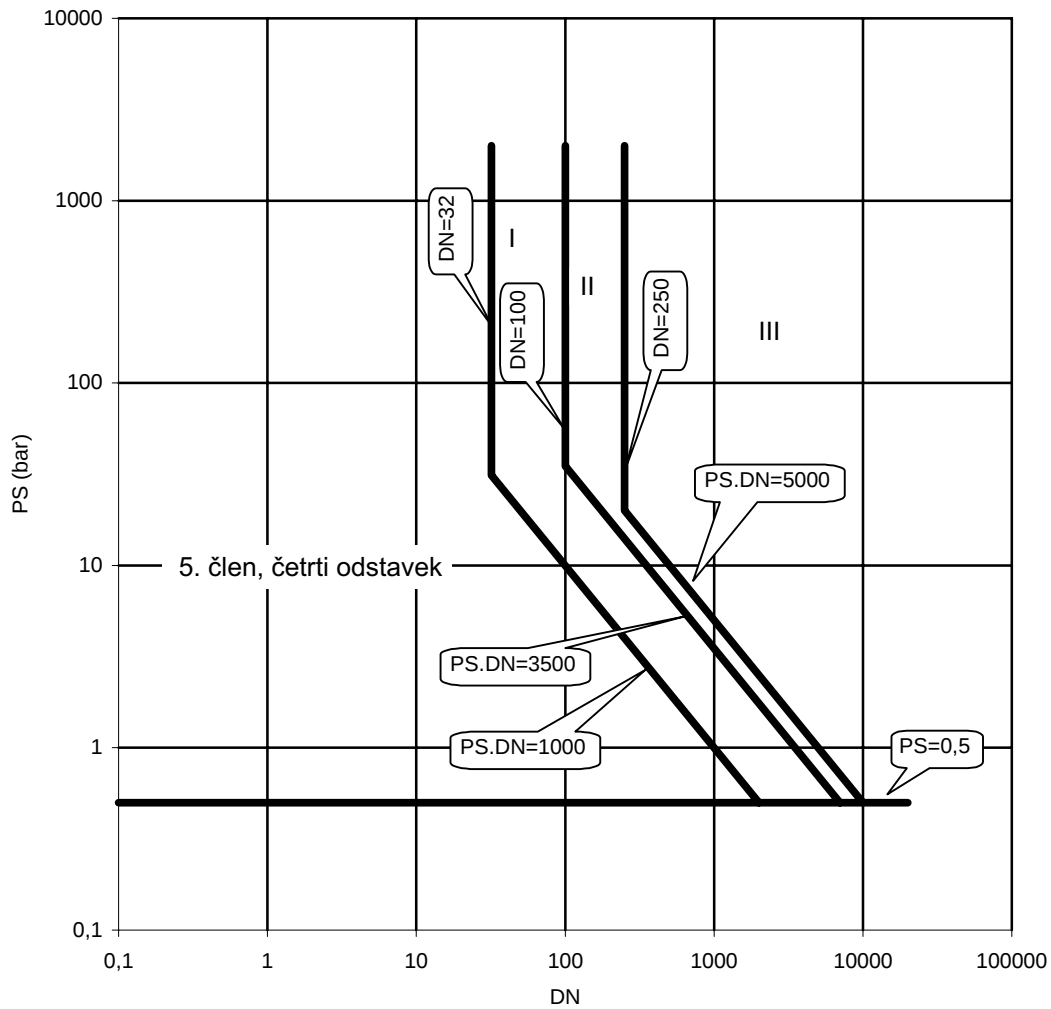

Izjemoma se vse cevovode s fluidi pri temperaturah nad 350°C in so na osnovi tabele 7 v kategoriji II, premesti v kategorijo III.

Tabela 8

Cevovodi, navedeni v 3. točki drugega odstavka 5. člena, prva alineja b)

Tabela 8

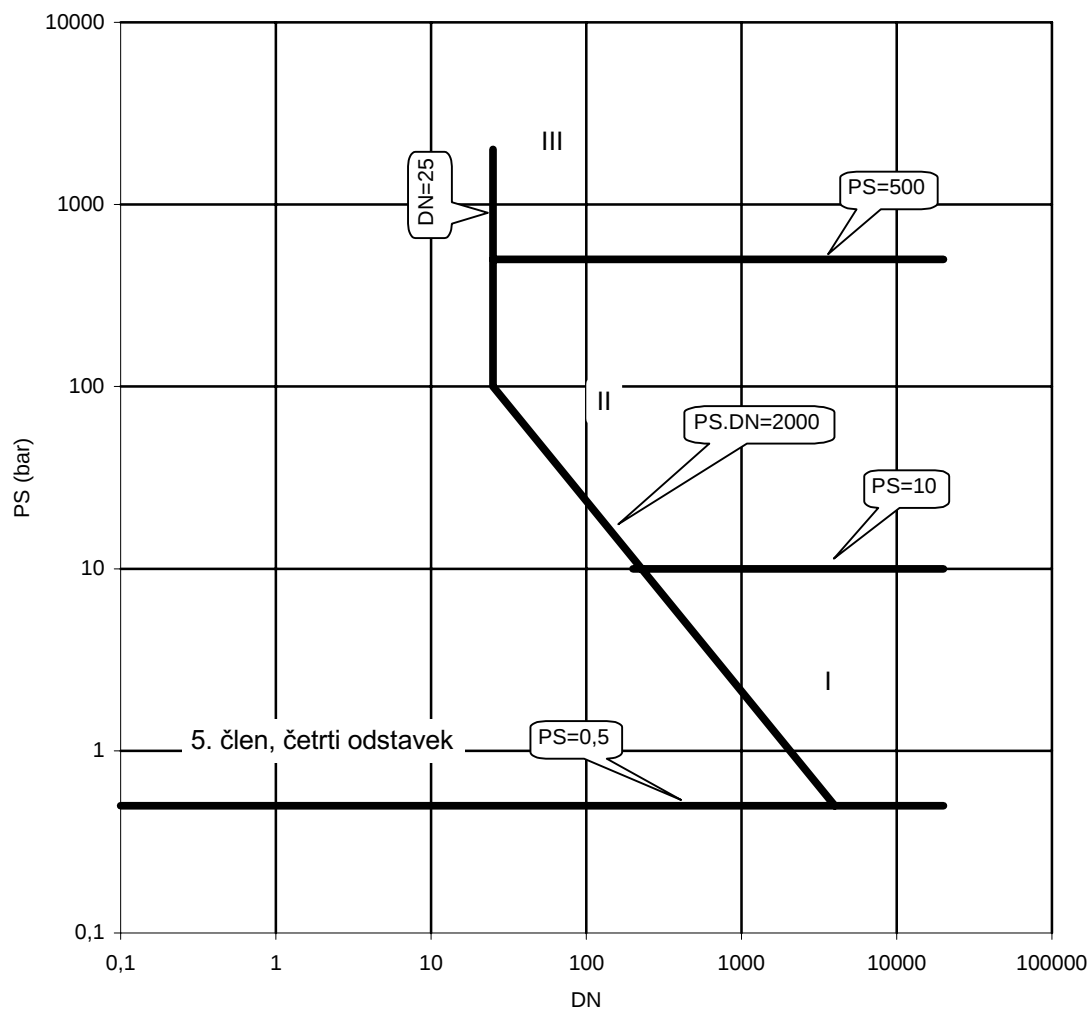


Tabela 9

Cevovodi, navedeni v 3. točki drugega odstavka 5. člena, druga alineja b)

Tabela 9

