


Priloga:

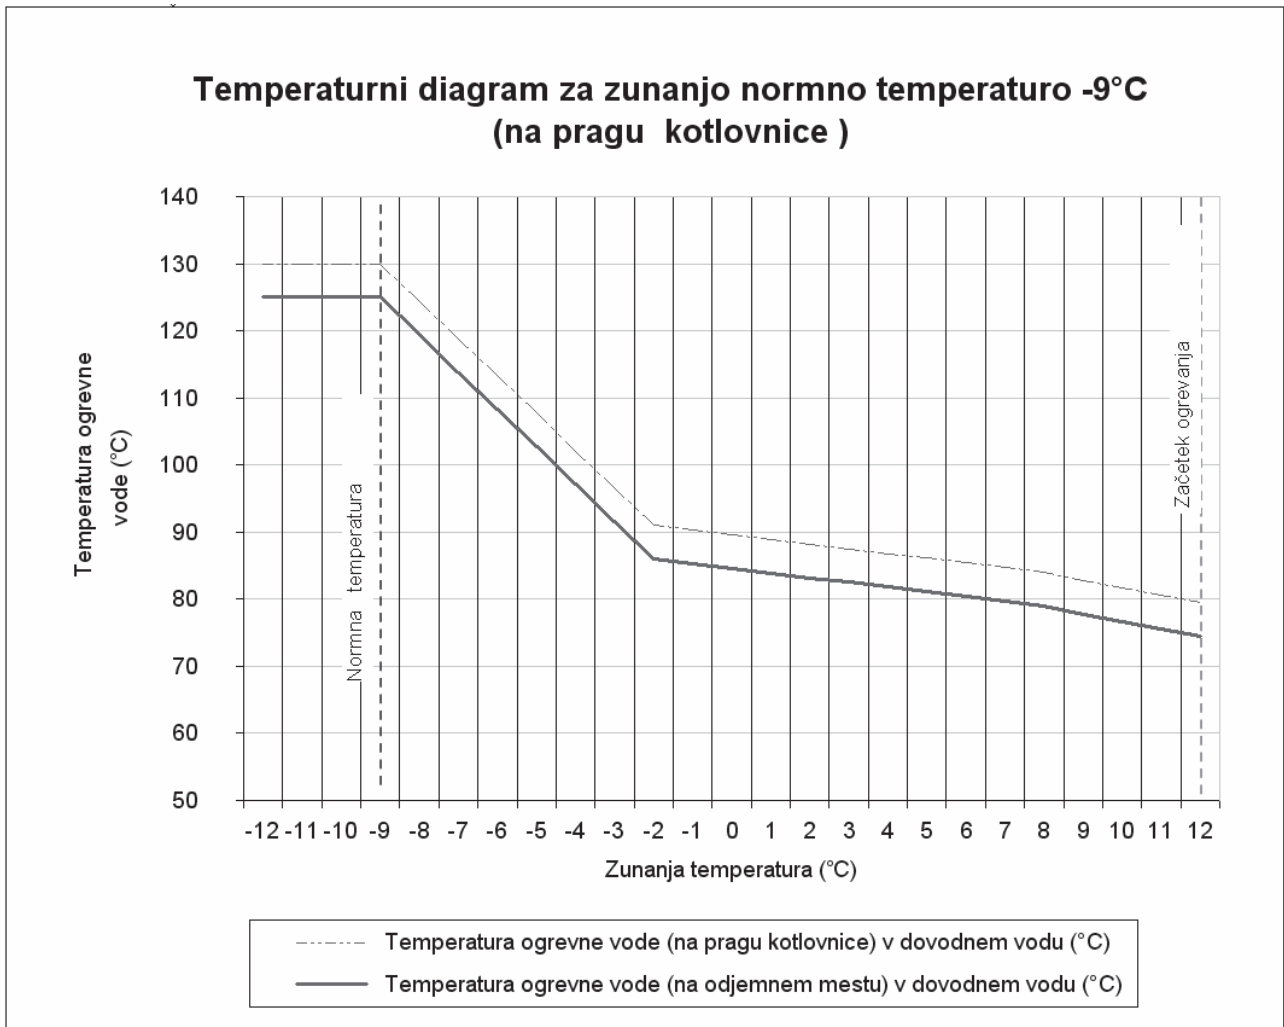

Opomba:

Temperaturni parametri na odjemnem mestu so v primerjavi s temperaturnimi parametri na pragu kotlovnice manjši za padeč temperaturnih izgub distribucijskega omrežja, ki pa ni večji od  $5^{\circ}\text{C}$ .

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu v dovodnem vodu je  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ .