


Priloga 1

Temperaturni diagram vročevodnega omrežja 130/90°C za projektno zunanjo temperaturo -13°C

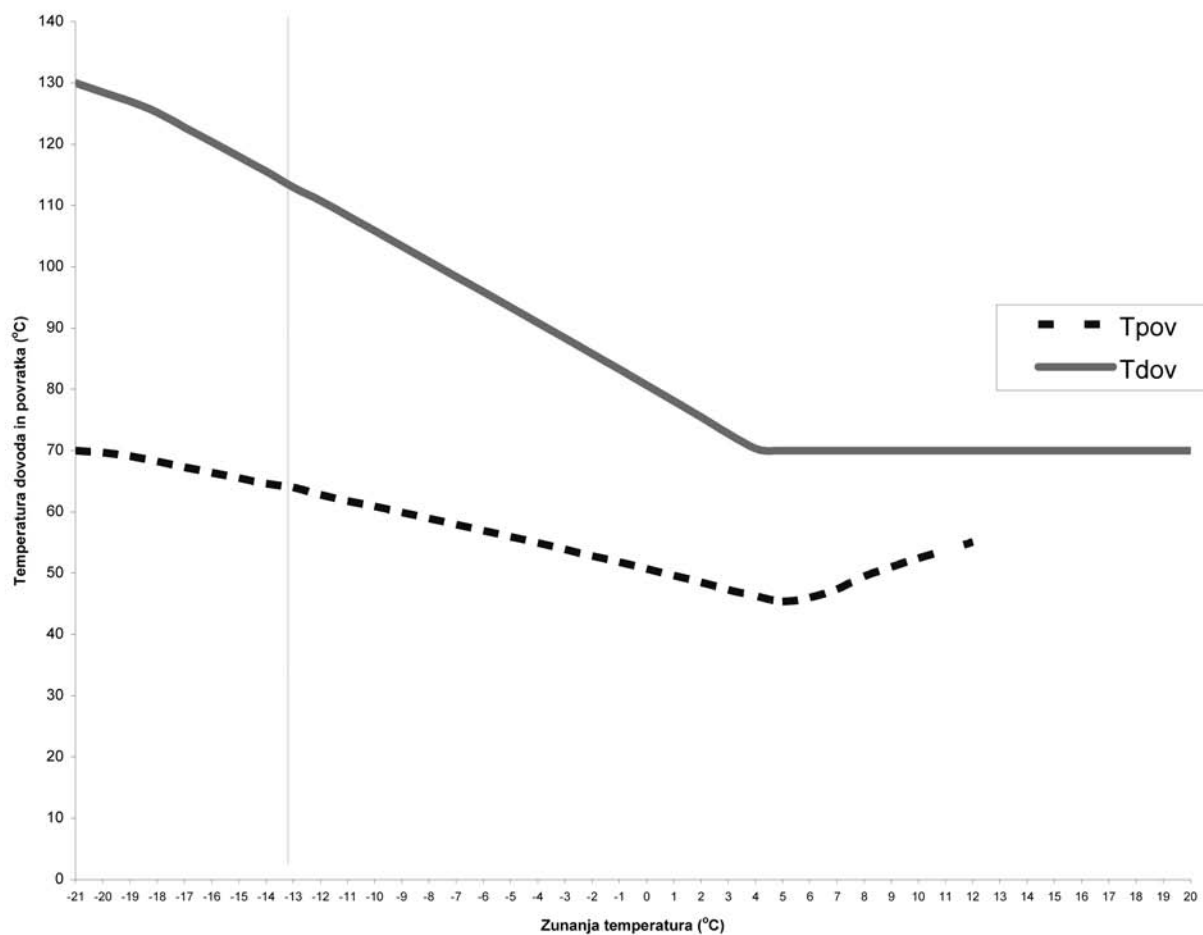

Opomba: Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode v dovodnem vodu je $\pm 5^{\circ}\text{C}$.