


Priloga 2:

Temperaturni diagram za zunanjo projektno temperaturo -18°C
(za objekte, zgrajene od leta 2003)

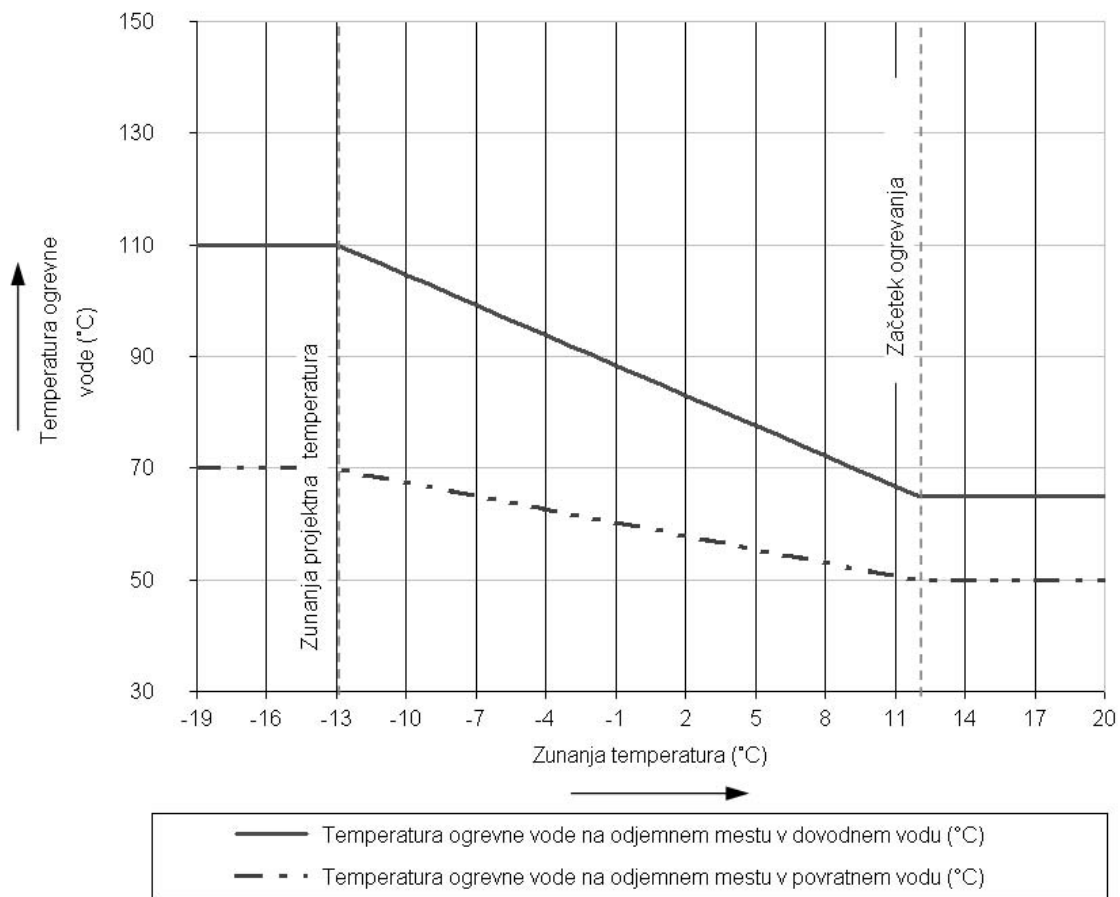

Opomba: Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu je $\pm 3^{\circ}\text{C}$