


Priloga:

## Temperaturni diagram

Projektirni podatki	PN 16
maks.obratovalni tlak	16 bar
maks.različni tlak med dotokom in odtokom	10 bar
min.različni tlak med dotokom in odtokom	1 bar
maks.temperatura dotoka mesto odjema	105 °C
maks.temperatura odtoka za proizvajanje tople vode	60 °C
maks.izguba tlaka na števec	0,1 bar

Temperaturna Krivulja mesto odjema	+ 20 °C	+ 5 °C	- 16 °C
dotok	70 °C	70 °C	105 °C
odtok pri ogrevanju	45 °C	45 °C	60 °C

mesto odjema

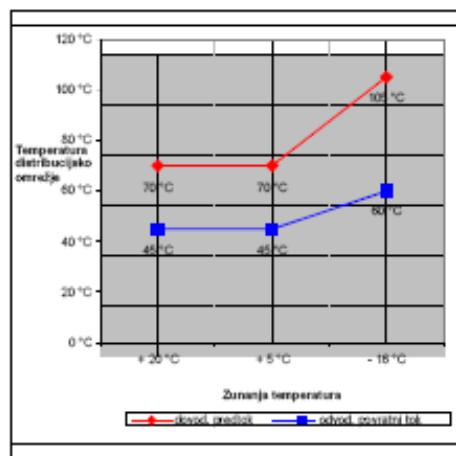

### Opomba:

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu v dovodnem vodu je  $\pm 1$  °C.

Začetek ogrevanja (v skladu s pogodbenimi pogoji s strankami).

Do znižanja temperature v toplovodnem omrežju ne pride. Potrebno znižanje temperature se lahko nastavi le na sekundarni strani naprave stranke.