



Priloge

- 1 TP 1/1 Jašek zračnik (tloris in prerez)
- 2 TP 1/2 Pomožni jašek zračnika
- 3 TP 2 Jašek blatnik (z izpustno glavo in prečrpavanjem)
- 4 TP 3/1 Vodohran V=100+100 (prerez A, B in pogled)
- 5 TP 3/2 Vodohran V=100 +100 (tloris 1, 2, 3)
- 6 TP 4/1 Vodohran V=50+50 (prerez A, B in pogled)
- 7 TP 4/2 Vodohran V=50+50 (tloris 1, 2, 3)
- 8 TP 5/1 Razbremenilnik 5m³ (tloris 1, 2 in izpustna glava praznotoka)
- 9 TP 5/2 Razbremenilnik 5m³ (prerez in pogled)
- 10 TP 6/1 Vkopani razbremenilnik 10+10 m³ (tloris 1, 2)
- 11 TP 6/2 Vkopani razbremenilnik 10+10 m³ (prerez in pogled)
- 12 TP 6/3 Nevkopani razbremenilnik 10+10 m³ (tloris 1, 2)
- 13 TP 6/4 Nevkopani razbremenilnik 10+10 m³ (prerez in pogled)
- 14 TP 7 Jašek reduktorja tlaka na sekundarnem vodovodu
- 15 TP 8/1 Skica priključka DN 15 in 20 v tipskem PVC talnem jašku
- 16 TP 8/2 Skica priključka DN 15 in 20 v zidanem talnem jašku (40x60 cm)
- 17 TP 8/3 Skica priključka DN 25, 32 in 40 v zidanem talnem jašku (60x80 cm ali 60x100 cm)
- 18 TP 8/4 Tipski pokrov zidanega talnega jaška za vodomere DN 25, 32 in 40
- 19 TP 8/5 Tipsko zapiralo za pokrove in zidna vrata
- 20 TP 8/6 Pokrov vežni enokrilni
- 21 TP 8/7 Montažna shema vodovodnega priključka v talnem jašku
- 22 TP 9/1 Vodomerni jašek za kombiniran vodomere 50/20 mm z dotokom DN 80
- 23 TP 9/2 Vodomerni jašek za kombiniran vodomere 50/20 mm z dotokom DN 80 s prekinjevalcem povratnega toka
- 24 TP 9/3 Tipski dvokrilni pokrov za kombinirane vodomere
- 25 TP 10/1 Skica kompenzacijskega jaška
- 26 TP 10/2 Montažna shema vodovodnega priključka z razdelilcem v zidni niši
- 27 TP 11/1 Skica priključka DN 15 in 20 v zidni niši
- 28 TP 11/2 Vrata zidne niše
- 29 TP 11/3 Montažna shema vodovodnega priključka v zidni niši

TLORIS

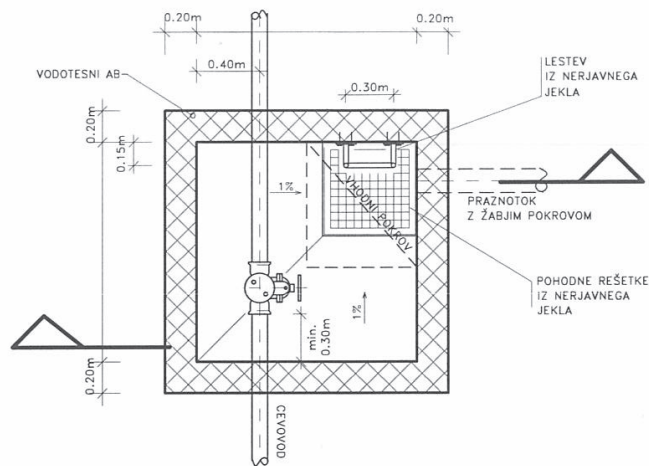

PREREZ

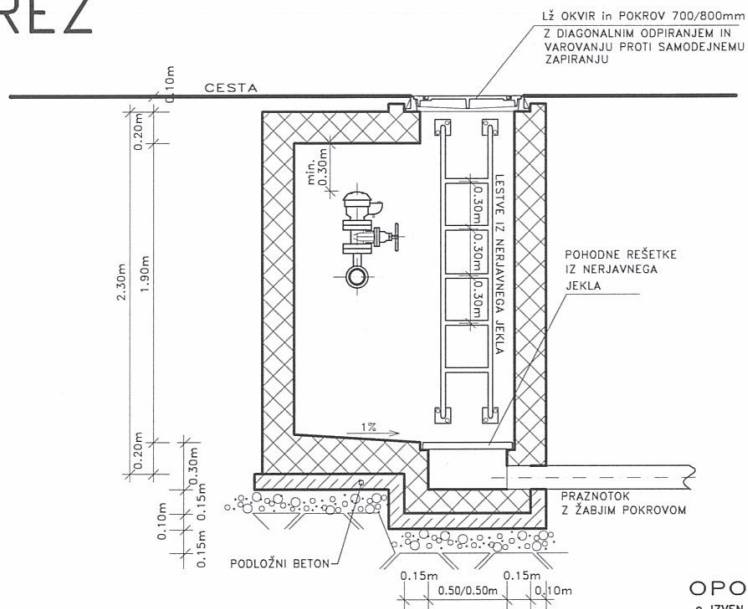


OPOMBE:


- IZVEN PROMETNIH POVRŠIN SE POKROV JAKŠKA IZVEDE VSAJ 20cm NAD TERENOM
- PROFIL PRAZNOTOKA MORA BITI ISTI ALI VEČJI OD PROFILA GLAVNEGA CEVOVODA

IZPUSTNA GLAVA PRAZNOTOKA

PREREZ

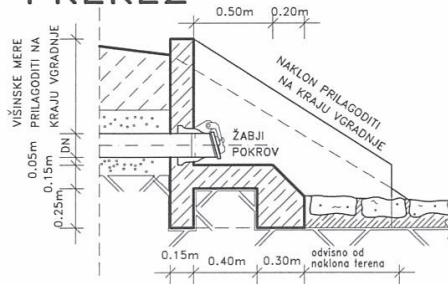

POGLED

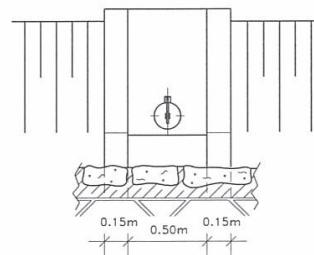


Rižanski vodovod Koper


Vsebina:

JASEK ZRAČNIKA
TLORIS in PREREZ

TP 1/1

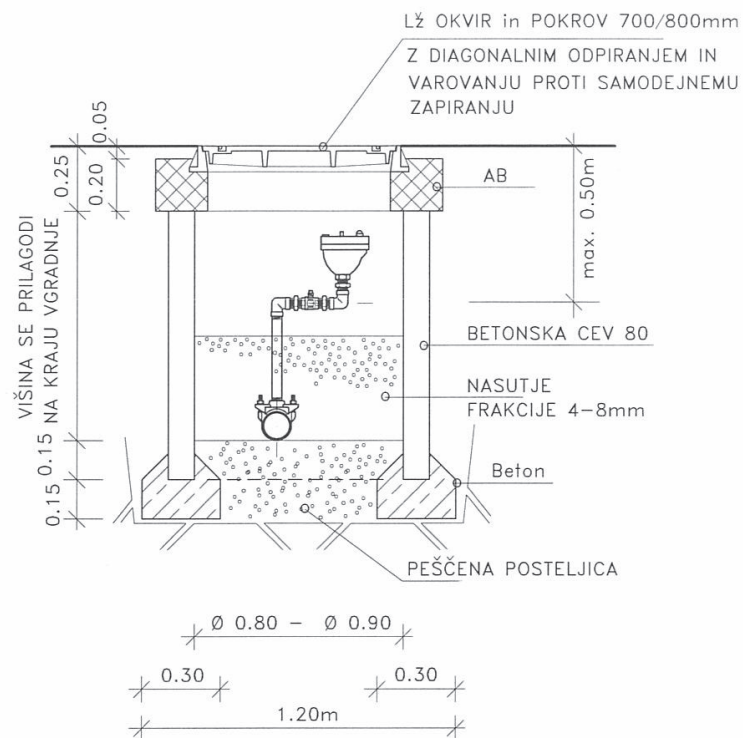

SPECIFIKACIJA MATERIALA

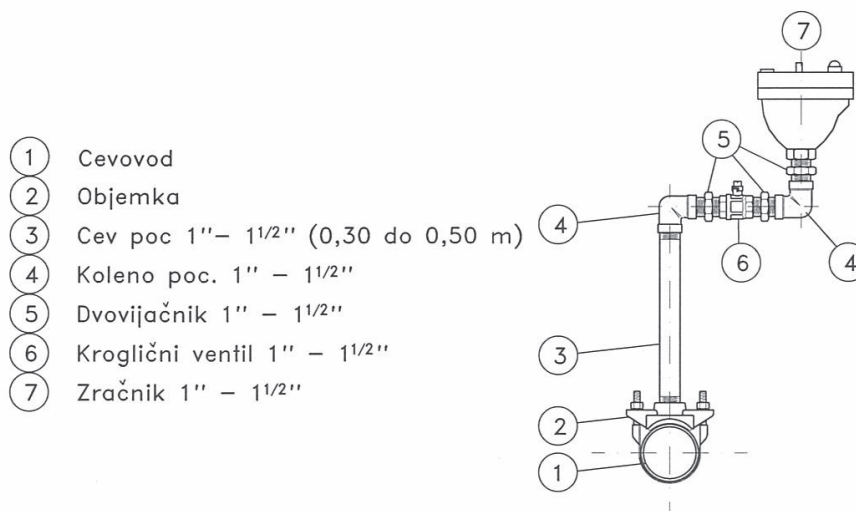

Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

POMOŽNI JAŠEK ZRAČNIKA

TP 1/2

[illegible]


ERREZ

Technical cross-section drawing of a meteorological observation station (meteorološka postaja) showing its construction and components.


Key Components and Dimensions:

- CESTA** (Road) at the top.
- LŽ OKVIR in POKROV 600/600mm** (Aluminum frame and roof 600/600mm) and **NAD IZPUSTNO KOMORO** (Above the outlet chamber).
- LŽ OKVIR in POKROV 700/800mm** (Aluminum frame and roof 700/800mm) and **Z DIAGONALNIM ODPIRANJEM IN VAROVANJU PROTI SAMODEJNEMU ZAPIRANJU** (With diagonal valve and protection against self-closing).
- VIŠINA PRAZNOTOKA IN IZPUSTNE KOMORE SE PRILAGODI GLEDE NA IZPUSTNO GLAVO OZ. METEORNE KANALIZACIJE.** (The height of the outlet pipe and outlet chamber is adapted to the outlet head or meteorological canalization).
- LEŠTVE IZ NERJAVNEGA JEKLA** (Stainless steel brackets) with dimensions **0.30m** and **0.30m**.
- PRAZNOTOK** (Outlet pipe) with a diameter of **Ø**.
- IZPUST KONDENČNE VODE** (Condensate outlet) at the bottom left.
- BETONSKI PODSTAVEK** (Concrete base) at the bottom right.
- Dimensions:**
 - Overall height: **2.30m**
 - Height from road to top of frame: **0.10m**
 - Height from road to top of concrete base: **0.20m**
 - Height from concrete base to top of frame: **1.90m**
 - Height from concrete base to top of outlet chamber: **0.15m**
 - Height from concrete base to top of outlet pipe: **0.20m**
 - Height from concrete base to top of outlet chamber: **0.30m**
 - Height from concrete base to top of outlet pipe: **0.30m**
 - Height from concrete base to top of outlet chamber: **0.30m**
 - Height from concrete base to top of outlet pipe: **0.30m**
- Internal Components:** A complex assembly of pipes, valves, and gauges is shown inside the station, with a **1%** slope indicated for the condensate outlet.

IZPUSTNA GLAVA
POGLED PREREZ

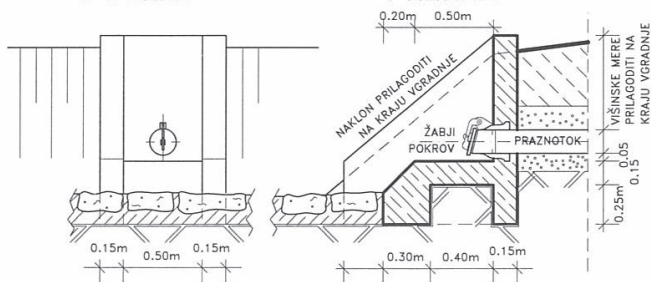

VTOK V METEORNO KANALIZACIJO






Rižanski vodovod Koper

Vsebinska:

JAŠEK BLATNIK
Z IZPUSTNO GLAVO IN PREČRPAVANJEM
TLORIS in PREREZ

TP 2

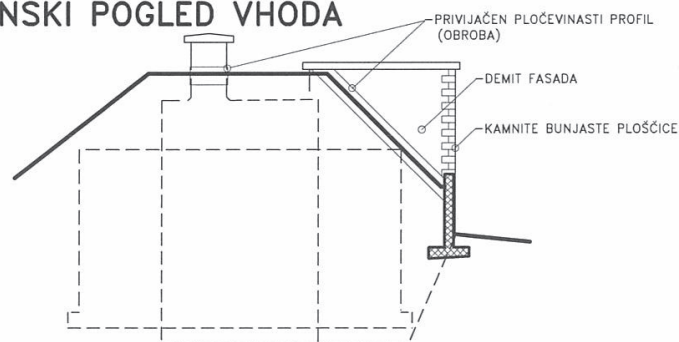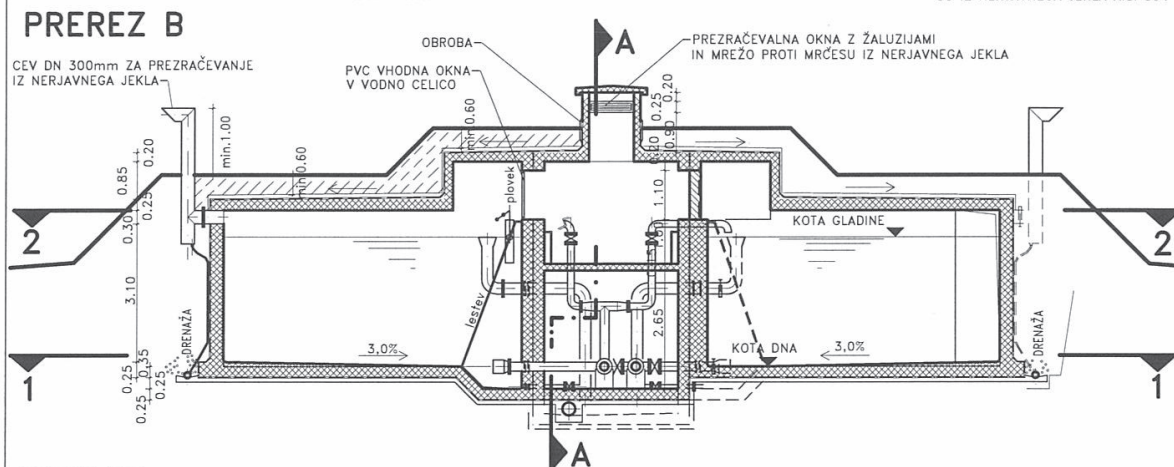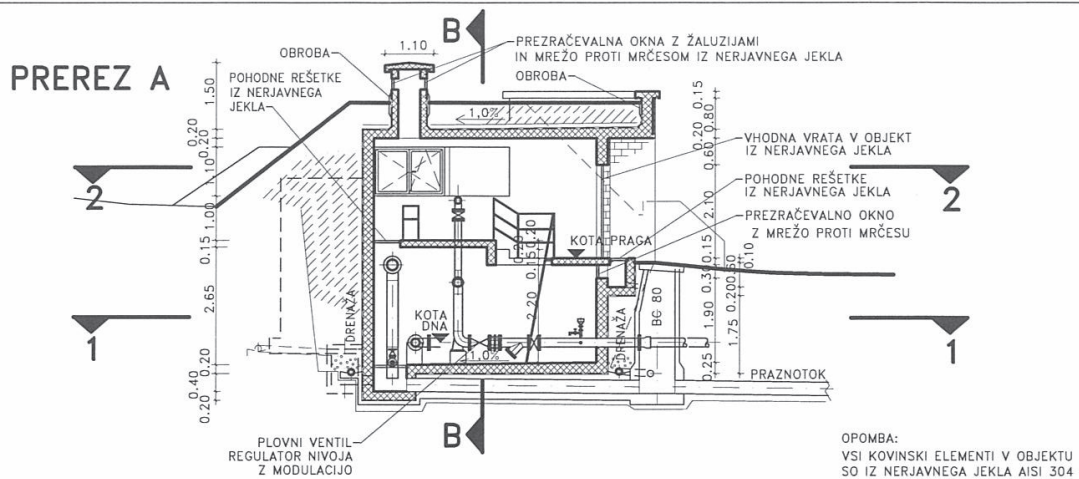

TOLRIS 1

Diagram illustrating the floor plan of a toilet stall (TOILET). The plan shows two stalls, each with a circular drain (DRENAŽA 100mm) and a central door. Dimensions include stall width (7.20m), door width (0.80m), and various radii (R3.60, R3.35, R3.85). The diagram also indicates the location of the main entrance (IZIDOK) and the door handle (ROČNA ZAPORA).

OPOMBA:
VSI KOVINSKI ELEMENTI V OBJEKTU
SO IZ NERJAVNEGA JEKLA AISI 304

[illegible]

TLORIS 3

VHODNA VRATA V OBJEKT
IZ NERJAVNEGA JEKLA


Architectural floor plan (TLORIS 3) of a building entrance. The plan shows a central rectangular area with a square feature in the middle, surrounded by a larger oval-shaped area. The entrance is marked with a square and an 'X' symbol. The drawing includes dimensions and a scale bar.



Vsebina:


VODOHRAN $V=100+100m^3$
TLORIS 1, 2 in 3

PREREZ A

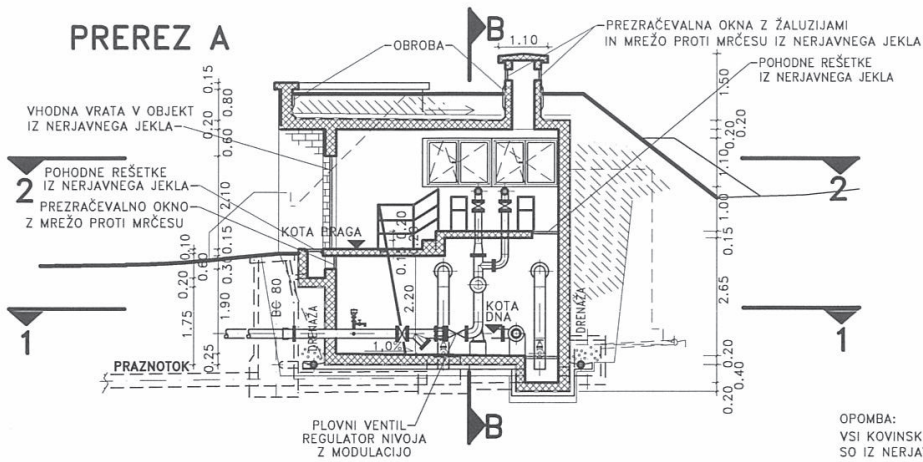


OPOMBA:
VSI KOVINSKI ELEMENTI V OBJEKTU
SO IZ NERJAVNEGA JEKLA AISI 304


PREREZ B

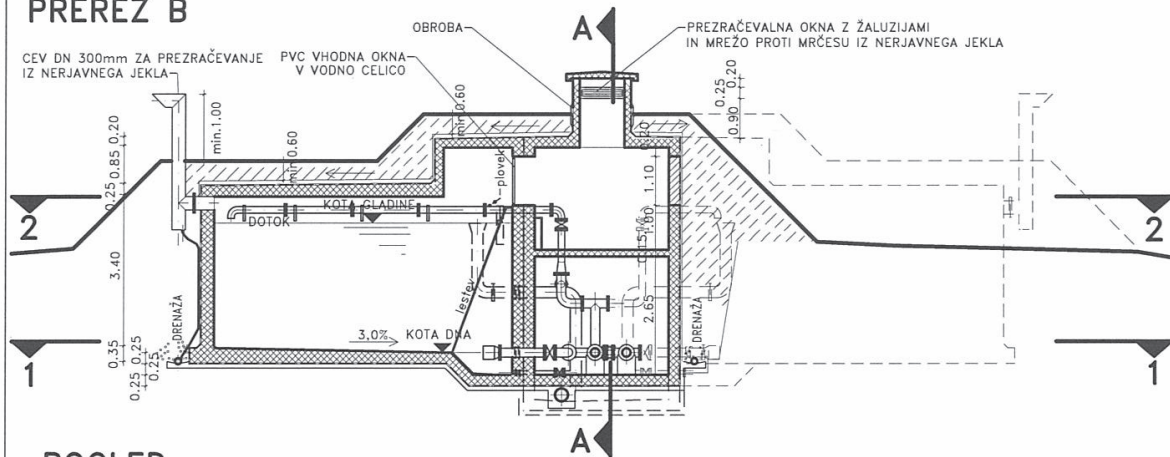

POGLED

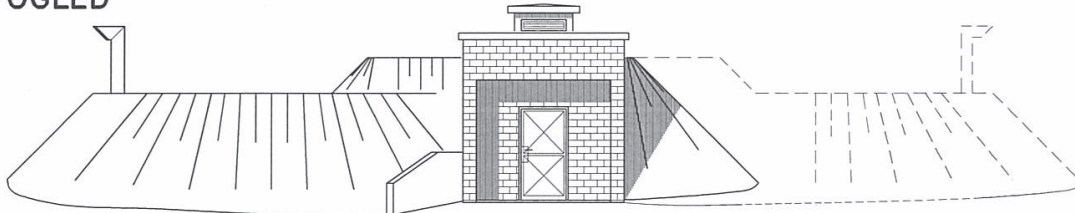

STRANSKI POGLED VHODA

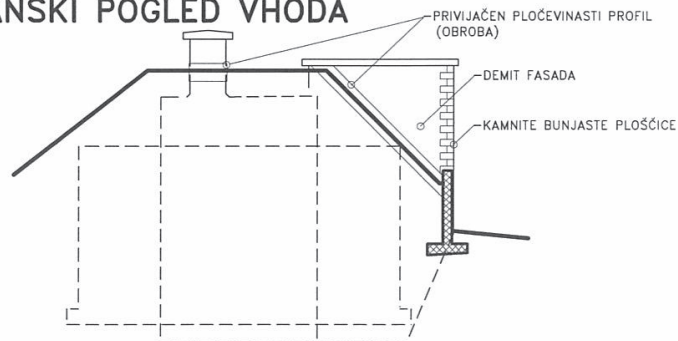

Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

VODOHRAN V=50+50m³
PREREZ A, B in POGLED

[illegible]

OPOMBA:
VSI KOVINSKI ELEMENTI V OBJEKTU
SO IZ NERJAVNEGA JEKLA AISI 304



Vsebinska:

VODOHRAN $V=50+50m^3$
TLORIS 1, 2 in 3

TLORIS 1

**POHODNA REŠETKA
IZ NERJAVNEGA JEKLA**

- NASUTJE
- ZAŠČITA HIDROIZOLACIJE (ZIP PLOŠČE)
- HIDROIZOLACIJA 1xIBITOL, 1xIZOTEKT V4
- VODONEPROPUSTNA AB STENA C25/30 d=25cm
- PREMAZ

PIPA ZA VZORCE
in ZRAČNIK tip "ARI"

JASEK BC 60

PRAZNOTOK

ODTOK

DOTOK

1%

1%

3%

R=5cm

R=5cm

drenaža

drenaža


NASTAVEK ZA PRANJE
DN 50

Dimensions (mm):

- Vertical: 0.30m, 0.65m, 0.50m, 0.45m, 0.60m, 0.15m, 1.15m, 1.20m, 0.25m, 1.90m, 2.40m, 0.50m, 0.25m
- Horizontal: 0.50m, 0.25m, 1.50m, 0.60m, 0.40m, 0.30m, 1.30m, 0.25m, 2.50m, 4.85m, 1.60m

[illegible]

IZPUSTNA GLAVA PRAZNOTOKA S PREZRAČEVALNO ODPRTINO

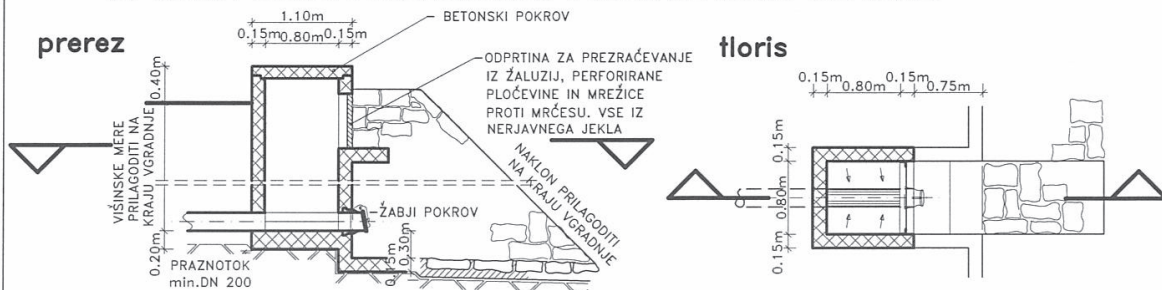

Vsebina:

RAZBREMENILNIK 5m³
TLORIS 1, 2 in IZPUSTNA GLAVA
PRAZNOTOKA

TLORIS 1, 2 in IZPUSTNA GLAVA
PRAZNOTOKA

PRAZNOTOKA

PREREZ

OKNO ZA PREZRAČEVANJE
IZ ŽALUZIJ, PERFORIRANE
PLOČEVINE IN MREŽICO PROTI MRČESU.
VSE IZ NERJAVNEGA JEKLA

NASUTJE
-POLIESTRSKI FILC
-DRENAŽNI SLOJ d=10cm IZ DROBLJENCA 16/32mm
-ZAŠČITA Z CEM. ESTRIHOM d=5cm
-HIDROIZOLACIJA 2x IBITOL, 2x IZOTEKT V4
-VODONEPROPUSTNA AB PLOŠČA C25/30 min.d=16cm
Z ZGORNJIM NAKLONOM 1%

ZRAČNIK DN 204/2mm
IZ NERJAVNEGA JEKLA

BET.ZRAČNIK 40/40cm

ZAŠČITNA OBROBA

DN 204/2mm

polica

ogroja

PVC okno

plovek

KOTA PRAGA

KOTA GLADINE

KOTA DNA

priljučitev na drenažo

izkop

NASUTJE
-GRADBENI FILC
-DRENAŽNI SLOJ d=20cm
iz drobljenca 16/18
-drenaža DN 100
-PODLOŽNI BETON C12/15 d=10cm
-KOMPRIMIRAN TAMPON d=15cm

PREMAZ
-VODONEPROPUSTNA AB PLOŠČA C25/30 min.d=25cm
Z ZGORNJIM NAKLONOM 1% (3% v vodni celici)

HIDROIZOLACIJA 1xIBITOL, 1xIZOTEKT V4

CEM.PREVLEKA C.M.1:4 d=1cm

PODLOŽNI BETON C12/15 d=10cm

KOMPRIMIRAN TAMPON d=15cm

KAMNITE BUNJASTE PLOŠČICE d=3cm
-CEM.MALTA 1:3
-VODONEPROPUSTNA AB STENA C25/30
-HIDROIZOLACIJA 2xIZOTEKT + 2xIBITOL V4

LŽ POKROV
BREZ ODPR TIN

BC 60

drenaža

1

2


POGLED




Vseбина:

RAZBREMENILNIK 5m³
PREREZ in POGLED


PREREZ

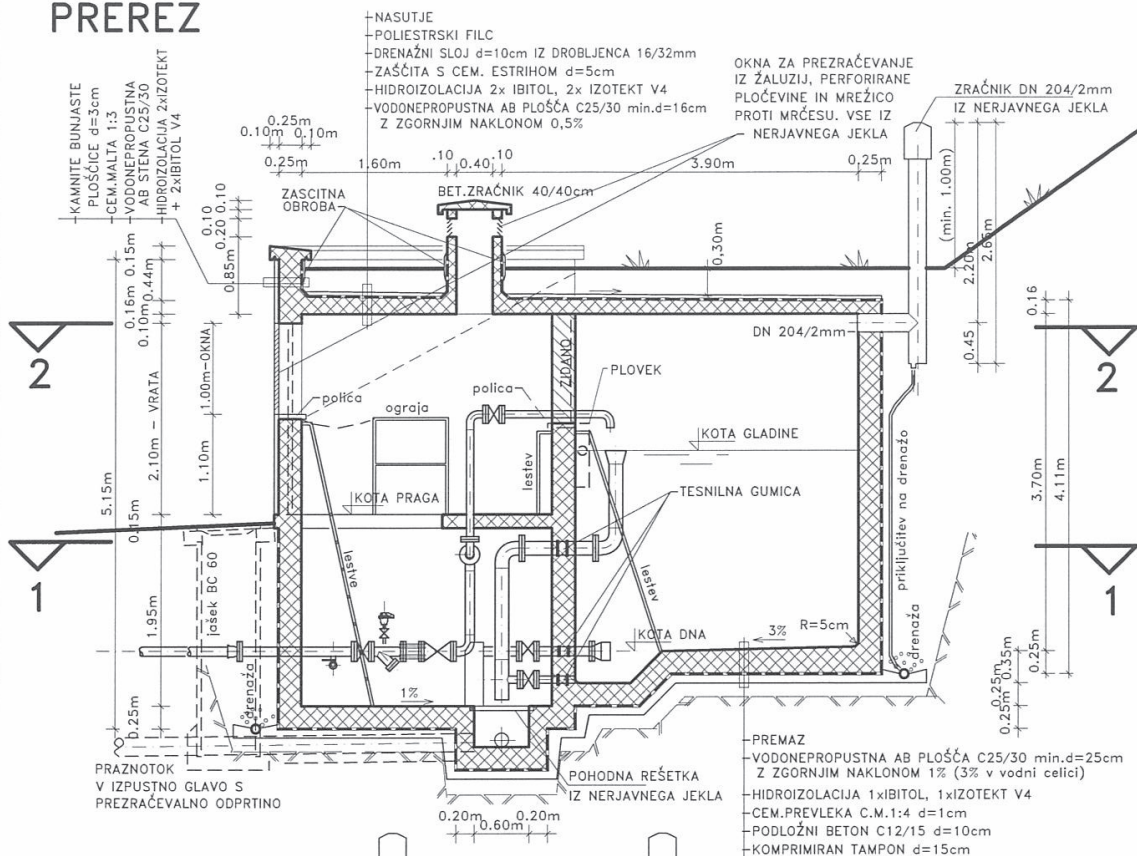

POGLED

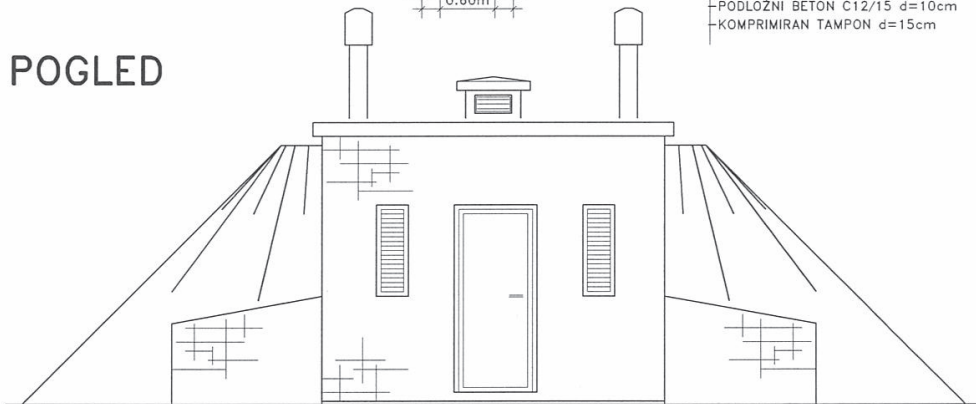

IZPUSTNA GLAVA PRAZNOTOKA S PREZRAČEVALNO ODPRTINO

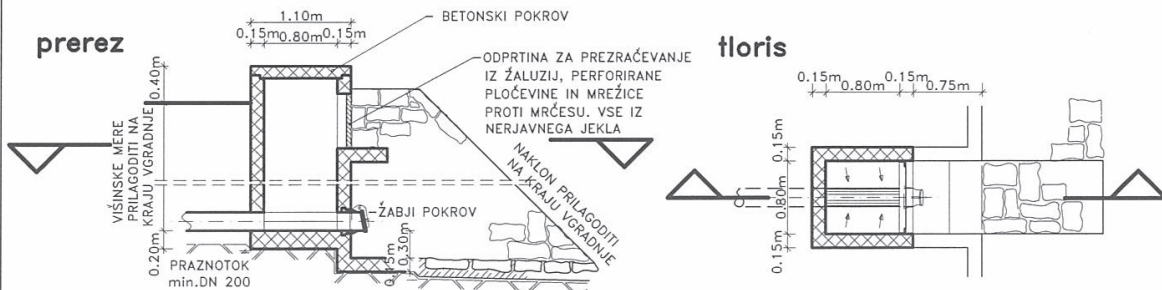

Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

VKOPANI RAZBREMENILNIK 10+10m³
PREREZ IN POGLED

TP 6/2

TLOORIS 1

Dimensions: 6.60m (total width), 2.75m (left compartment), 0.25m (gap), 3.10m (right compartment), 0.25m (gap).

Labels and components:

- PRAZNOTOK (Empty water outlet)
- ODTOK (Drainage)
- DOTOK (Inlet)
- JASČEK BC 60 (Sink basin)
- drenaža d 110mm (110mm diameter drain)
- lestev (step/ladder)
- R=5cm (radius)
- POHODNA REŠETKA IZ NERJAVNEGA JEKLA (Stainless steel mesh strainer)
- TESNILNA GUMICA (Sealing gasket)
- NASTAVEK ZA PRANJE DN 50 (50mm washing attachment)
- PIPA ZA VZORCE IN ZRAČNIK tip "A8r" (Sampling pipe and air vent type "A8r")

Additional dimensions: 0.25m, 1.50m, 0.25m, 1.50m, 0.25m.

Legend:

- NASUJE (Covers)
- ZAŠČITA HIDROIZOLACIJE (ZIP PLOŠČE) (Hydro insulation protection (zip sheets))
- HIDROIZOLACIJA 1x180L, 1x120L, 1x120L, 1x120L
- VODOOBEROPUSNA AB STENA C25/30 d=25cm
- PREMAZ (Coating)

TLORIS 2

OKNA ZA PREZRAČEVANJE IZ ŽALUZIJ, PERFORIRANE PLOČEVINE IN MREŽICO PROTI MRČESU. VSE IZ NERJAVNEGA JEKLA

LŽ POKROV BREZ ODPRTIN

KOTA PRAGA

PVC OKNA

lestev

VODNA VRATA IZ NERJAVNEGA JEKLA

ZRAČNIK IZ PVC d 225mm OBBETONIRAN

6.60m

3.75m

0.25m 1.50m 1.25m 0.25m 3.10m 0.25m

0.25m 1.075m 1.10m 1.10m 1.075m 0.25m

0.35 1.00 0.90 2.10 0.35 1.00

0.25m 0.20 1.50m 0.25m 1.50m 0.20 0.25m

-PREMAZ
-VODONEPROPUSTNA AB STENA C25/30 d=25cm
-TOPLOTNA IZOLACIJA
-MALTA+MREŽA+MALTA
-KONTAKTNI PREMAZ
-ZAKLJUČNI SLOJ




Rižanski vodovod Koper

Vsebina:


NEVKOPANI RAZBREMENILNIK 10+10m³
TLORIS 1 in 2

TP 6/3

PREREZ

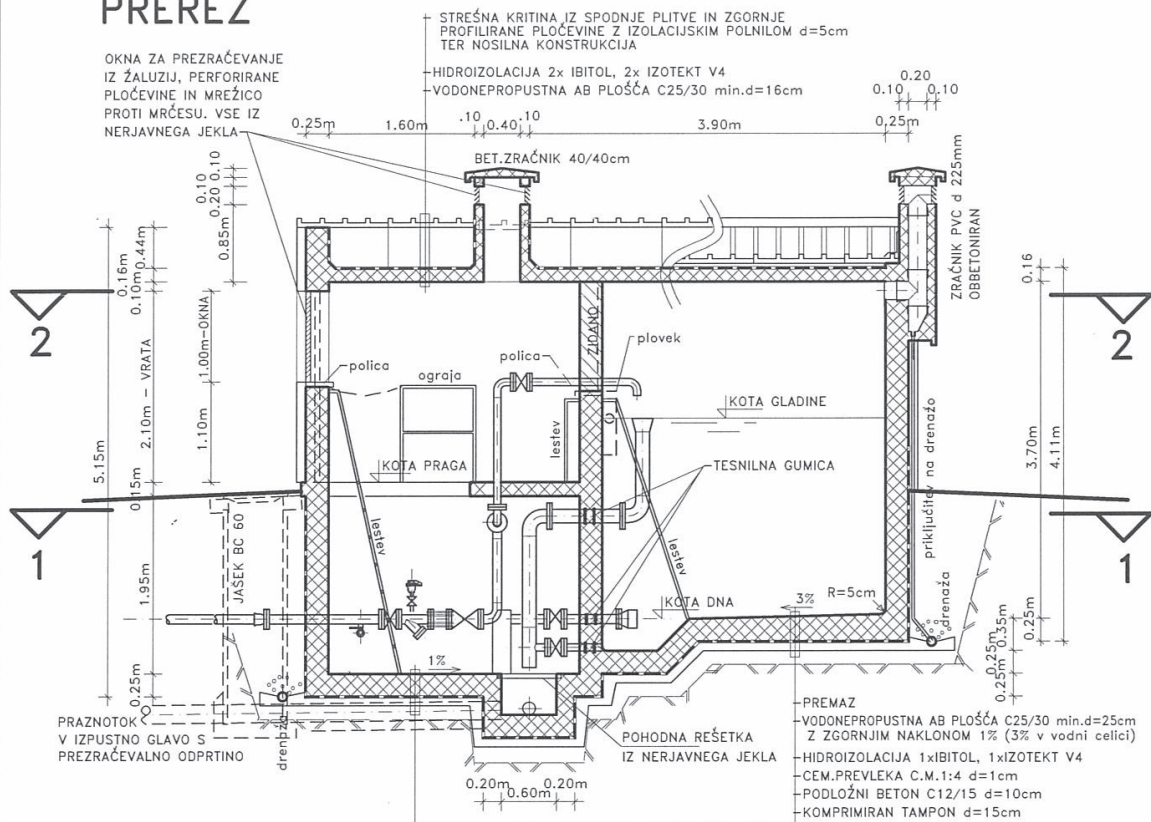

POGLED

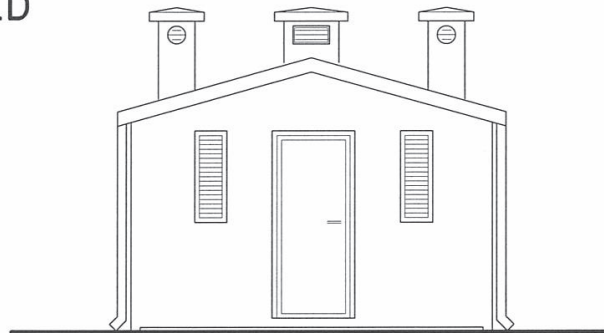

IZPUSTNA GLAVA PRAZNOTOKA S PREZRAČEVALNO ODPRTINO




Rižanski vodovod Koper

Vsebina:


NEVKOPANI RAZBREMENILNIK 10+10m³
PREREZ IN POGLED

TP 6/4

TLORIS

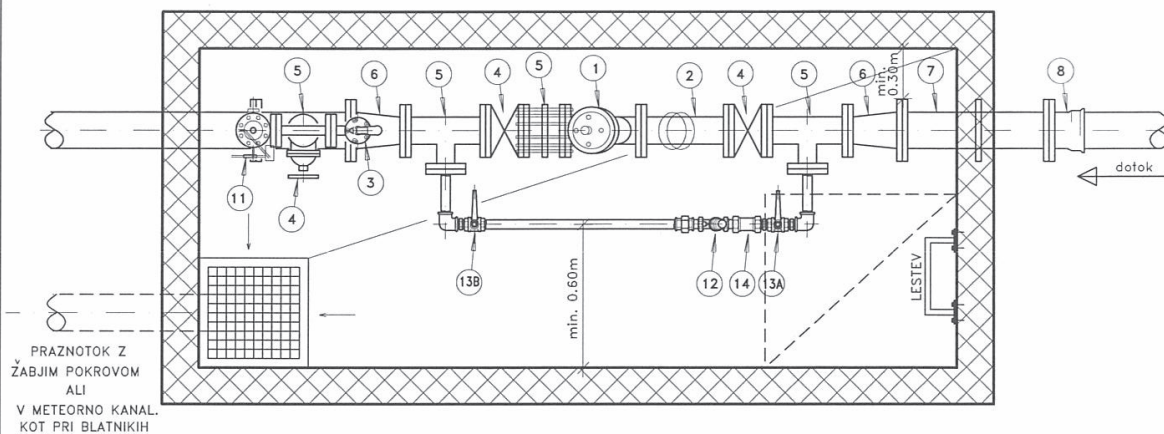

PREREZ

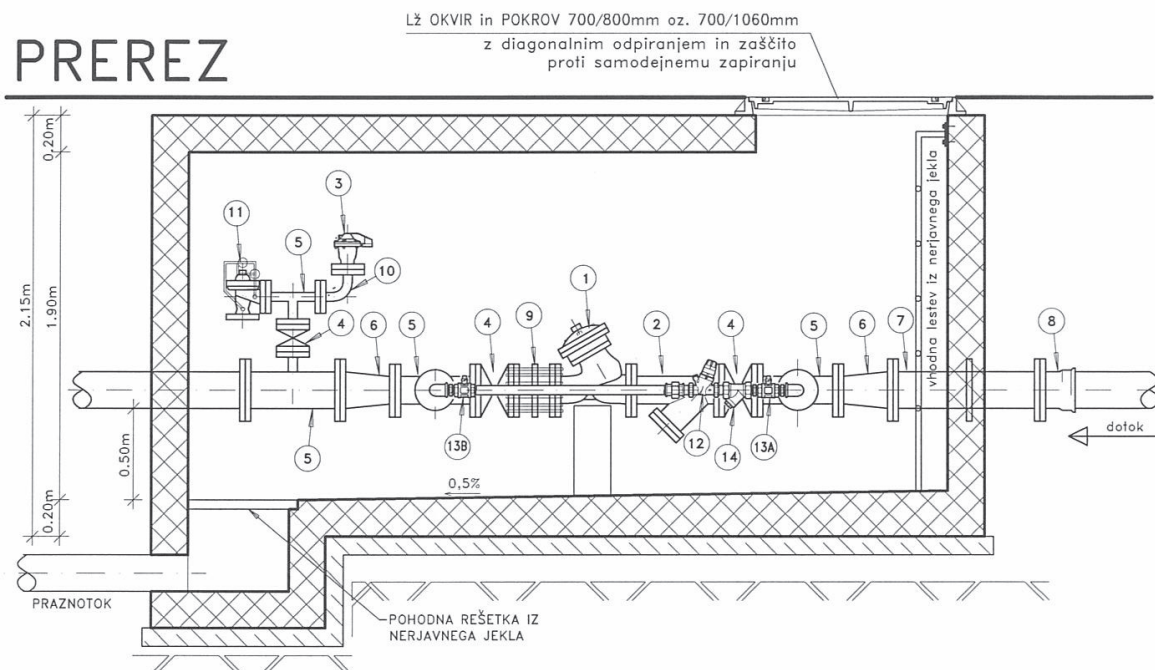

LEGENDA

GLAVNI VOD (osnovne komponente)

- 1 REGULACIJSKI VENTIL
- 2 Čistilni kos
- 3 ZRAČNIK
- 4 EV zasun
- 5 T kos
- 6 FFR kos (po potrebi)
- 7 FF kos z vmesno sidrno prirobnico
- 8 E kos

- 9 Demontažni kos
- 10 Q kos
- 11 VARNOSTNI VENTIL

OBHODNI VOD (načeloma horizontalno v ravlini glavnega voda)

- 12 REGULACIJSKI VENTIL
- 13A Kroglični ventil na strani višjega tlaka
- 13B Kroglični ventil na strani nižjega tlaka
- 14 Čistilni kos




Rižanski vodovod Koper

Vsebina:


JAŠEK REDUKTORJA TLAKA NA VODOVODU

TP 7

PREREZ

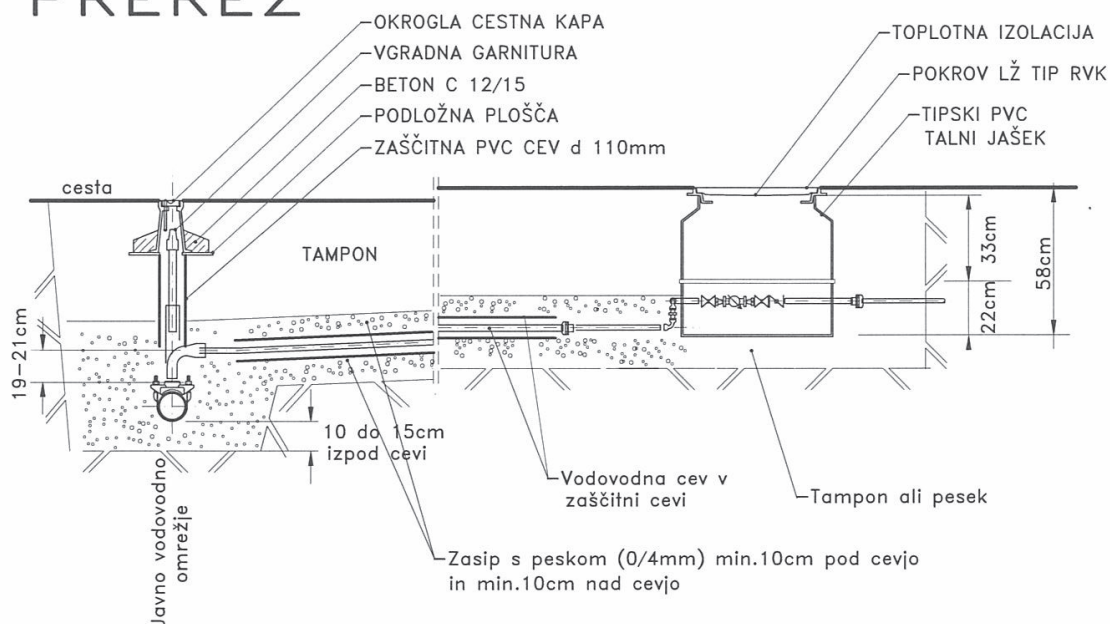

TLORIS

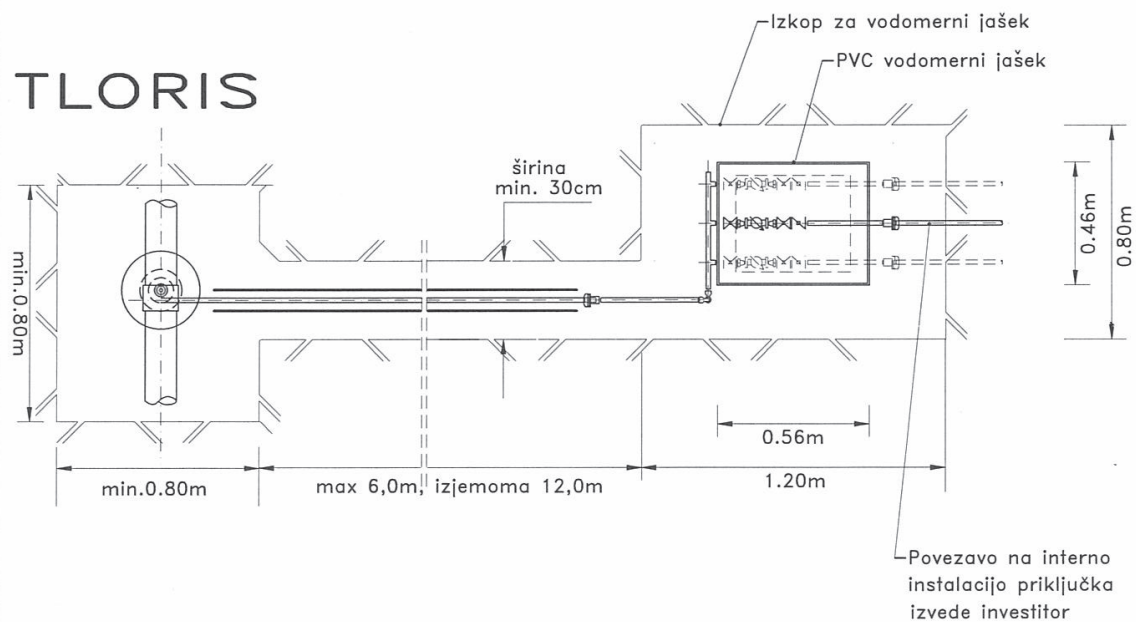


Rižanski vodovod Koper

Vsebina:


SKICA PRIKLJUČKA DN 15 in 20
V TIPSKEM PVC TALNEM JAŠKU

TP 8/1

PREREZ

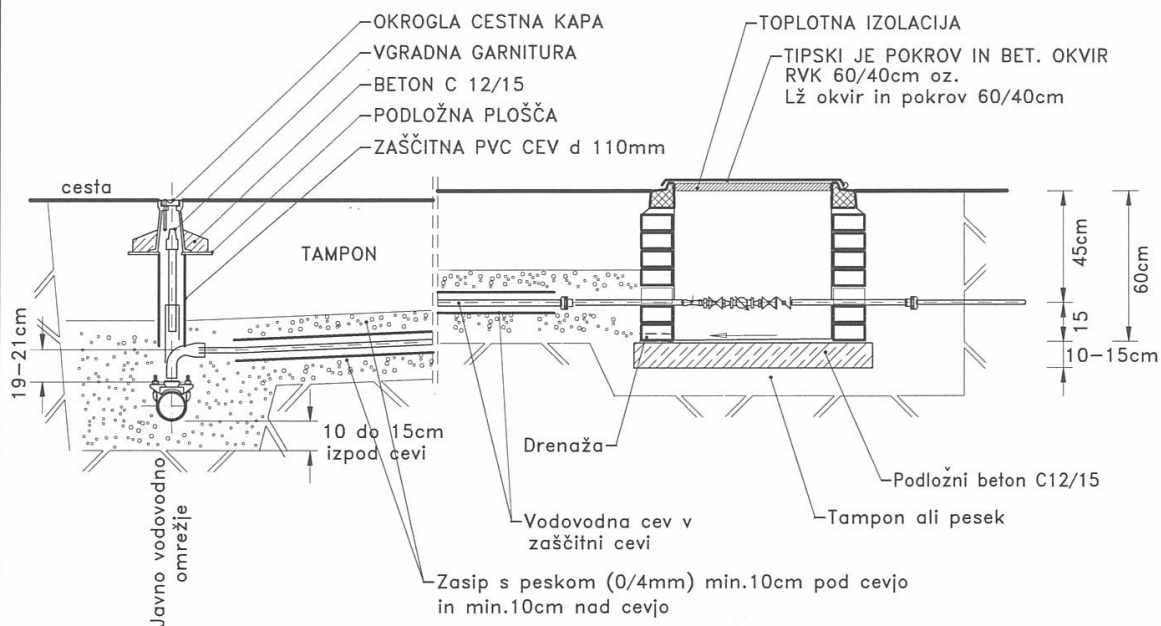

TLORIS

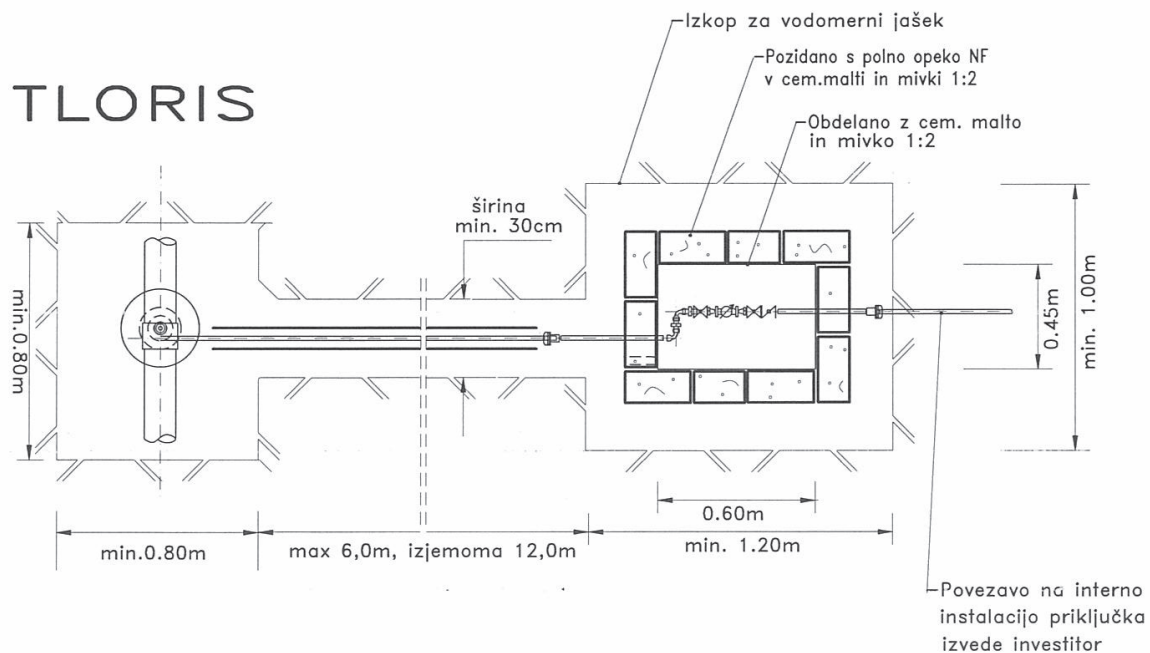


Rižanski vodovod Koper

Vsebina:


SKICA PRIKLJUČKA DN 15 in 20
V ZIDANEM TALNEM JAŠKU
40 x 60cm

TP 8/2

PREREZ

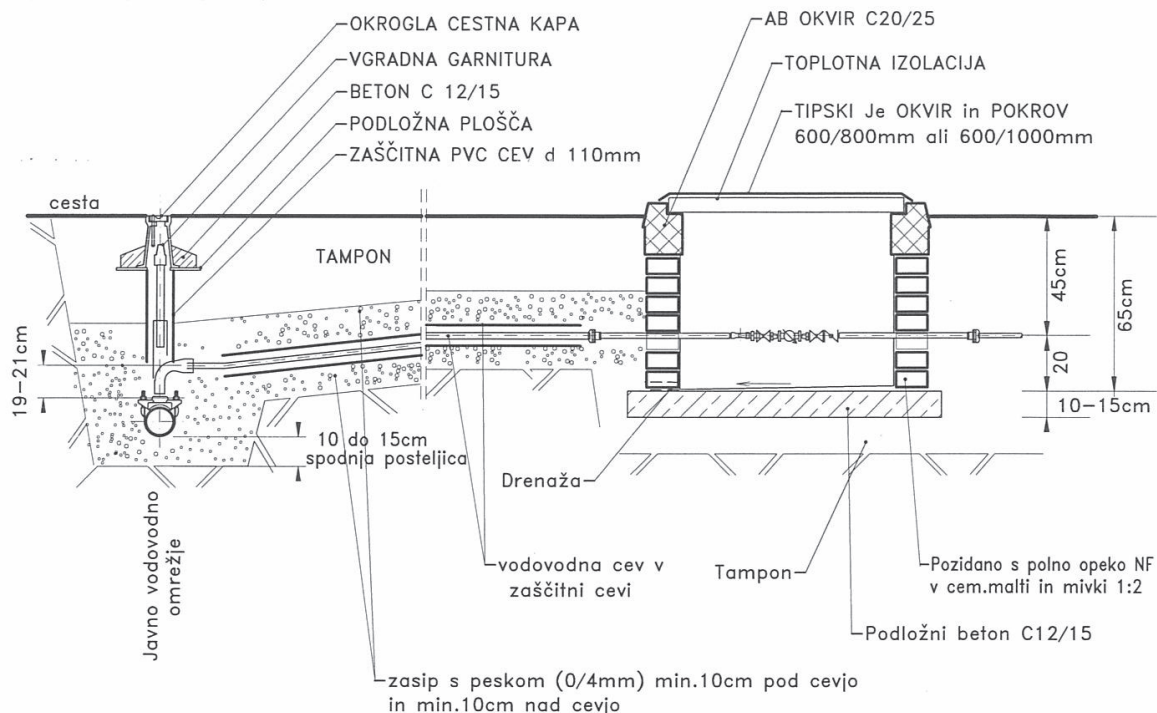

TLORIS


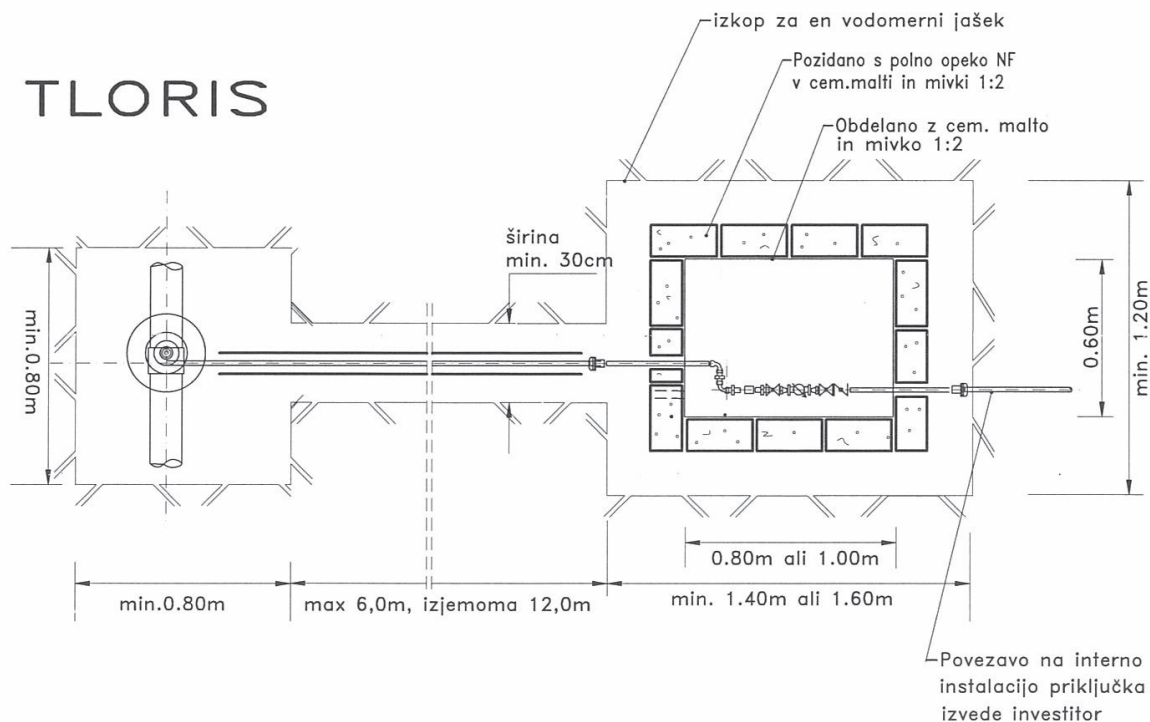


Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

SKICA PRIKLJUČKA DN 25, 30 in 40
V ZIDANEM TALNEM JAŠKU
60x80cm ali 60x100cm

TP 8/3

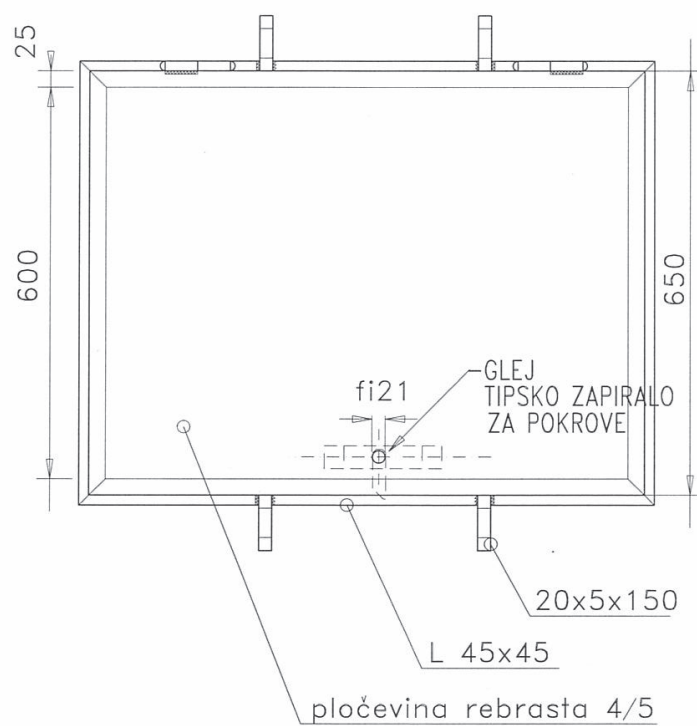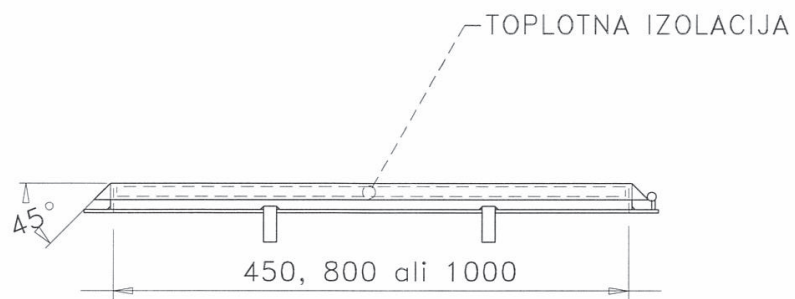

Rižanski vodovod Koper

Vsebina:




TIPSKI POKROV ZIDANEGA TALNEGA JAŠKA
ZA VODOMER HIŠNEGA PRIKLJUČKA

Merilo:

1:10

Priloga:

TP 8/4

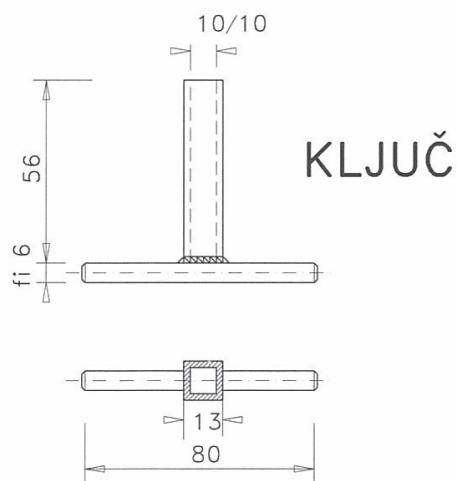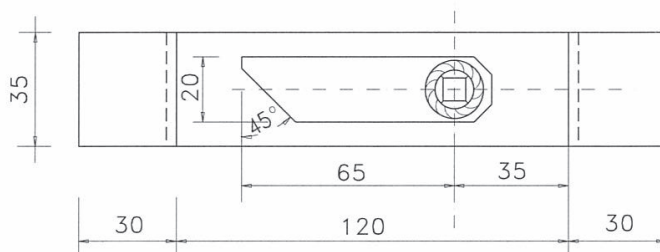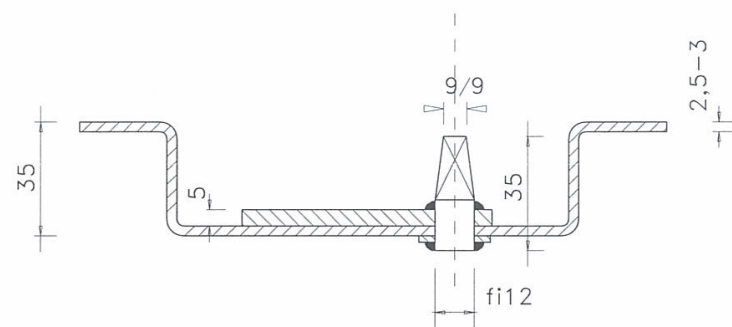


Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

TIPSKO ZAPIRALO ZA
POKROVE IN ZIDNA VRATA

Merilo: 1:2, 1:1

Priloga: TP 8/5

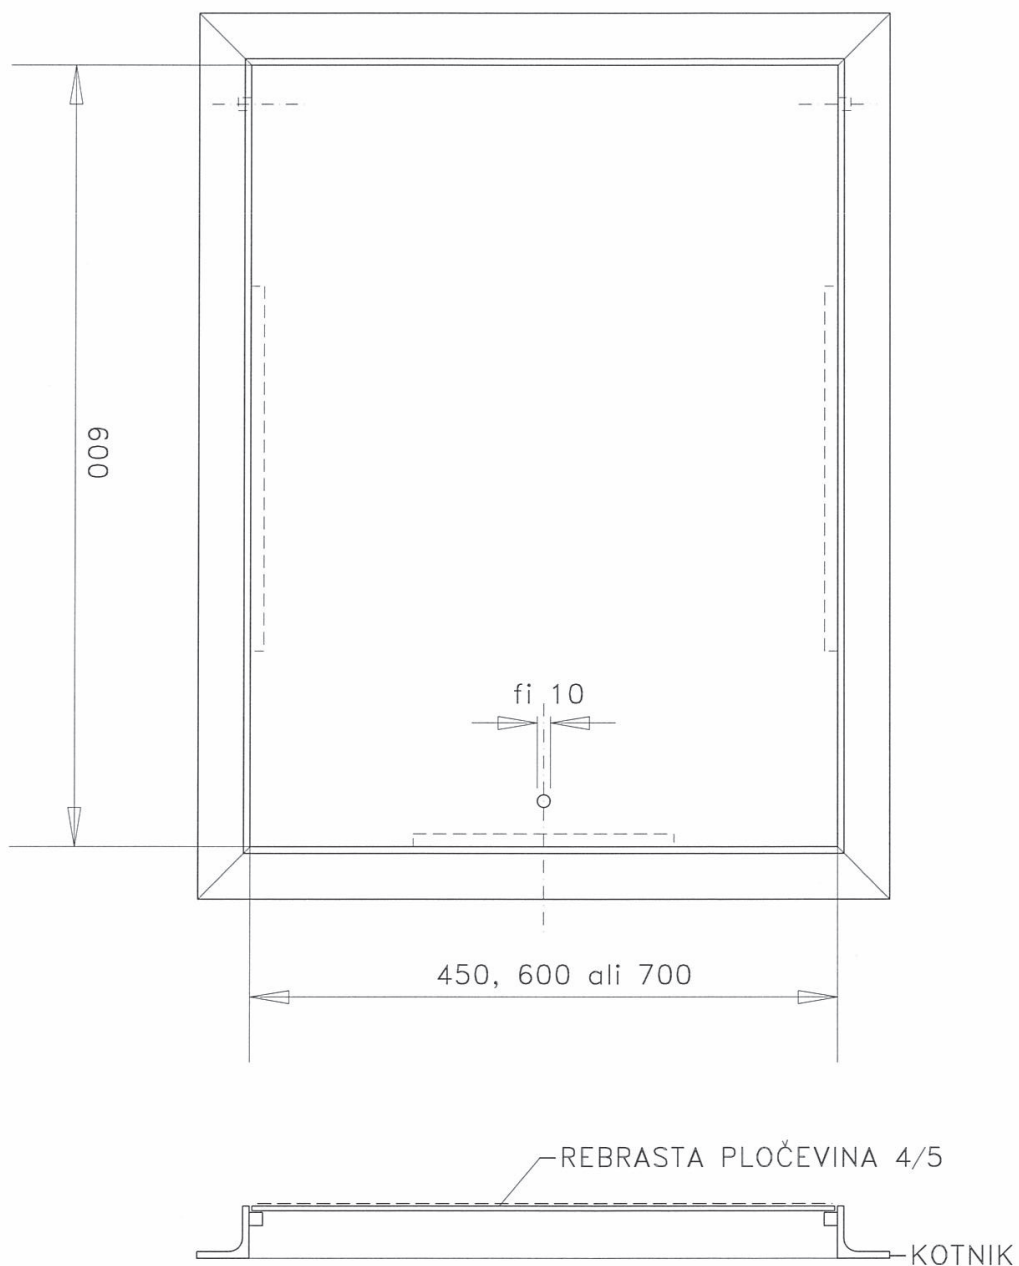

Rižanski vodovod Koper

Vsebina:


POKROV VEŽNI ENOKRILNI

Merilo:

1:5

Priloga:

TP 8/6

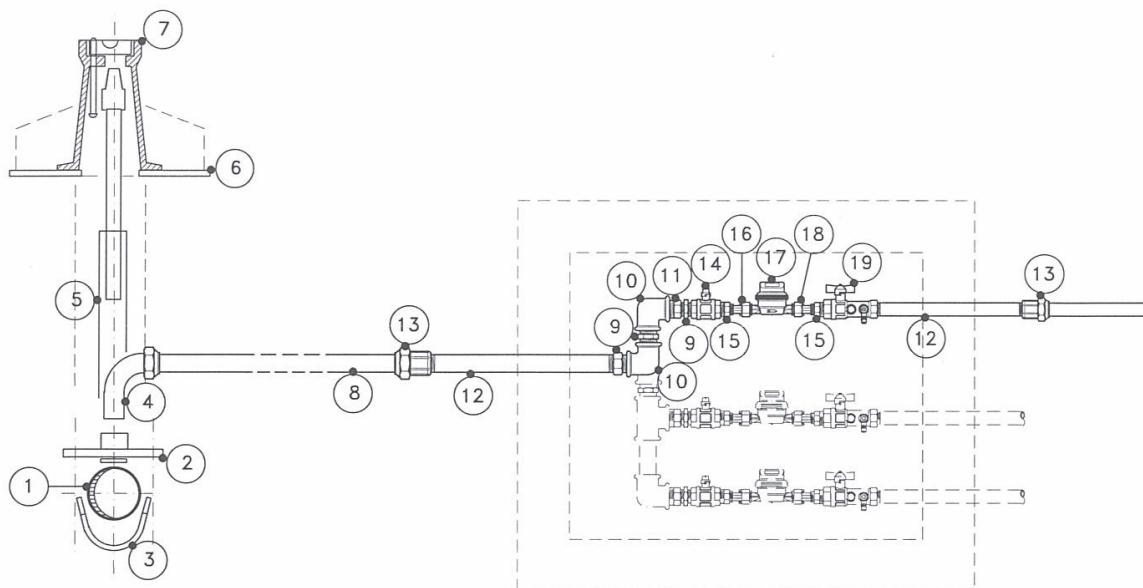

SPECIFIKACIJA MATERIALA

1	Javno vodovodno omrežje	
2	Navrtna ogrlica DN 60–400mm	kos 1
3	Streme od DN 60 do DN 400mm	kos 1
4	Koleno vrtljivo	kos 1
5	Vgradna garnitura L=300–500mm (L=500–700)	kos 1
6	Podložna plošča za cestno kapo	kos 1
7	Okrogla cestna kapa (samozaporna) fi 125mm	kos 1
8	PE cev od d 32/12,5 do d 63/12,5	kos 1
9	Dvovijačnik 1" – 2"	kos 3
10	Koleno poc. 1" – 2"	kos 2
11	Redukcija 1" x 3/4" – 2" x 6/4"	kos 1
12	Cev poc. 1" – 2" (m' 0,40 do 1,00)	kos 2
13	MS spojka za PE cevi NN 1" – 2"	kos 2
14	Kroglični plombirni zasun teške izvedbe 3/4" – 6/4"	kos 1
15	Redukcija poc. DN odvisen od DN vodomera	kos 2
16	Privijalo (Holandec) za vod.MS kratki 1/2"–6/4"	kos 1
17	Vodomer DN 15–40mm	kos 1
18	Privijalo (Holandec) za vod.MS dolgi 1/2"–6/4"	kos 1
19	Kroglični zasun z loputo in z izpustom 3/4"–6/4"	kos 1




Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

MONTAŽNA SHEMA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA V TALNEM JAŠKU

TP 8/7

TLORIS

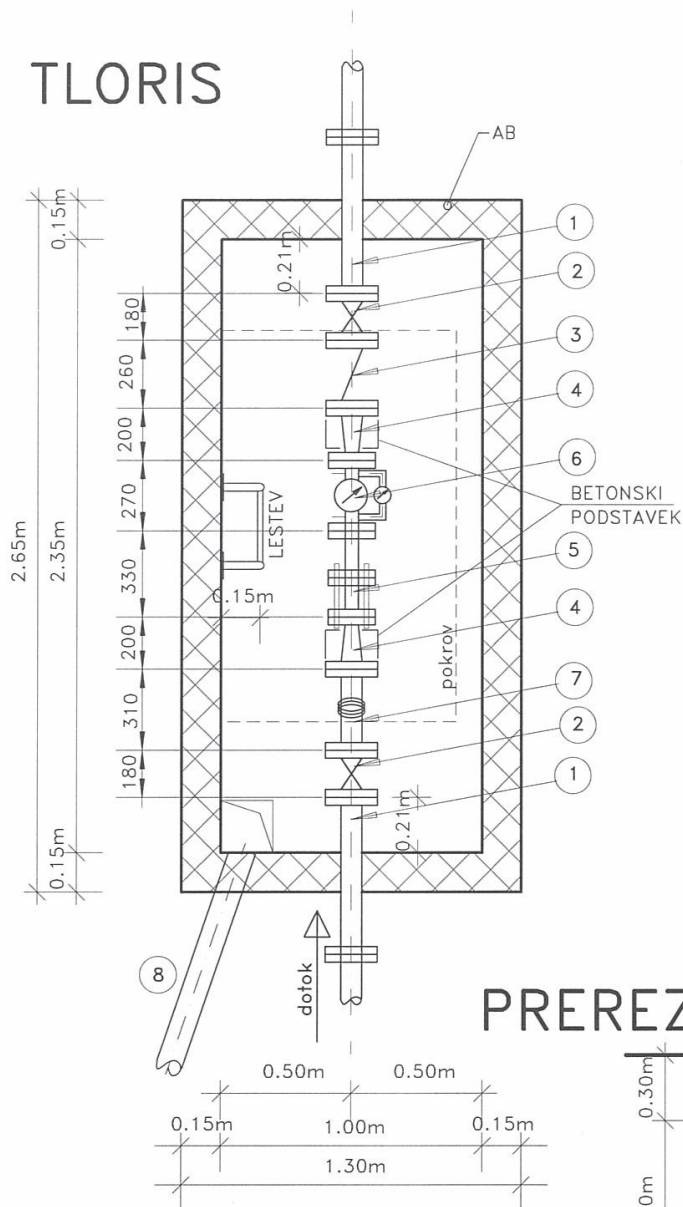


- 1 FF kos DN 80mm
- 2 EV zasun DN 80mm
- 3 Nepovratna loputa DN 80mm
- 4 FFR DN 80/50mm
- 5 Kompenzacijski kos DN 50mm
- 6 Kombinirani vodomern DN 50/20mm
- 7 Čistilni kos DN 80mm
- 8 Praznotok

OPOZORILO

Merilni jašek se izvede s praznotokom in vhodnimi lestvami.
Pokrov se prilagodi zunanjemu dejanskemu terenu.

Prekrivno ploščo prilagoditi pokrovu tip RVK dim.800/1500mm oz. Lž dim.600/1200mm z diagonalnim odpiranjem in zaščito proti samodejnemu zapiranj

PREREZ

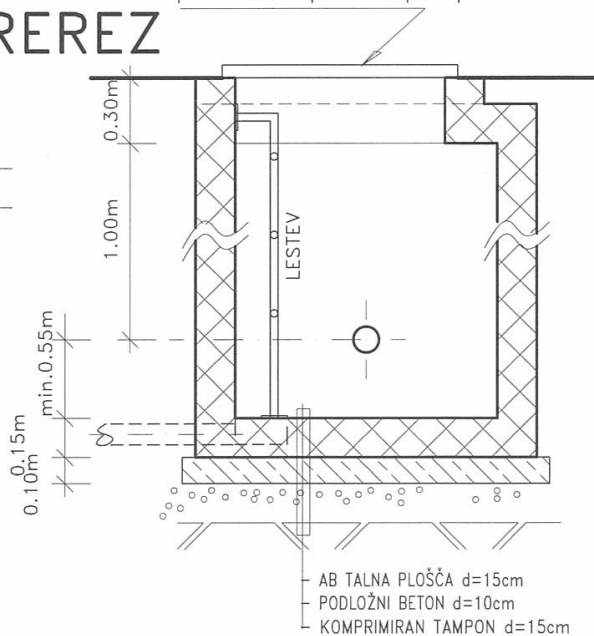

AB TALNA PLOŠČA d=15cm
PODLOŽNI BETON d=10cm
KOMPRIMIRAN TAMPON d=15cm



Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

VODOMERNI JAŠEK ZA KOMBINIRAN
VODOMER 50/20mm Z DOTOKOM DN 80mm


Merilo:

1:25

Priloga:

TP 9/1

TLORIS

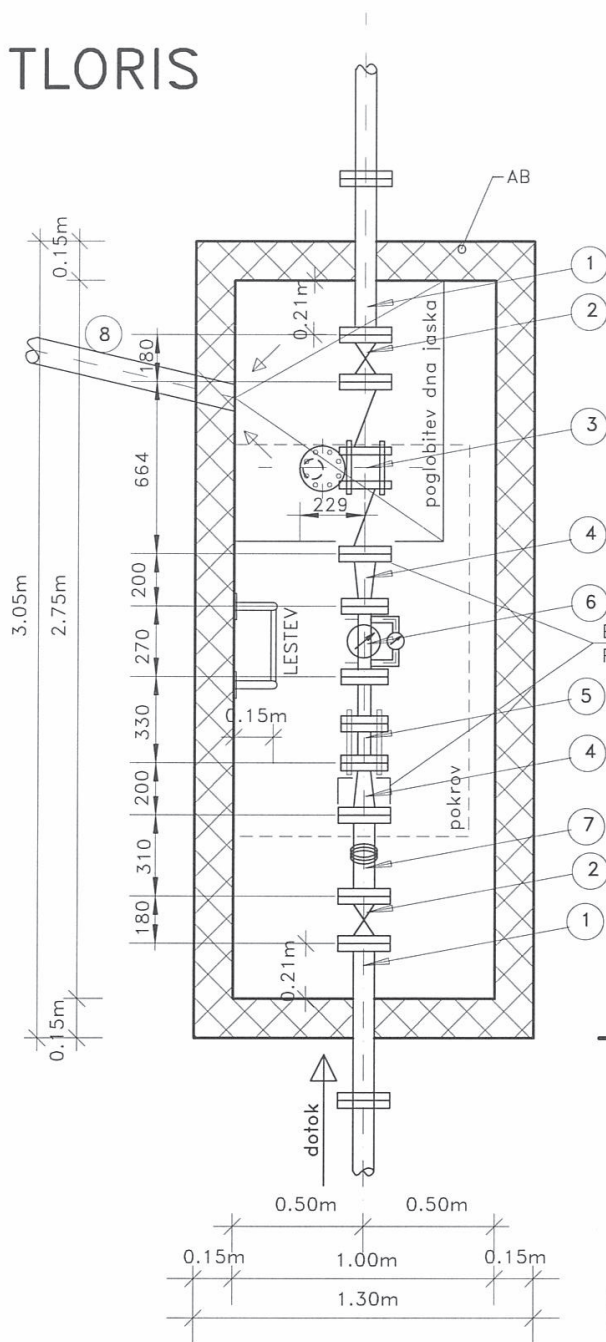

LEGENDA


- 1 F kos
- 2 EV zasun DN 80mm
- 3 Prekinjevalec povratnega toka DN 80mm. Izpust prilagoditi navodilom proizvajalca.
- 4 FFR DN 80/50mm
- 5 Kompenzacijski kos DN 50mm
- 6 Kombinirani vodomer DN 50/20mm
- 7 Čistilni kos DN 80mm
- 8 Praznotok

OPOZORILO

V merilni jašek se izvede poglobitev tlaka pod protipovratnim ventilom za izhod praznotoka. Pokrov se prilagodi zunanjemu dejanskemu terenu.

Prekrivno ploščo prilagoditi pokrovu tip RVK dim.800/1500mm oz. Lž dim.600/1200mm z diagonalnim odpiranjem in zaščito proti samodejnemu zapiranju

PREREZ

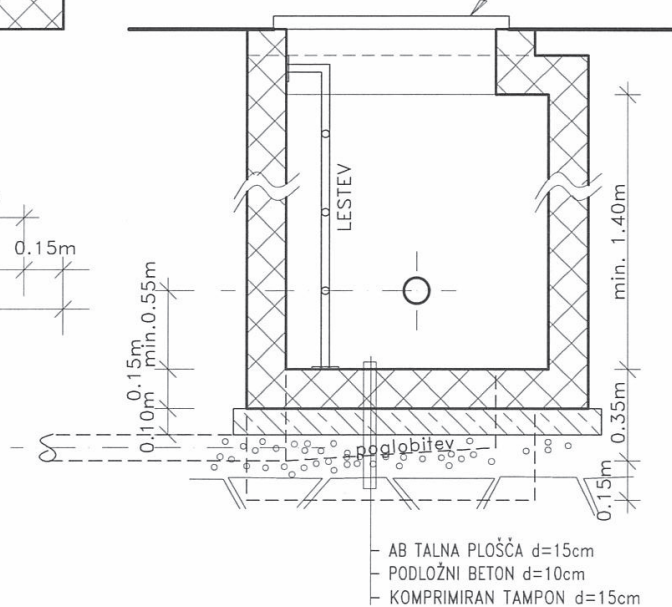

AB TALNA PLOŠČA d=15cm
 PODLOŽNI BETON d=10cm
 KOMPRIMIRAN TAMPON d=15cm




Rižanski vodovod Koper

Vsebina: VODOMERNI JAŠEK ZA KOMBINIRAN
 VODOMER 50/20mm Z DOTOKOM DN 80mm
 S PREKINJEVALCEM POVRATNEGA TOKA

Merilo: 1:25

Priloga: TP 9/2

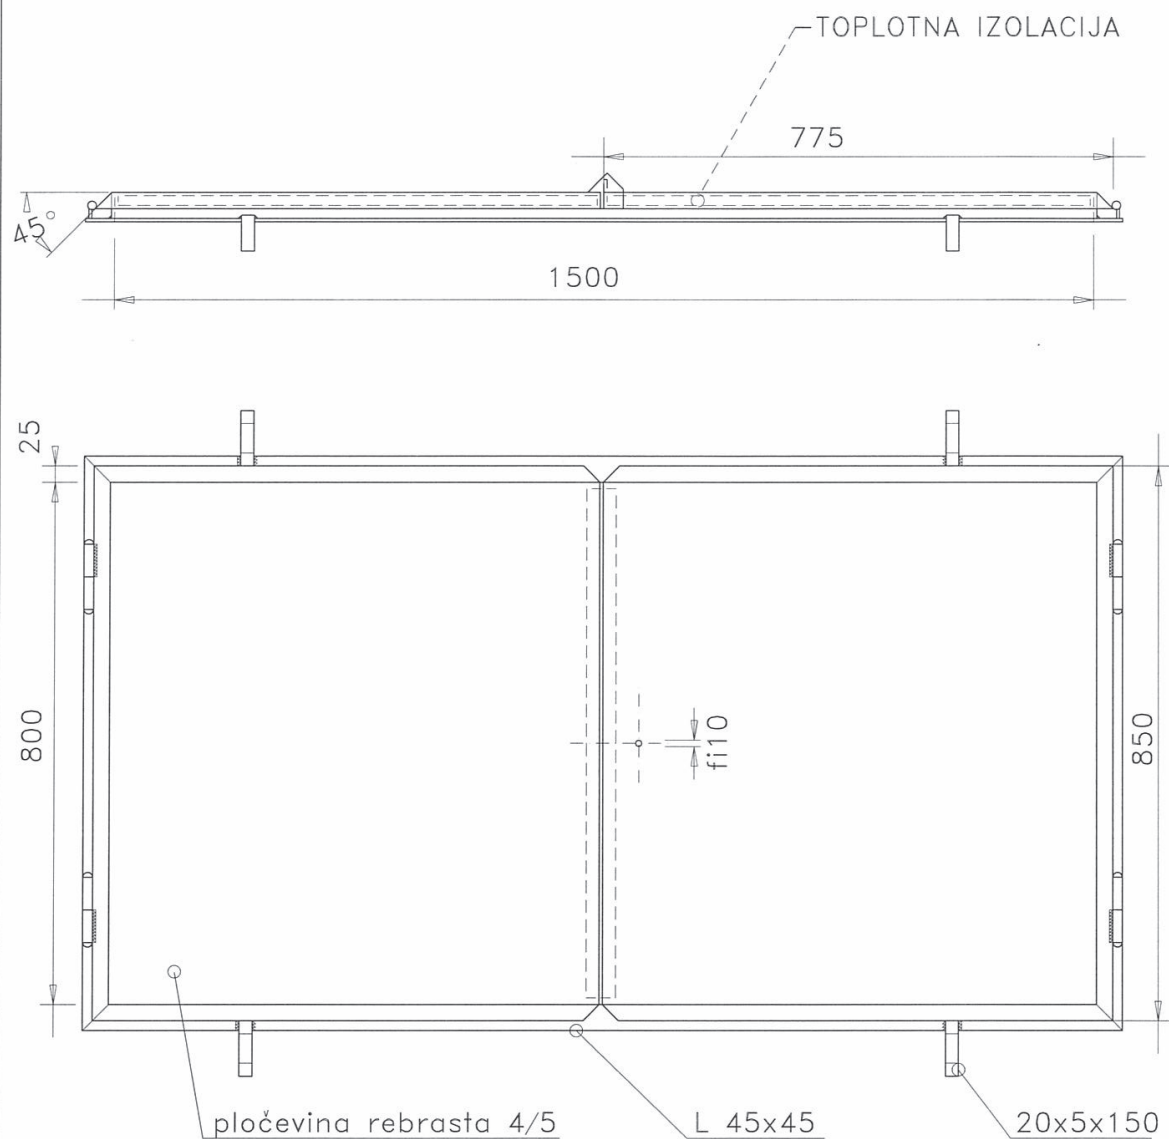

Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

TIPSKI DVOKRILNI POKROV ZA KOMBINIRANE VODOMERE


Merilo:

1:10


Priloga:

TP 9/3

PREREZ

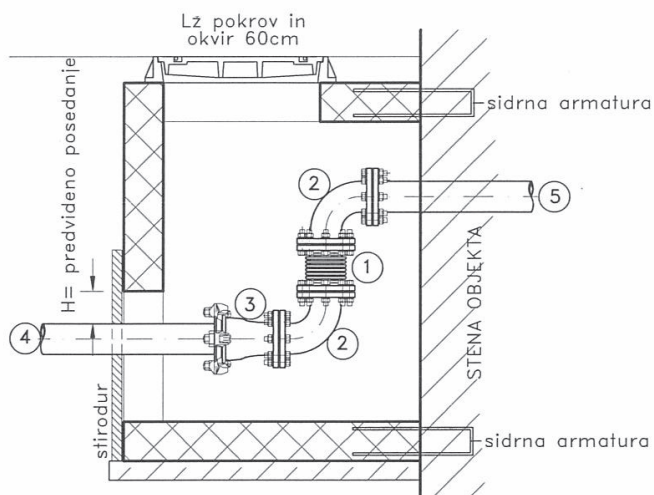

TLORIS

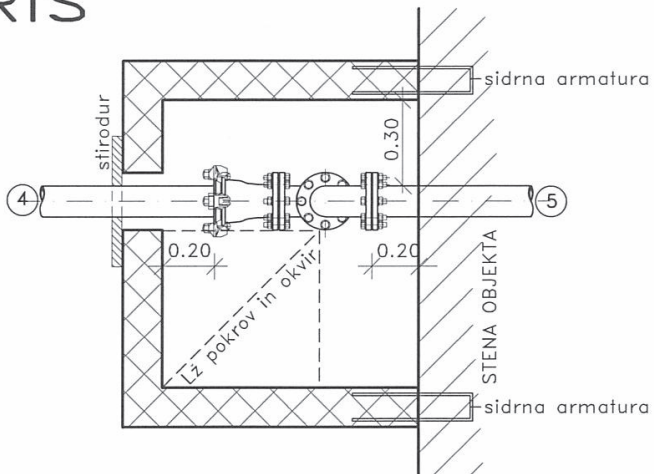

LEGENDA

- ① Kompenzacijski kos
- ② Q kos
- ③ E kos s sidrnim Ve ali Vi spojem
- ④ Duktilna cev
- ⑤ FF kos





Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

SKICA KOMPENZACIJSKEGA JAŠKA

TP 10/1

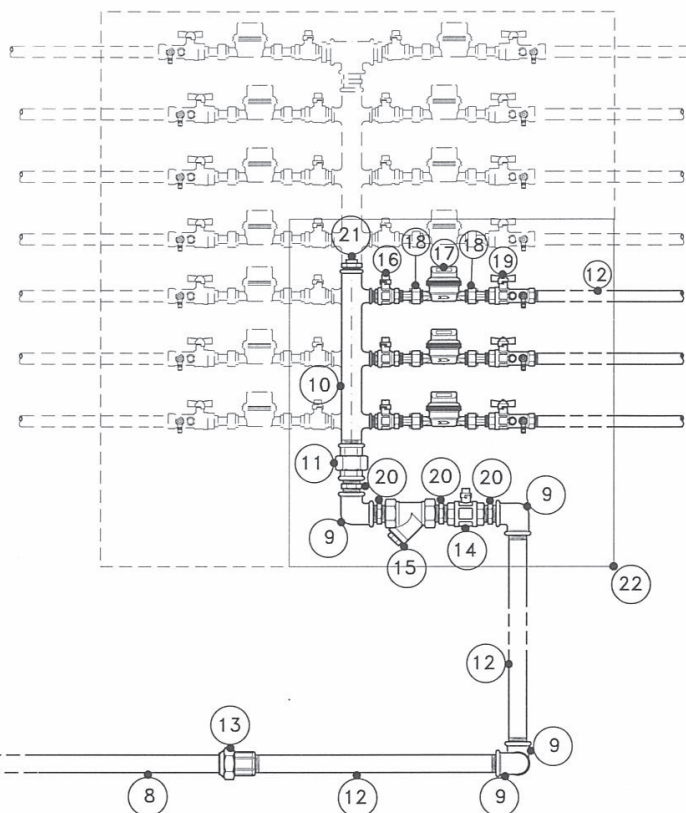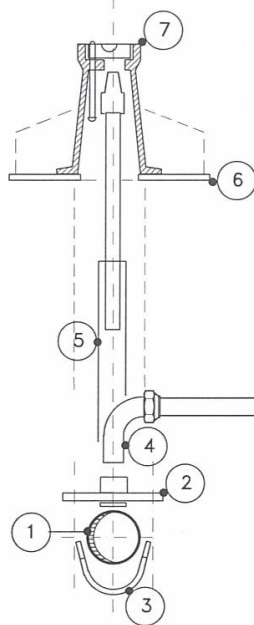

SPECIFIKACIJA MATERIALA

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Javno vodovodno omrežje | 12 | Cev poc. 6/4" (m' 0,40 do 1,00) |
| 2 | Navrtna ogrlica DN 60–400mm | 13 | MS spojka za PE cevi NN 6/4" |
| 3 | Streme od DN 60 do 400mm | 14 | Kroglični zasun 1 1/2" |
| 4 | Koleno vrtljivo | 15 | Čistilni kos INOKS 1 1/2" |
| 5 | Vgradna garnitura L=300–500mm (L=500–700) | 16 | Kroglični plombirni zasun težke izvedbe 3/4" |
| 6 | Podložna plošča za cestno kapo | 17 | Vodomer DN 15–20mm |
| 7 | Okrogla cestna kapo (samozaporna) fi 125mm | 18 | Privijalo (Holandec) MS (kratki in dolgi) 3/4" |
| 8 | PE cev d 50/16 | 19 | Kroglični zasun z loputo in z izpustom 3/4" |
| 9 | Koleno poc. 1 1/2" | 20 | Dvovijačnik 1 1/2" |
| 10 | Razdelilec za vodo 1 1/2" – 3/4" | 21 | Čep 1 1/2" |
| 11 | Holandec poc. 1 1/2" – 6/4" | 22 | Tipska zidna vratca |




Rižanski vodovod Koper

Vsebina:


MONTAŽNA SHEMA VODOVODNEGA
PRIKLJUČKA Z RAZDELILCEM
V MERILNEM PROSTORU V OBJEKTU

TP 10/2

PREREZ

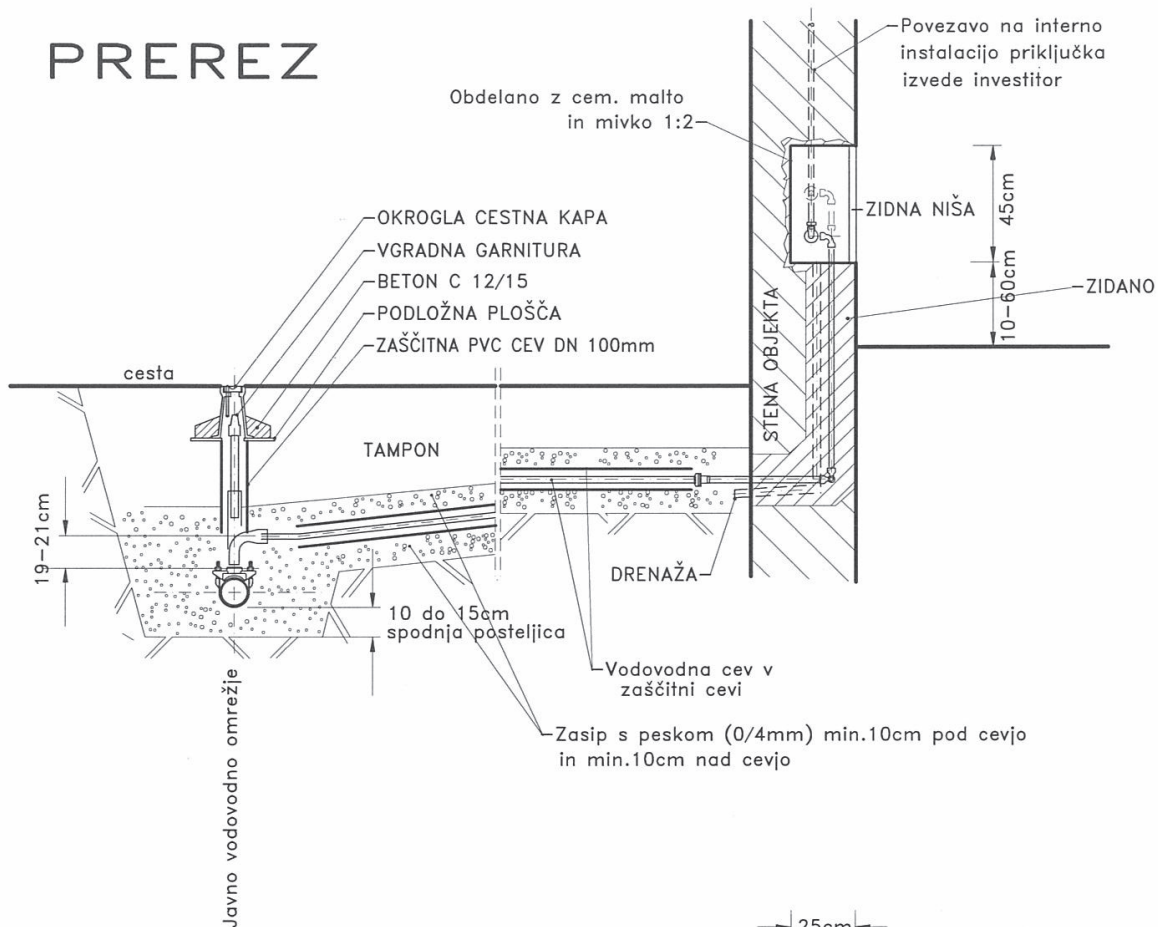

TLORIS

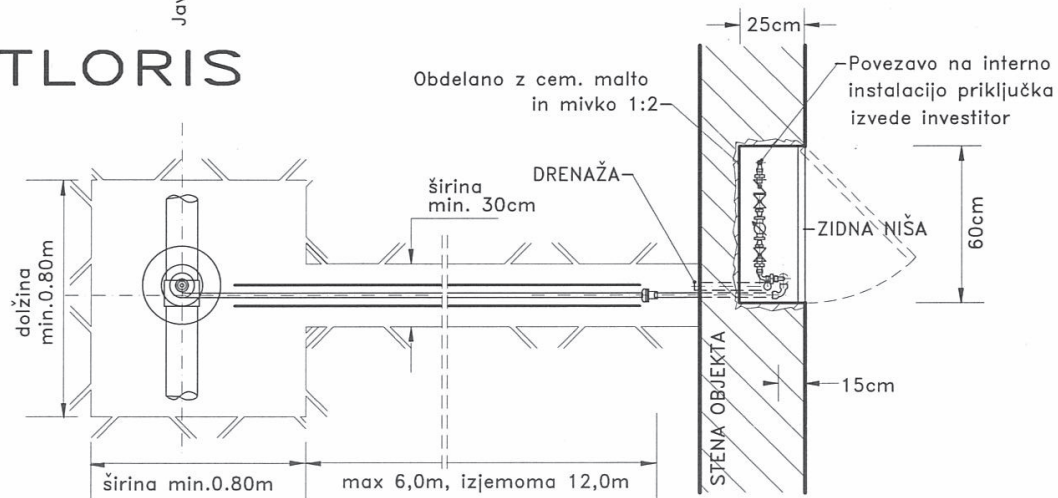


Rižanski vodovod Koper


Vsebina:

SKICA PRIKLJUČKA DN 15 in 20 –
ZIDNA NIŠA V OBJEKTU

TP 11/1

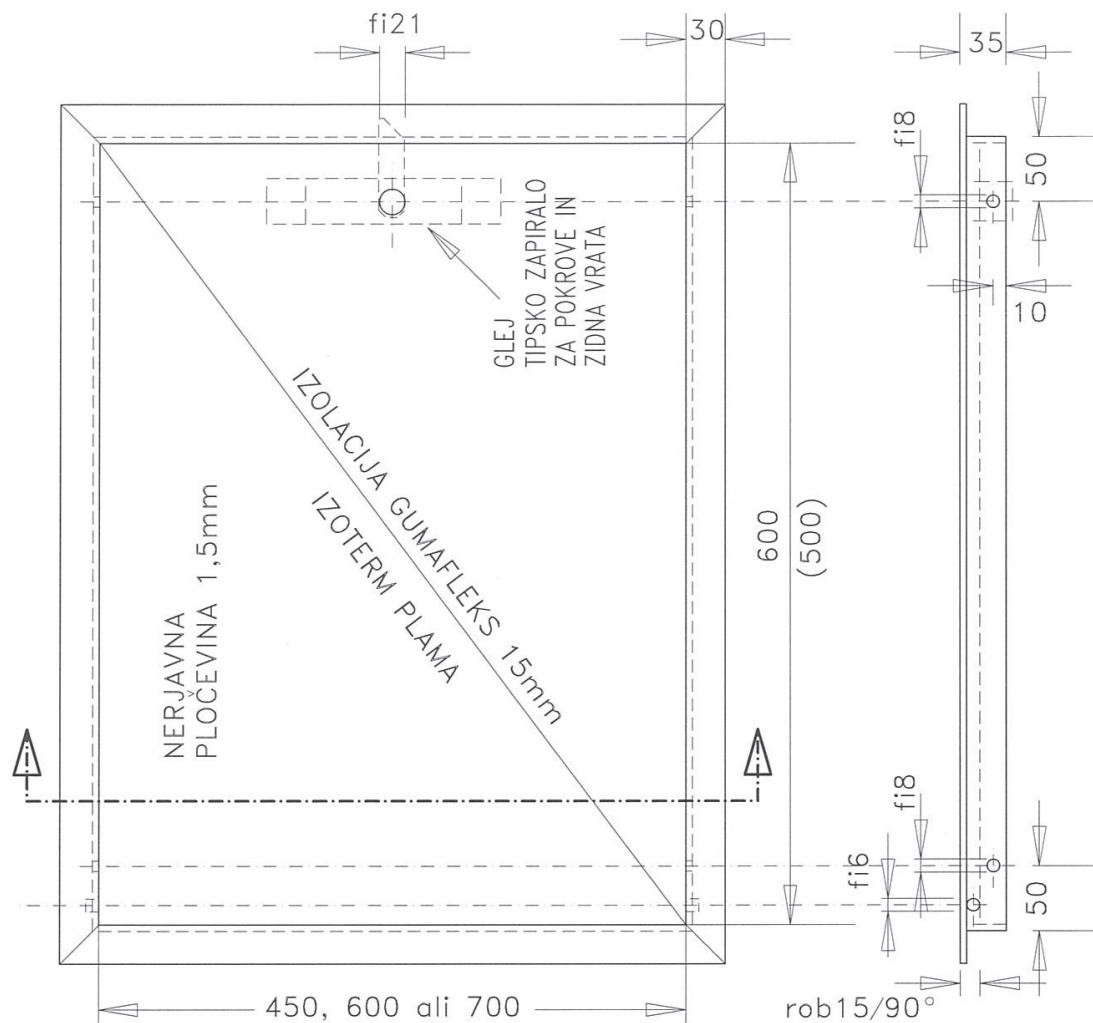

PREREZ

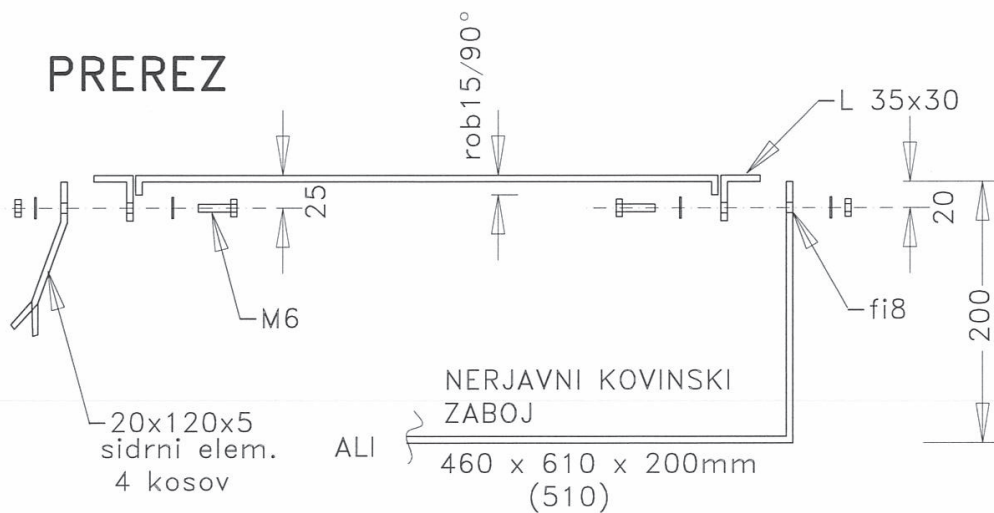

Rižanski vodovod Koper

Vsebina:


VRATA ZIDNE NIŠE
V OBJEKTU

Merilo:

1:5

Priloga:

TP 11/2

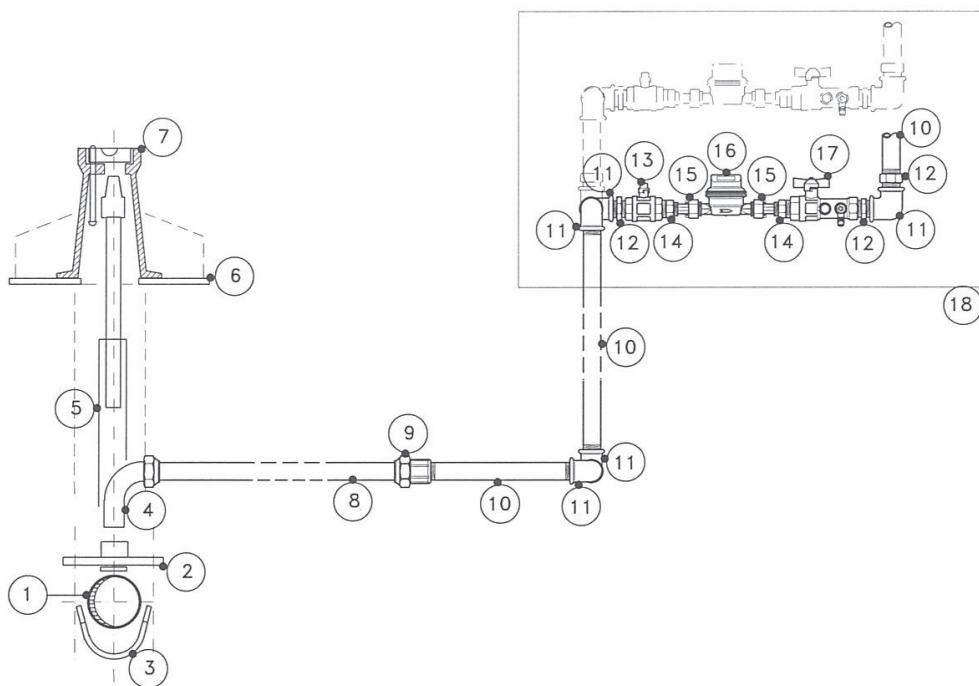

SPECIFIKACIJA MATERIALA

1	Javno vodovodno omrežje	
2	Navrtna ogrlica DN 60–400mm	kos 1
3	Streme od DN 60 do 400mm	kos 1
4	Koleno vrtljivo	kos 1
5	Vgradna garnitura L=300–500mm (L=500–700)	kos 1
6	Podložna plošča za cestno kapo	kos 1
7	Okrogla cestna kapa (samozaporna) fi 125mm	kos 1
8	PE cev d 32/12,5	kos 1
9	MS spojka za PE cevi NN 1"	kos 1
10	Cev poc. 1" (m' 0,40 do 1,00)	kos 3
11	Koleno poc. 1"	kos 5
12	Dvovijačnik 1"	kos 3
13	Kroglični plombirni zasun težke izvedbe 3/4" – 1"	kos 1
14	Redukcija poc. DN odvisen od DN vodomera	kos 2
15	Privijalo (Holandec) za vod.MS (kratki in dolgi) 1/2"– 1"	kos 2
16	Vodomer DN 15–20mm	kos 1
17	Kroglični zasun z loputo in z izpustom 1"	kos 1
18	Tipka zidna vratca	kos 1



Rižanski vodovod Koper

Vsebina:

MONTAŽNA SHEMA
VODOVODNEGA PRIKLJUČKA –
ZIDNA NIŠA V OBJEKTU

TP 11/3