


PRILOGA 2

Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo -13°C (omrežje z direktnimi toplotnimi postajami - sistem 110/70°C)

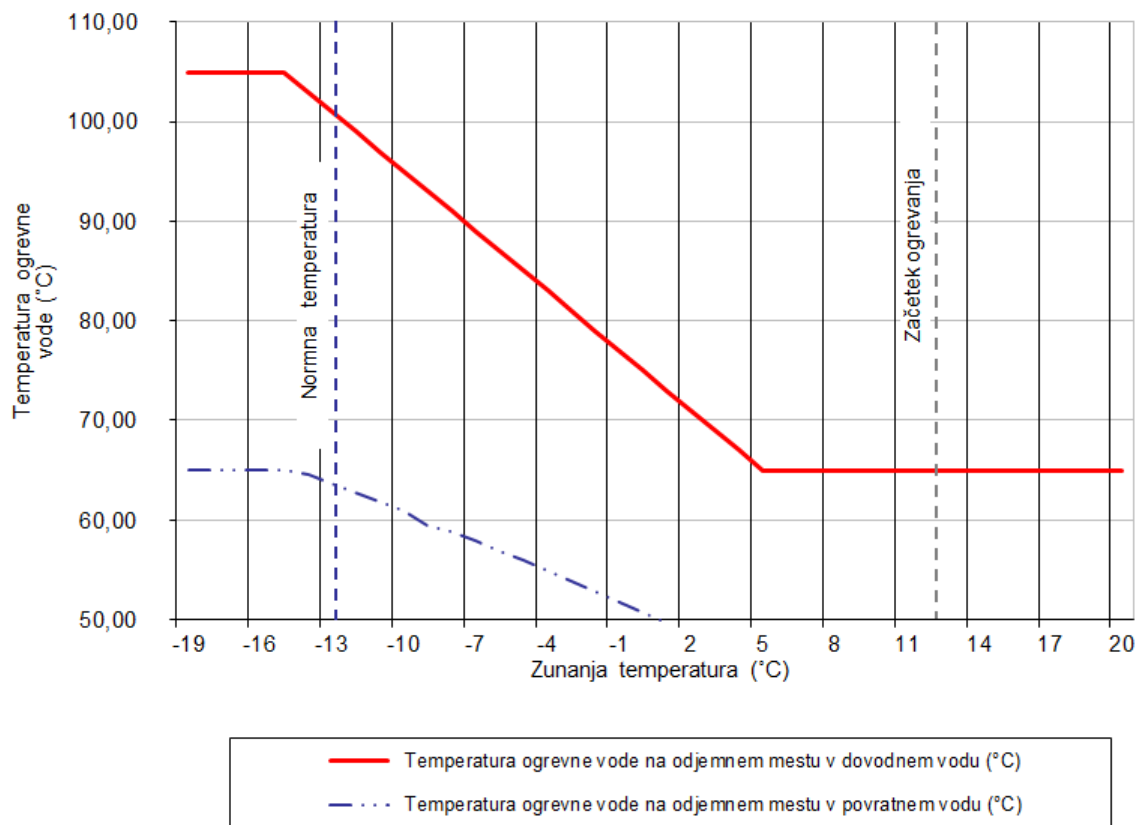

Opomba: Dovoljeno odstopanje ± 1 °C.