


SKICA 1

PREREZ JARKA

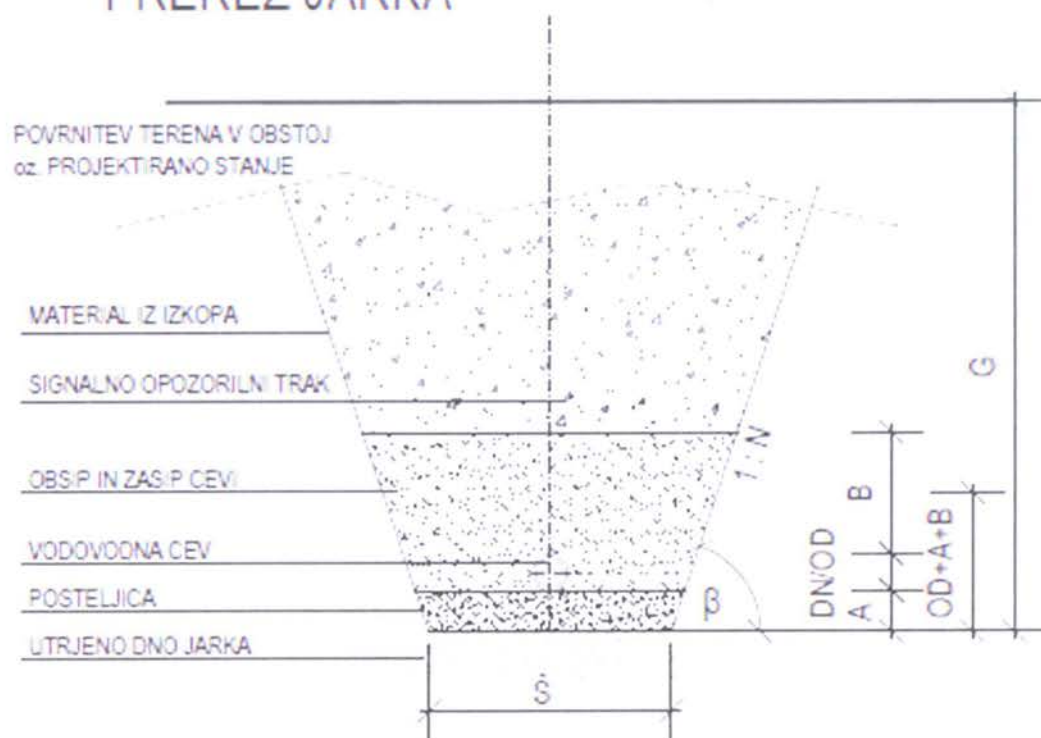

utrjevanje dna jarka - zgoščenost
najmanj $E_u = 40 \text{ N/mm}^2$

utrjevanje zasipa-zgoščenost po projektu (ceste, objekta ...)
najmanj $E_u = 23 \text{ N/mm}^2$

DN ... nazivni premer cevi v (mm)

OD ... zunanji premer cevi v (mm)

$\hat{S}$... širina dna izkopa (tabela)

G ... globina izkopa - po projektu - vzd. profil

1:N ... kot naklona neopaženega jarka do horizontale 3:1 - II. in III. kategorija

1:N ... kot naklona neopaženega jarka do horizontale 5:1 - IV in V. kategorija

A ... debelina posteljice - min 15 cm oz. 10 cm + $DN/10$
granulacija agregata - 4-8 mm

B ... debelina knja nad cevjo - 30 cm
granulacija agregata - 4-8 mm (ročno komprimiranje oz. z lahimi
kompr. sredstvi max teže 0,3kN do 1kN)

ŠIRINA DNA JARKA V ODVISNOSTI OD PREMERA CEVI IN NAKLONA IZKOPA

DN (mm)	OPAŽEN JAREK	NEOPAŽEN JAREK	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta < 60^\circ$
< 200	min. 0,60 m	min. 0,60 m	$OD + 0,40 \text{ m}$
> 200<350	$OD + 0,50 \text{ m}$	$OD + 0,50 \text{ m}$	$OD + 0,40 \text{ m}$
> 350<700	$OD + 0,70 \text{ m}$	$OD + 0,70 \text{ m}$	$OD + 0,40 \text{ m}$