



Priloga 1. Diagrami poteka temperatur ogrevne vode v dovodnem in povratnem vodu na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanjih temperatur

### Temperaturni diagram za projektno zunanjo temperaturo $-16^{\circ}\text{C}$

(Dnevni režim ogrevanja mesto Grosuplje)

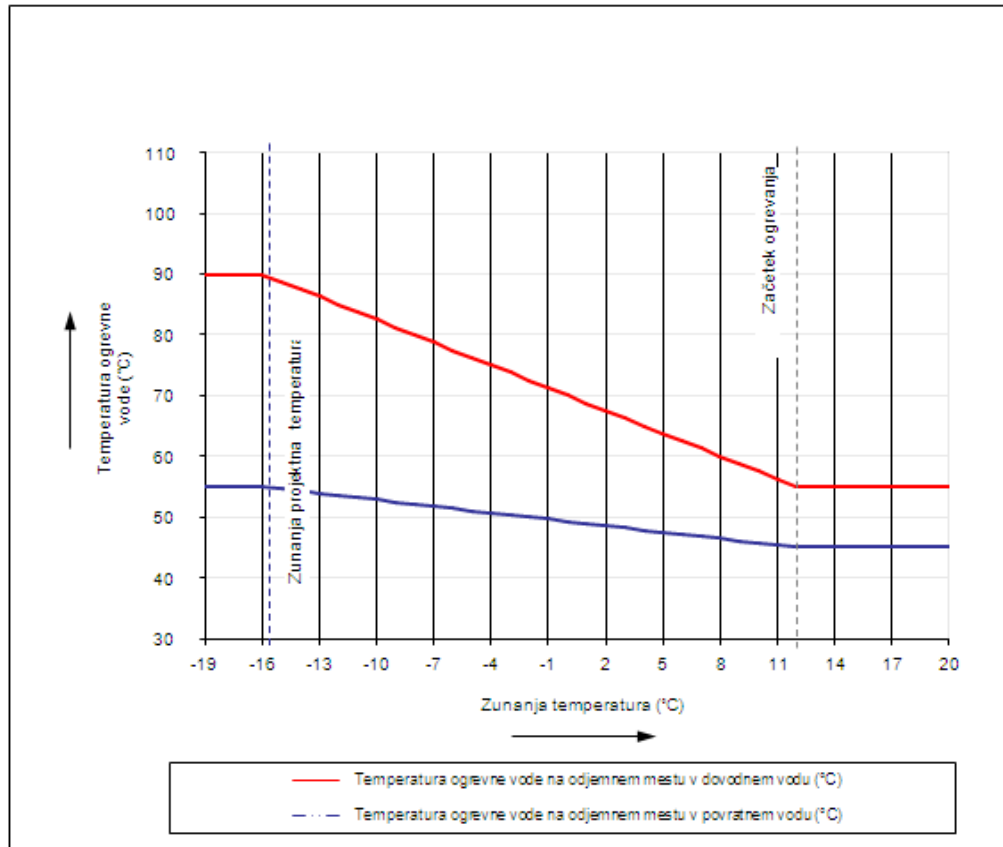


### Temperaturni diagram za projektno zunanjo temperaturo -16°C (Nočni reducirani režim ogrevanja mesto Grosuplje)

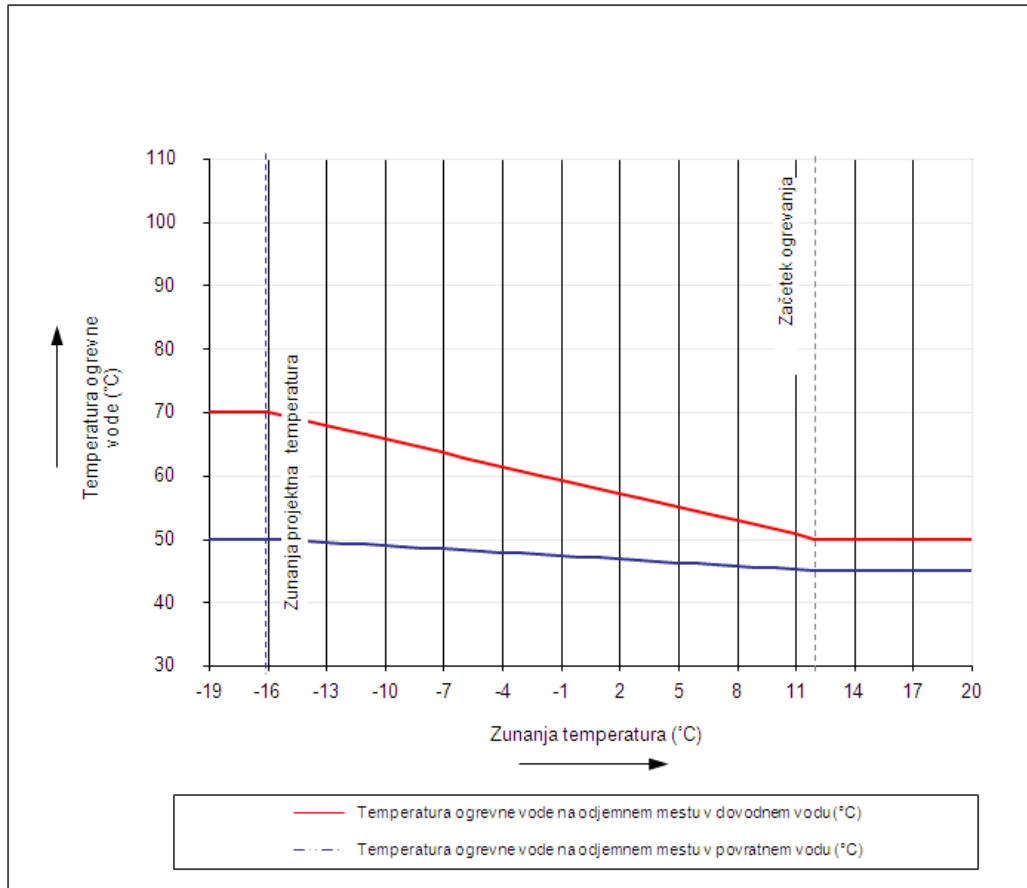

### Temperaturni diagram za projektno zunanjo temperaturo -16°C

(Dnevni režim ogrevanja naselje Brezje pri Grosupljem)

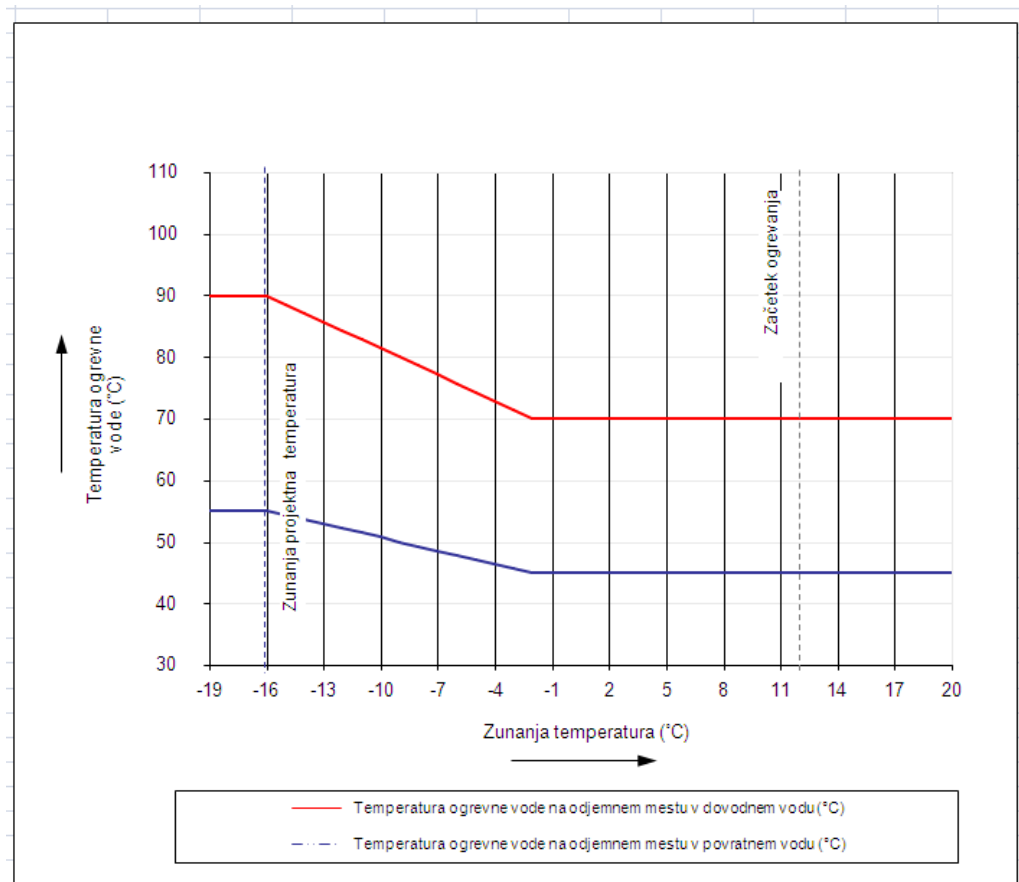

**Temperaturni diagram za projektno zunanjo temperaturo -16°C**  
 (Nočni reducirani režim ogrevanja naselje Brezje pri Grosupljem)

