
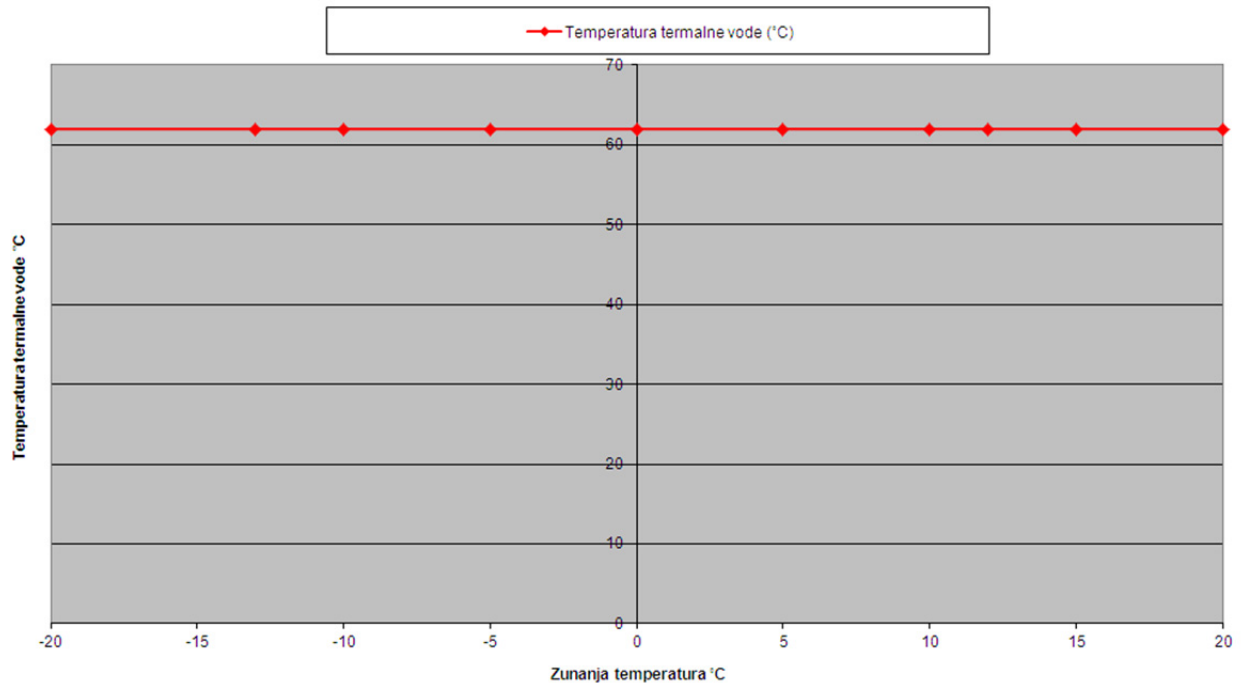


Priloga 1:**Temperaturni diagrami za zunanjo projektno temperaturo -13 °C**

1. Temperaturni diagram za toplovodni (2C) sistem daljinskega ogrevanja 1 s termalno vodo

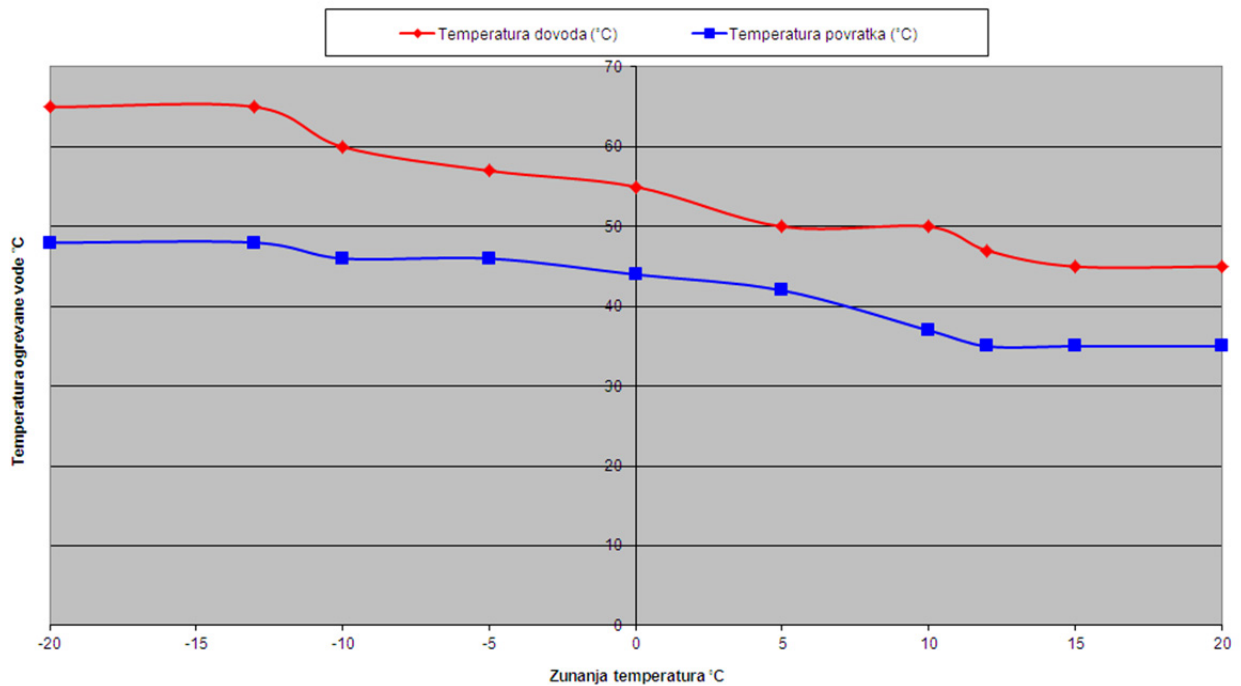

2. Temperaturni diagram za toplovodni (2C) sistem daljinskega ogrevanja 2

**Opomba:**

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevane vode na posameznem odjemnem mestu znaša $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Temperatura dovoda je odvisna od dnevno/nočnega režima, zunanje temperature in temperature povratka. Dnevni režim velja od 5³⁰ do 21. ure, nočni režim pa od 21. do 5³⁰ ure zjutraj.

V kolikor je temperatura povratka višja od referenčne, se za isto vrednost zniža temperatura predtoka.

Temperatura dovoda v nočnem režimu je odvisna od zunanje temperature in je enaka ($\pm 3^{\circ}\text{C}$) temperaturi povratka v dnevnem režimu.

3. Temperaturni diagram za toplovodni (2C) sistem daljinskega ogrevanja 3 s talnim gretjem

