


## PRILOGA 1

Diagram poteka temperatur ogrevne vode v dovodnem vodu na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanjih temperatur

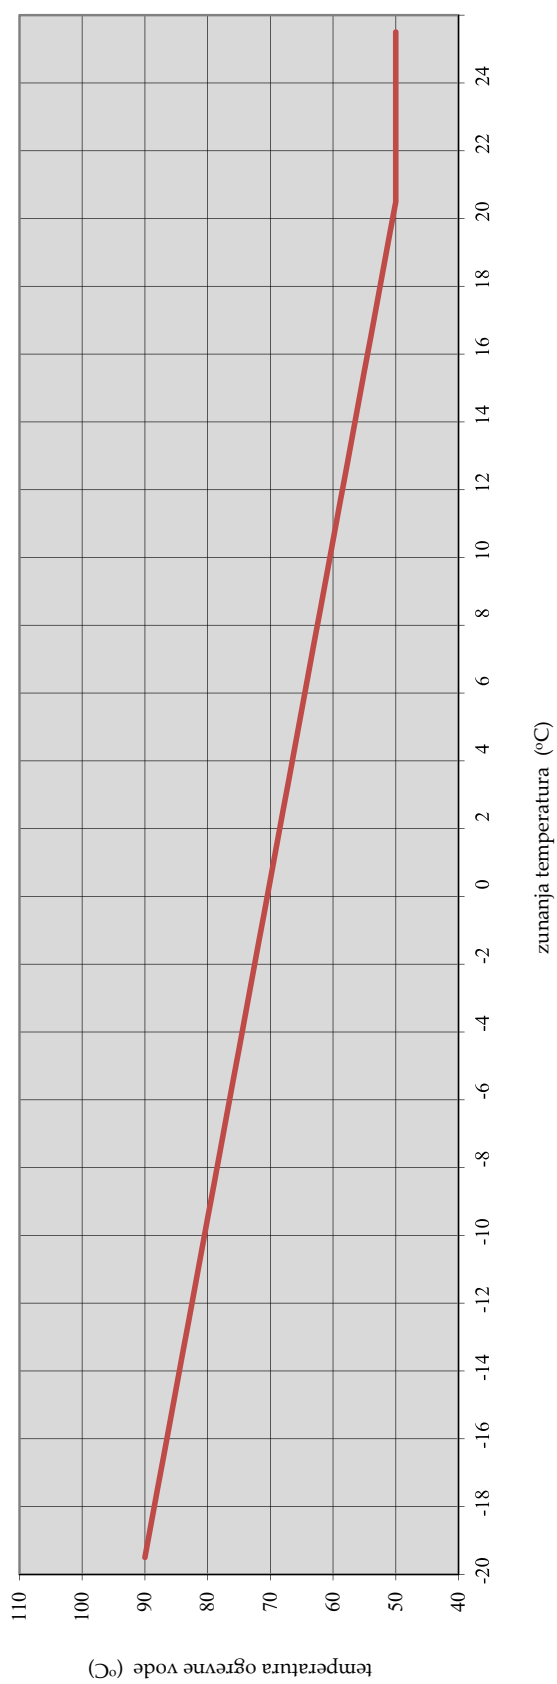

## OPOMBA:

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode v dovodnem vodu na odjemnem mestu je  $\pm 3$  °C.  
Zaradi akumulacije toplotne energije v omrežju so lahko temperature ogrevne vode v dovodnem vodu višje od navedenih v diagramu (maksimalno 130 °C).