


Priloga 2: Temperaturni diagram za zunanjo projektno temperaturo – 16 °C

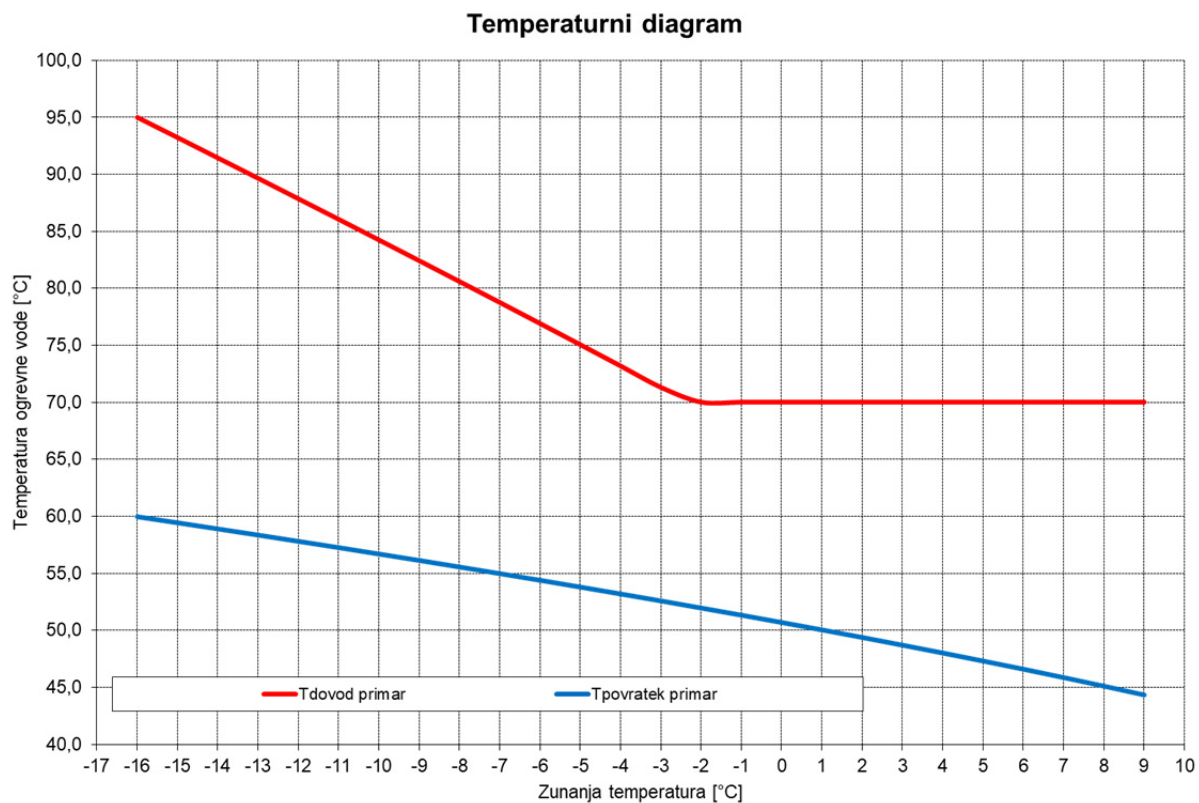

T dovod = temperatura dovoda ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu

Opomba:

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu je $\pm 3^{\circ}\text{C}$