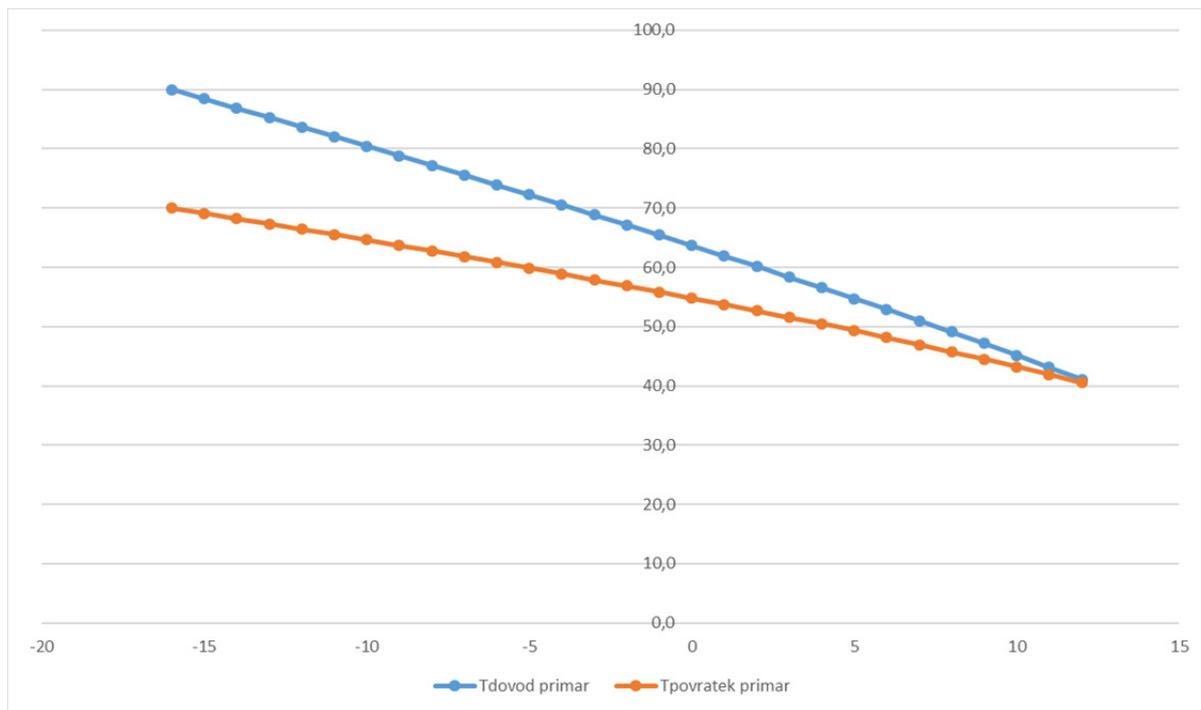


Priloga 2: Temperaturni diagram za zunanjo projektno temperaturo $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$ 

Tdovod primar = temperatura dovoda ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu

Opomba:

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu je $\pm 3^{\circ}\text{C}$