


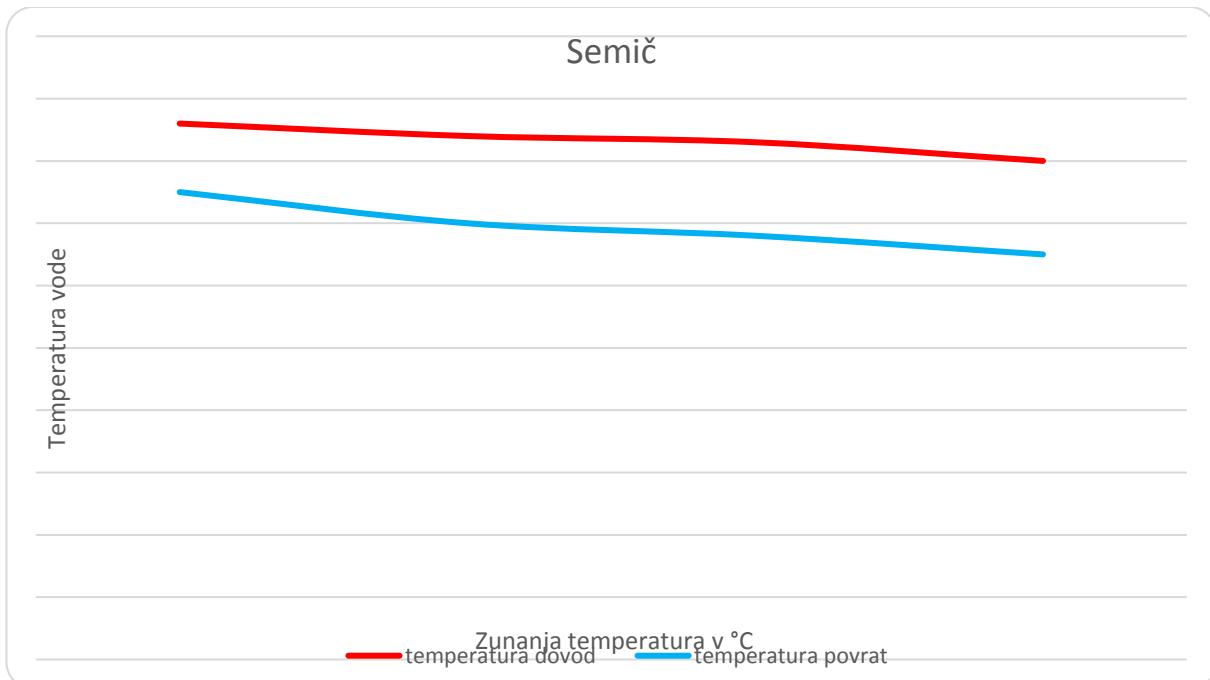
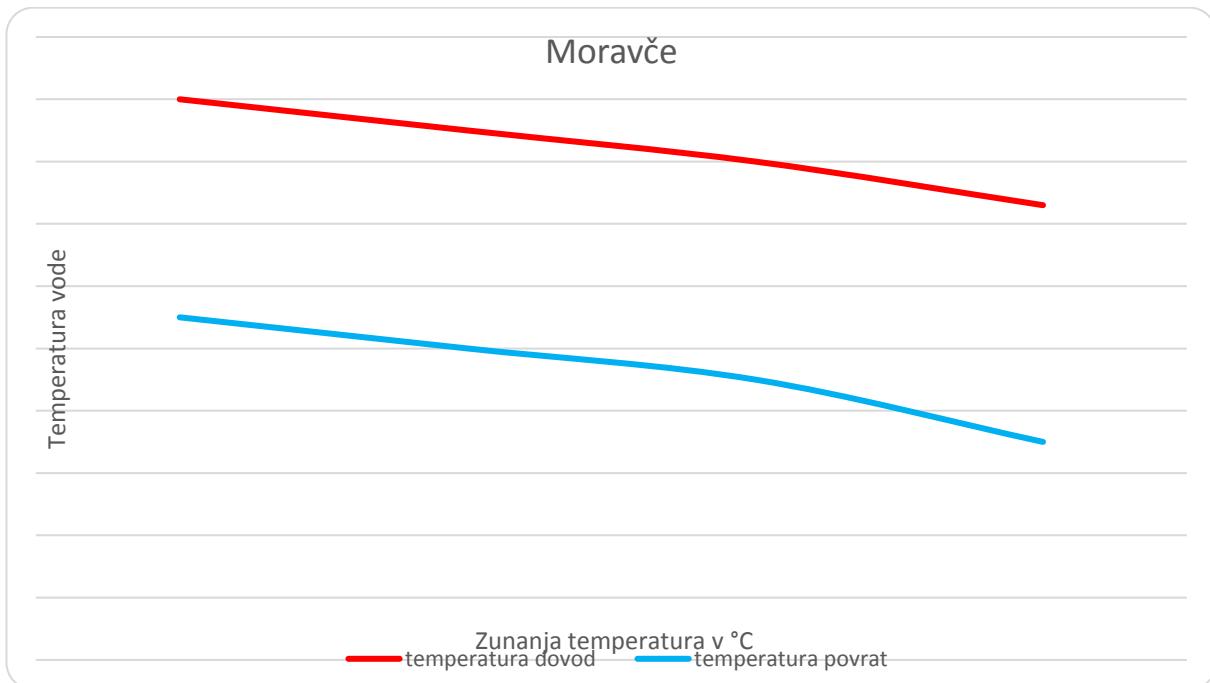


## Priloga 1

Diagrami poteka temperatur ogrevne vode v dovodnem in povratnem vodu na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanjih temperatur za posamezno območje:

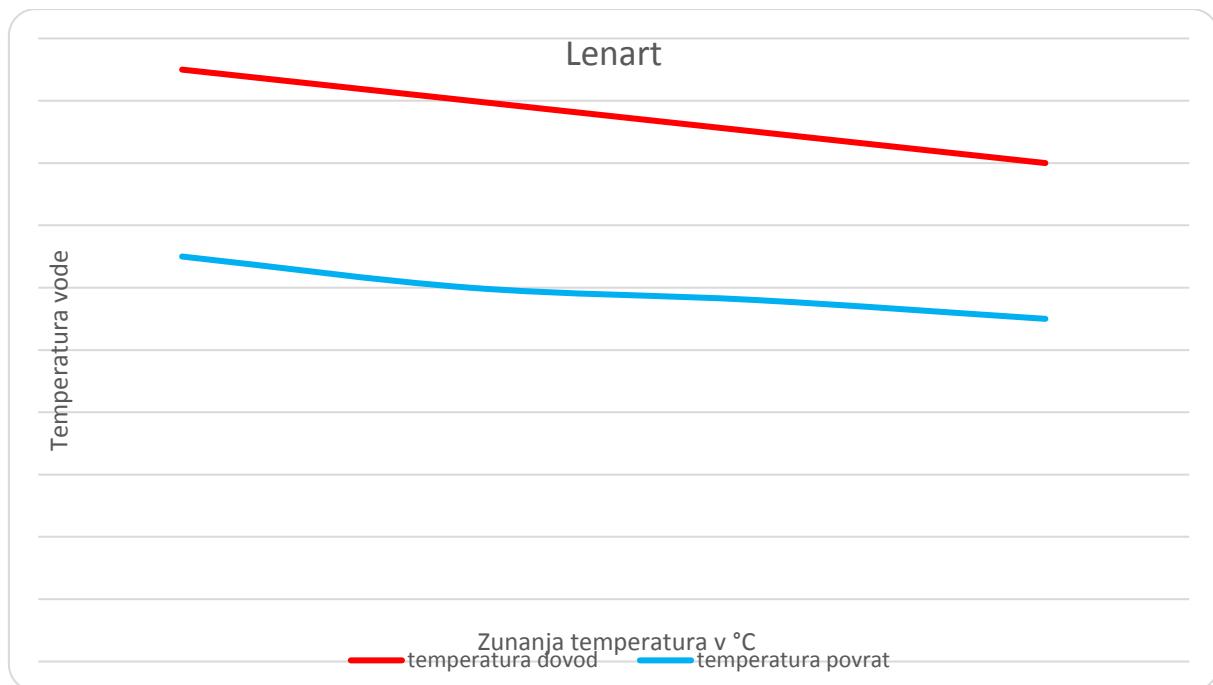

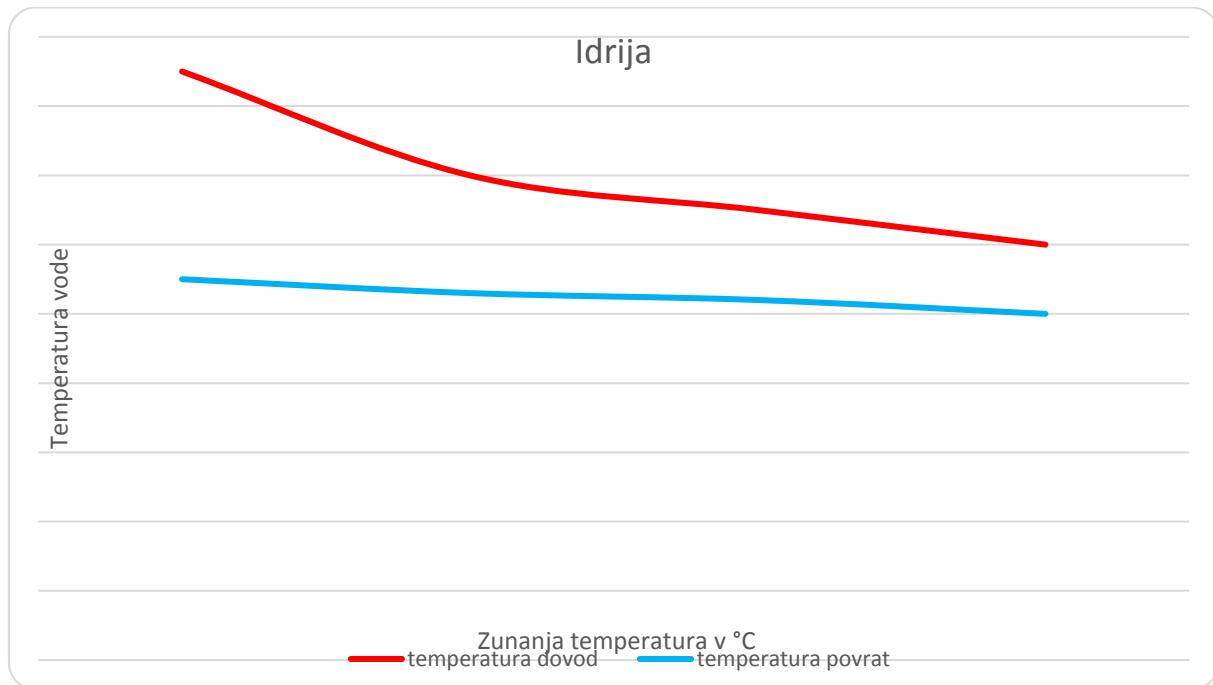

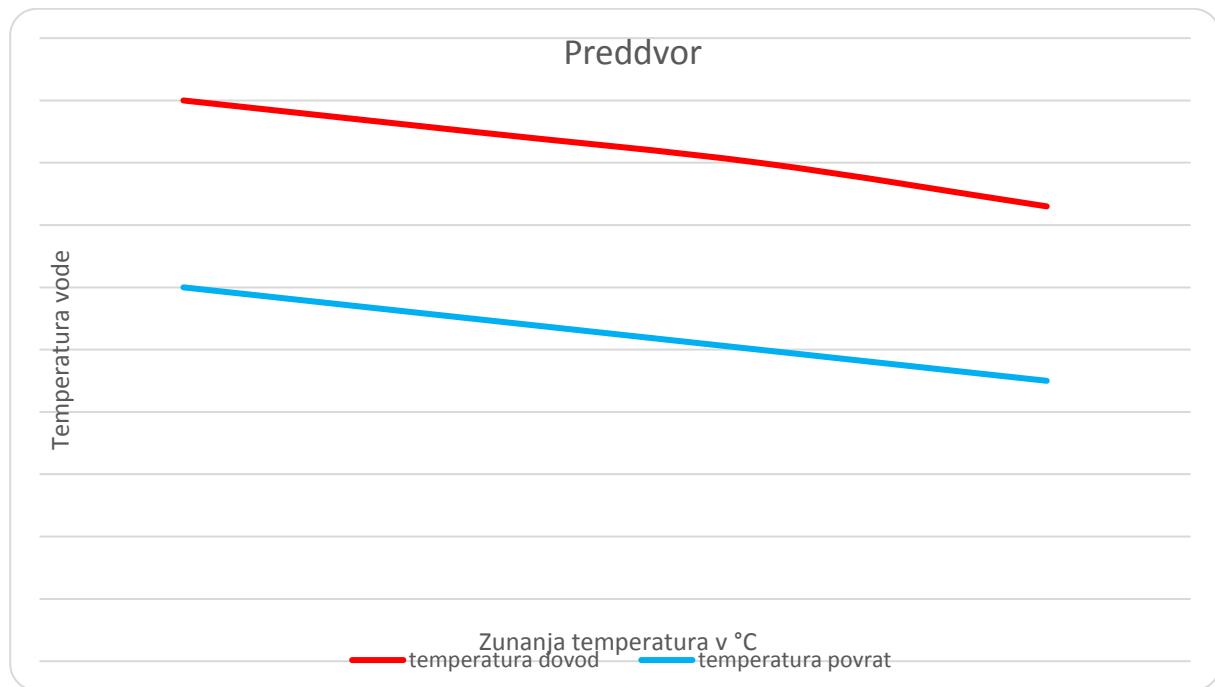

Opomba: Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu je  $\pm 3^{\circ}\text{C}$